




# DISTRIBUCE

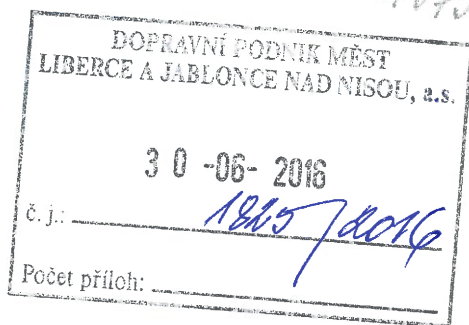

Dopravní podnik měst  
Ing. Vičková  
Mrštíkova 3  
461 71 LIBEREC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

1086909145 15. 6. 2016

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

Stanislav Teplík / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Liberec 27. 6. 2016

## Žádost o vyjádření.

Vážená paní,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost, o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou – SO 401 lokalita Horní Hanychov, SO 402 lokalita Rybníček, SO 403 lokalita Žitavská, SO 404 lokalita Fügnerova, SO 405 lokalita Palachova, SO 406 lokalita Dobiášova“.

Souhlasíme s projektovou dokumentací stavby pro účely vydání územního souhlasu s níže uvedenou podmínkou.

V trase přípojek k automatu jsou kabely NN, viz. vyjádření k ochrannému pásmu v dopisu LB 617/16/OP.

S pozdravem



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 208.

Ing. Vladimír Koten  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region  
ČEZ Distribuce, a.s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840,  
Linka pro hlášení poruch: 840 850 860 | e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

**SKUPINA ČEZ**

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)



Dopravní podnik měst  
Ing. Vlčková  
Mršítkova 3  
461 71 LIBEREC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
1086489193 15. 6. 2016

NAŠE ZNAČKA  
LB / 617 / 16 / OP

VYŘIZUJE / LINKA  
Stanislav Teplík/ 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Liberec 27. 6. 2016

### **Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.**

Vážený žadateli,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 15. 6. 2016, ve které nás žádáte o vydání stanoviska na stavbu „Liberec – Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou“, jejímž investorem je Dopravní podnik měst a k prováděním souvisejících činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

**Liberec – Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou – lokalita SO 401 Horní Hanychov na p. p. č. 489, 486/3, 484/2, 485/2 a lokalita SO 402 Rybníček na p. p. č. 4055, 5869, 5862, 1473/2, 48/2, 1567/9.**

Katastrální území: **Horní Hanychov, Liberec**

Předložené podklady:

**Projektová dokumentace**

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem elektrického zařízení:

Typ zařízení: **podzemní kabelové vedení NN** SJZ: **NN 102 544 – UU0010**  
**NN 102 579 – UU0016**

Napěťová hladina: **0,4 kV**

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** činností zasahujících do ochranného pásma předmětného elektrického zařízení.

Povoleny činnosti \*): **1, 2, 4.**

\*) Legenda povolených činností :

1 – stavební práce

2 – zemní práce

3 – kácení a prořez

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840,  
Linka pro hlášení poruch: 840 850 860 | e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

4 - umístění stavby

5 – skladování hořlavin

6 – skladování výbušnin

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV bude provedena dle předložené projektové dokumentace
3. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
4. Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.
5. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. **SO 401 od RE k automatu kabel v souběhu minimálně 0,15 m v chrániče od stávajícího podzemního vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a. s. SO 402 – v blízkosti podzemního vedení NN.**
6. Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
7. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
8. Před ukončením bude místo křížení a souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Liberec vč. zápisu do montážního deníku stavby.
9. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.
11. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
12. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.
13. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
14. Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
15. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
16. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

- Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem

*ing. Koteš*



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 208.

Ing. Vladimír Koteš  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku  
ČEZ Distribuce, a.s.

#### Přílohy

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

### V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035

208