

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Pavel Kolář	Ing. arch. Dominik Lalinský
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	
Zlatnická 10, 110 00 Praha 1	tel.: 776 076 255	
s í d l o	mail.: kolar@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,		
160 00 Praha 6		
i č o	Z o d p . p r o j e k t a n t	
033 01 087	Ing. arch. Marta Ševčíková	
k o n t a k t	č í s l o a u t o r i z a c e	
tel.: 606 062 636	ČKA 04 407	
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky		
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec		
S t a v e b n í k		
Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		04/2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.1.1.c-05	KNIHA DVEŘÍ

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
2. OPATŘENÍ
3. SEZNAM PO PODLAŽÍCH
4. TABULKA DVEŘÍ

1. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI JE DODAVATEL STAVBY POVINEN ZHOTOVIT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. PŘED JEJÍM ZHOTOVENÍM JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ ZHOTOVITELEM.
- KONKRÉTNÍ VLOŽKY ZÁMKŮ BUDOU KOORDINOVÁNY S AKTUÁLNÍMI POŽADAVKY INVESTORA NA SYSTÉM KLÍČOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.
- PŘEDEPSANÉ MATERIÁLY, JEJICH POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÉ ODSÍNY JE TŘEBA NA ZÁKLADĚ VYVZORKOVÁNÍ ODSOUHLASIT AUTORSKÝM DOZOREM PŘÍMO NA STAVBĚ.
- VEŠKERÁ PROFILACE PRVKŮ NAVRŽENÁ V RÁMCI TÉTO DOKUMENTACE, STEJNĚ JAKO KONKRÉTNÍ DÍLENSKÉ ZPRACOVÁNÍ BUDOU DODAVATELEM ROZPRACOVÁNY A ZPŘESNĚNY V RÁMCI VÝROBNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU JE DODAVATEL STAVBY POVINEN PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.
- POPIS POVRCHOVÉ ÚPRAVY V TABULCE NEBO OBRAZOVÉ PŘÍLOZE JE POUZE ORIENTAČNÍ, KONEČNOU PODOBU JE NUTNÉ VYVZORKOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ MEZI NALEZENÝM SKUTEČNÝM STAVEM A DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

2. OPATŘENÍ**NOVOTVAR**

- NOVÝ PRVEK ZHOTOVENÝ NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVENÉ DODAVATELEM STAVBY.

ODSTRANĚNÍ

- DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ PRVKU BEZ NÁHRADY. PŘEPRAVU A LIKVIDACI PRVKU ZAJISTÍ DODAVATEL

DEMONTÁŽ, PROVEDENÍ ÚPRAV, NAVRÁCENÍ

- DEMONTÁŽ PRVKU TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ. PO PROVEDENÍ NAVRŽENÝCH ÚPRAV BUDE PRVEK ZPĚT OSAZEN DO PŮVODNÍ POZICE. PŘED DEMONTÁŽÍ PRVKU BUDE PROVEDENA JEHO INVENTARIZACE. POPSANÉ ÚPRAVY BUDOU VŽDY PODLÉHAT ODBORNÉMU DOHLEDU POVĚŘENÉHO RESTAURÁTORA S LICENCÍ MKČR.

3. SEZNAM PO PODLAŽÍCH

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Domovské podlaží	Celé ID prvku	Množství	Název prvku
Suterén			
	D-01	1	Jednokřídlé dveře, akustické, kovové
	D-02	2	Ocelové dveře, jednokřídlé
	D-03	1	Ocelové dveře, dvoukřídlé
	D-04	1	Jednokřídlé dveře
	D-05	1	Jednokřídlé dveře
	D-07	1	Ocelové dveře, dvoukřídlé
3. propadlo			
	D-08	1	Ocelový poklop
	D-09	1	Ocelový poklop, protipožární
	D-23	10	Revizní poklop v podlaze
1. propadlo - přízemí			
	D-10	3	Dvoukřídlé původní dveře, částečně prosklené
	D-11	1	Jednokřídlé dveře do technické místnosti
1. patro			
	D-12	2	Dvojité dvojkřídlé původní dveře, částečně prosklené
2. patro			
	D-13	2	Dvojkřídlé původní dveře, částečně prosklené
	D-14	1	Jednokřídlé dveře hladké
	D-15	1	Jednokřídlé dveře, protipožární, akustické
	D-16	1	Jednokřídlé dveře
	D-17	1	Jednokřídlé dveře
3. patro			
	D-18	1	Jednokřídlé původní dveře
	D-19	1	Jednokřídlé původní dveře
Krov - 3. patro			
	D-20	1	Dřevěné dveře, jednokřídlé
	D-21	1	Jednokřídlé akustické dveře
Lávky			
	D-22	2	Protipožární poklop s ocelovými stahovacími schody

4. TABULKA DVEŘÍ

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-01
Název prvku	Jednokřídle dveře, akustické, kovové
Množství	1
Opatření	novotvar
Rozměry ŠxV (mm)	800x1600
Popis prvku	Akustické dveře z ocelových profilů opláštěných ocelovým plechem s minerální výplní. Ocelový práh přišroubovaný.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	36 dB
Kování	3x kovový závěs; kovová klika se zámkem s cylindrickou vložkou
Zárubeň	ocelová svařovaná

obrázek je ilustrační

Obrazová příloha



KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-02
Název prvku	Ocelové dveře, jednokřídlé
Množství	2
Opatření	odstranění
Rozměry ŠxV (mm)	870x2180
Popis prvku	Ocelové dveře, jednokřídlé, v ocelové zárubni. Dveře jsou zkorodované a poškozené.
Požární požadavek	
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	ocelová

Obrazová příloha



KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-03
Název prvku	Ocelové dveře, dvoukřídlé
Množství	1
Opatření	odstranění
Rozměry ŠxV (mm)	1120x2100
Popis prvku	Ocelové dvoukřídlé dveře v ocelové zárubni. Dveře jsou poškozené.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	ocelová
Obrazová příloha	BEZ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------


Celé ID prvku	D-04
Název prvku	Jednokřídlé dveře
Množství	1
Opatření	odstranění
Rozměry ŠxV (mm)	730x1970
Popis prvku	Jednokřídlé sololitové dveře v ocelové zárubni.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	ocelová
Obrazová příloha	BEZ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-05
Název prvku	Jednokřídlé dveře
Množství	1
Opatření	odstranění
Rozměry ŠxV (mm)	600x1970
Popis prvku	Jednokřídlé sololitové dveře v ocelové zárubni.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	ocelová
Obrazová příloha	BEZ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-07
Název prvku	Ocelové dveře, dvoukřídlé
Množství	1
Opatření	odstranění
Rozměry ŠxV (mm)	1120x2100
Popis prvku	Ocelové dvoukřídlové dveře v ocelové zárubni. Dveře jsou poškozené.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	ocelová

Obrazová příloha	
-------------------------	---

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	------------

Celé ID prvku	D-08
Název prvku	Ocelový poklop
Množství	1
Opatření	odstranění
Rozměry ŠxV (mm)	700x680
Popis prvku	Stávající ocelový poklop bude odstraněn a nahrazen novým D-09. Ocelový žebřík a opláštění prostupu bude ponecháno.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	-

Obrazová příloha



KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------


Celé ID prvku	D-09
Název prvku	Ocelový poklop, protipožární
Množství	1
Opatření	novotvar
Rozměry ŠxV (mm)	700x680
Popis prvku	Protipožární poklop z ocelového plechu s vrchní pochozí plochou se zápusťným madlem v krytu poklopu. Dvojice plynových vzpěr pro snadnou manipulaci s víkem. Rám poklopu usazen na podlahu po celém obvodě do připraveného stavebního otvoru; zapuštěn do hloubky cca 50 mm. Povrchová úprava: pozink.
Požární požadavek	EI 30 DP1
Akustický požadavek	-
Kování	integrované panty
Zárubeň	ohýbaný ocelový profil s těsněním

<div> <div>Obrazová příloha</div> <div> <div>obrázek je ilustrační</div> <div>  </div> </div> </div>
--

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-10
Název prvku	Dvoukřídle původní dveře, částečně prosklené
Množství	3
Opatření	demontáž, provedení úprav, navrácení
Rozměry ŠxV (mm)	600x2080 (rozměr jednoho dvevního křídla)
Popis prvku	Dvoukřídle, částečně prosklené původní dveře s okopovým plechem. Dvevní křídla budou opatrně demontována. Okopový plech bude odstraněn, ve dveřích bude zhotoven otvor o rozměrech 410x85 mm (ŠxV). Následně bude na dveře přišroubován nový okopový plech s větrací mřížkou ZM-3.07 a dveře budou osazeny na původní pozici.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	dřevěná obložková

Obrazová příloha

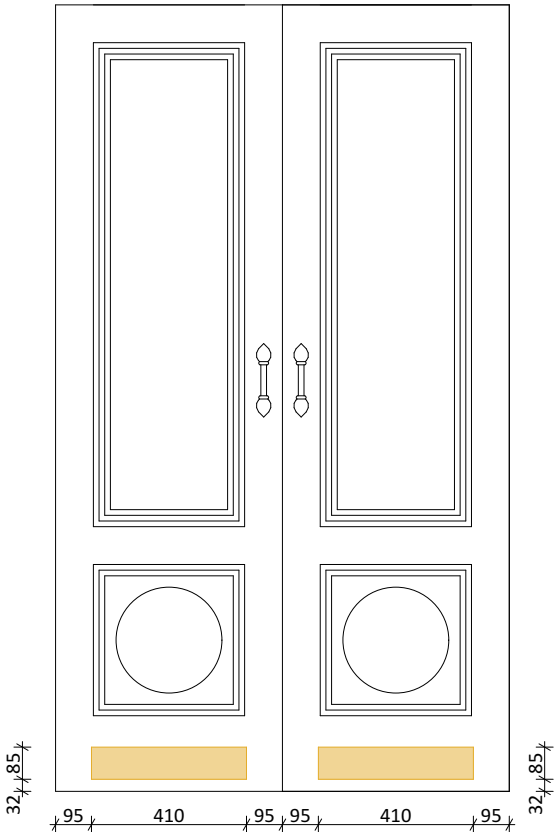

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	------------

Celé ID prvku	D-11
Název prvku	Jednokřídlé dveře do technické místnosti
Množství	1
Opatření	novotvar
Rozměry ŠxV (mm)	700x1970
Popis prvku	Jednokřídlé dveře do technické místnosti, plné, povrchová úprava laminát, barva bílá. Ocelový práh.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	27 dB
Kování	3x čepový závěs, kovová klika, zámek s cylindrickou vložkou
Zárubeň	ocelová
Obrazová příloha	<i>obrázek je ilustrační</i>
	

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-12
Název prvku	Dvojité dvojkřídle původní dveře, částečně prosklené
Množství	2
Opatření	demontáž, provedení úprav, navrácení
Rozměry ŠxV (mm)	1215x3000 (přibližné rozměry jednoho dvevního křídla)
Popis prvku	Dvojité dvojkřídle dveře, částečně prosklené, kazetové, původní. Dvevní křídla budou opatrně demontována a uskladněna. Dřevěné obložkové zárubně dveří budou demontovány a uskladněny. Práh dveří bude demontován. Po provedení stavebních úprav budou obložkové zárubně a dvevní křídla navracena na původní pozici. Dřevěný práh bude zhotoven nový, stejných rozměrů i vlastností, jako práh původní.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	dřevěná obložková


Obrazová příloha



KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------


Celé ID prvku	D-13
Název prvku	Dvojkřídlé původní dveře, částečně prosklené
Množství	2
Opatření	demontáž, provedení úprav, navrácení
Rozměry ŠxV (mm)	730x2125 (rozměr jednoho dvevního křídla)
Popis prvku	Dvojkřídlé dveře, částečně prosklené, kazetové, původní. Dvevní křídla budou opatrně demonována.Ve dveřích bude zhotoven otvor o rozměrech 550x25 mm (ŠxV). Následně bude na dveře přišroubován nový okopový plech s větrací mřížkou ZM-6.01 a dveře budou osazeny na původní pozici.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	dřevěná obložková

Obrazová příloha

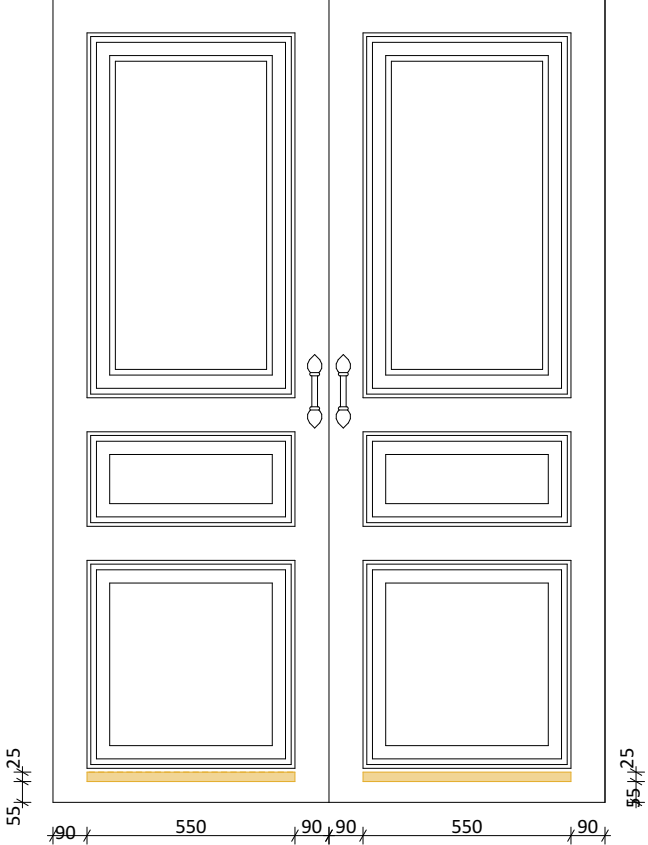

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	------------

Celé ID prvku	D-14
Název prvku	Jednokřídlé dveře hladké
Množství	1
Opatření	odstranění
Rozměry ŠxV (mm)	550x1980
Popis prvku	Jednokřídlé hladké dveře budou demontovány včetně ocelové zárubně a nahrazeny dveřmi D-15.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	ocelová

Obrazová příloha	
------------------	---

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	------------

Celé ID prvku	D-15
Název prvku	Jednokřídlé dveře, protipožární, akustické
Množství	1
Opatření	novotvar
Rozměry ŠxV (mm)	800x1970
Popis prvku	Jednokřídlé protipožární akustické dveře v ocelové svařované zárubni, povrchová úprava: lamino, barva bílá.
Požární požadavek	EI 30 DP3
Akustický požadavek	36 dB
Kování	3x čepový závěs, kovová klika, zámek s cylindrickou vložkou
Zárubeň	ocelová
Obrazová příloha	obrázek je ilustrační
	

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-16
Název prvku	Jednokřídle dveře
Množství	1
Opatření	odstranění
Rozměry ŠxV (mm)	480x1160
Popis prvku	Jednokřídle nízké dveře, sololitové. Bez zárubně.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	bez zárubně

Obrazová příloha



KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	------------

Celé ID prvku	D-17
Název prvku	Jednokřídle dveře
Množství	1
Opatření	novotvar
Rozměry ŠxV (mm)	500x1500
Popis prvku	Jednokřídle protipožární akustické dveře v ocelové svařované zárubni, povrchová úprava: lamino, barva bílá.
Požární požadavek	EI 30 DP3
Akustický požadavek	36 dB
Kování	3x čepový závěs, kovová klika, zámek s cylindrickou vložkou
Zárubeň	ocelová
Obrazová příloha	<div> <div>obrázek je ilustrační</div> <div>  </div> </div>

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-18
Název prvku	Jednokřídle původní dveře
Množství	1
Opatření	demontáž, provedení úprav, navrácení
Rozměry ŠxV (mm)	850x2000
Popis prvku	Jednokřídle dveře, kazetové, původní. Dveřní křídlo bude opatrně demonováno.Ve dveřích bude zhotoven otvor o rozměrech 410x105 mm (ŠxV). Následně bude na dveře přišroubován nový okopový plech s větrací mřížkou ZM-7.03 a dveře budou osazeny na původní pozici.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	dřevěná obložková

<div>Obrazová příloha</div> <div>   </div>	
---	--

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-19
Název prvku	Jednokřídlé původní dveře
Množství	1
Opatření	demontáž, provedení úprav, navrácení
Rozměry ŠxV (mm)	830x1955
Popis prvku	Jednokřídlé dveře, kazetové, původní. Dveřní křídlo bude opatrně demonováno.Ve dveřích bude zhotoven otvor o rozměrech 410x105 mm (ŠxV). Následně bude na dveře přišroubován nový okopový plech s větrací mřížkou ZM-7.11 a dveře budou osazeny na původní pozici.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	dřevěná obložková


<div> <div>Obrazová příloha</div> <div> </div> </div>	
---	--

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	-------------------

Celé ID prvku	D-20
Název prvku	Dřevěné dveře, jednokřídle
Množství	1
Opatření	odstranění
Rozměry ŠxV (mm)	770x1970 (orientační rozměry)
Popis prvku	Jednoduché jednokřídle dveře z dřevěných prken, bez zárubně.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	bez zárubně

<div> <div>Obrazová příloha</div> <div>  </div> </div>	
---	--

KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	------------

Celé ID prvku	D-21
Název prvku	Jednokřídlé akustické dveře
Množství	1
Opatření	novotvar
Rozměry ŠxV (mm)	700x1970
Popis prvku	Jednokřídlé dveře do technické místnosti, plné, povrchová úprava laminát, barva šedá. Dřevěný práh.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	36 dB
Kování	3x čepový závěs, kovová klika, zámek s cylindrickou vložkou
Zárubeň	dřevěná obložková
Obrazová příloha	<div> <div>obrázek je ilustrační</div> <div>  </div> </div>

KNIHA DVEŘÍ

Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

D.1.1.c-05


Celé ID prvku	D-22
Název prvku	Protipožární poklop s ocelovými stahovacími schody
Množství	2
Opatření	novotvar
Rozměry ŠxV (mm)	600x900x140 mm
Popis prvku	Protipožární poklop s ocelovými stahovacími schody na výšku místnosti 1800 mm, s protiskluzovými stupni.
Požární požadavek	EI 30 DP2
Akustický požadavek	36 dB
Kování	integrované panty
Zárubeň	-

obrázek je ilustrační

Obrazová příloha



KNIHA DVEŘÍ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
---	------------

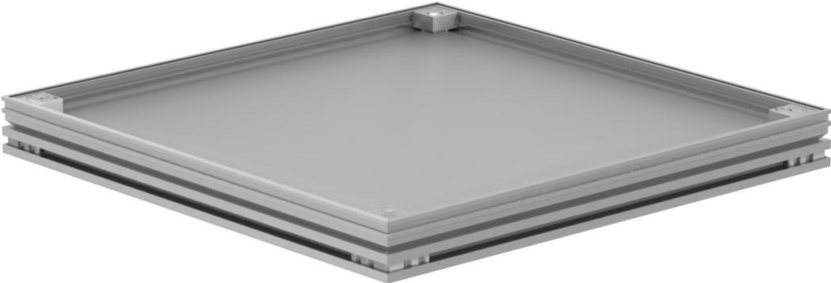Celé ID prvku	D-23
Název prvku	Revizní poklop v podlaze
Množství	10
Opatření	novotvar
Rozměry ŠxV (mm)	430x430
Popis prvku	Revizní poklop v křížení nebo na odbočkách tras technologických kanálků v podlaze. Provedení z nerezové oceli s kompozitní vrstvou. Finální nášlapná vrstva poklopu bude vždy odpovídat nášlapné vrstvě v dané místnosti (viz Kniha skladeb D.1.1.c-01). Těsnění zaručující vodotěsnost. S obslužným klíčem pro otevření a manipulaci.
Požární požadavek	-
Akustický požadavek	-
Kování	-
Zárubeň	-
Obrazová příloha	<div> <div>obrázek je ilustrační</div> <div>  </div> </div>