
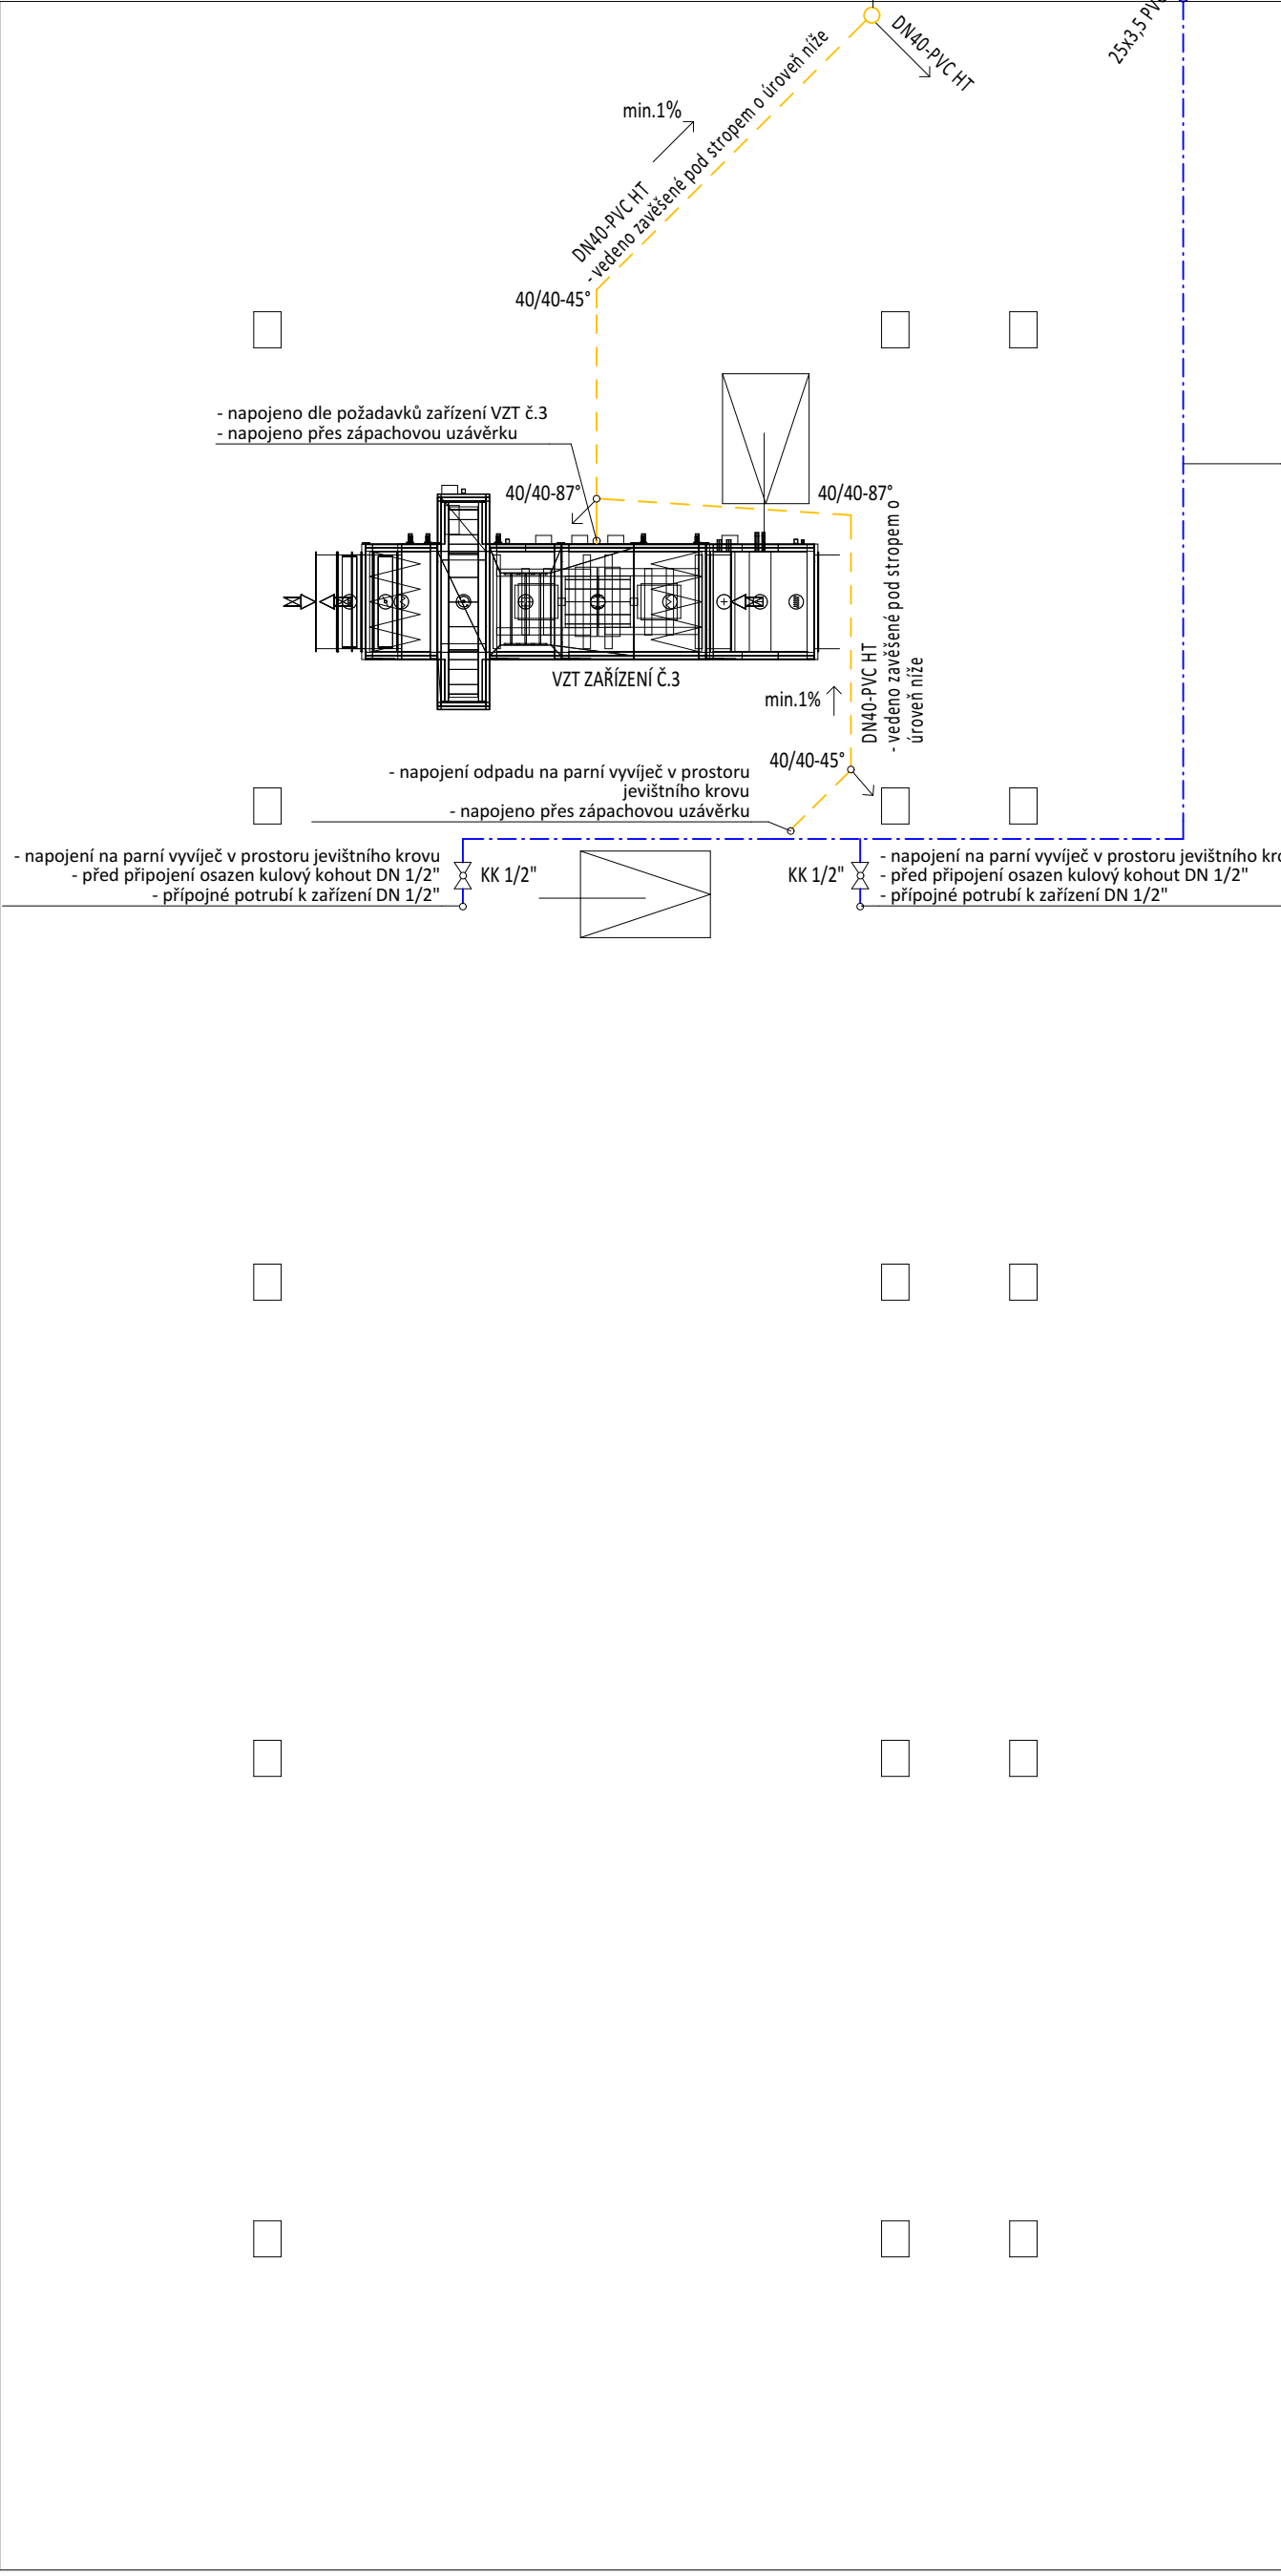


detail A

detail C

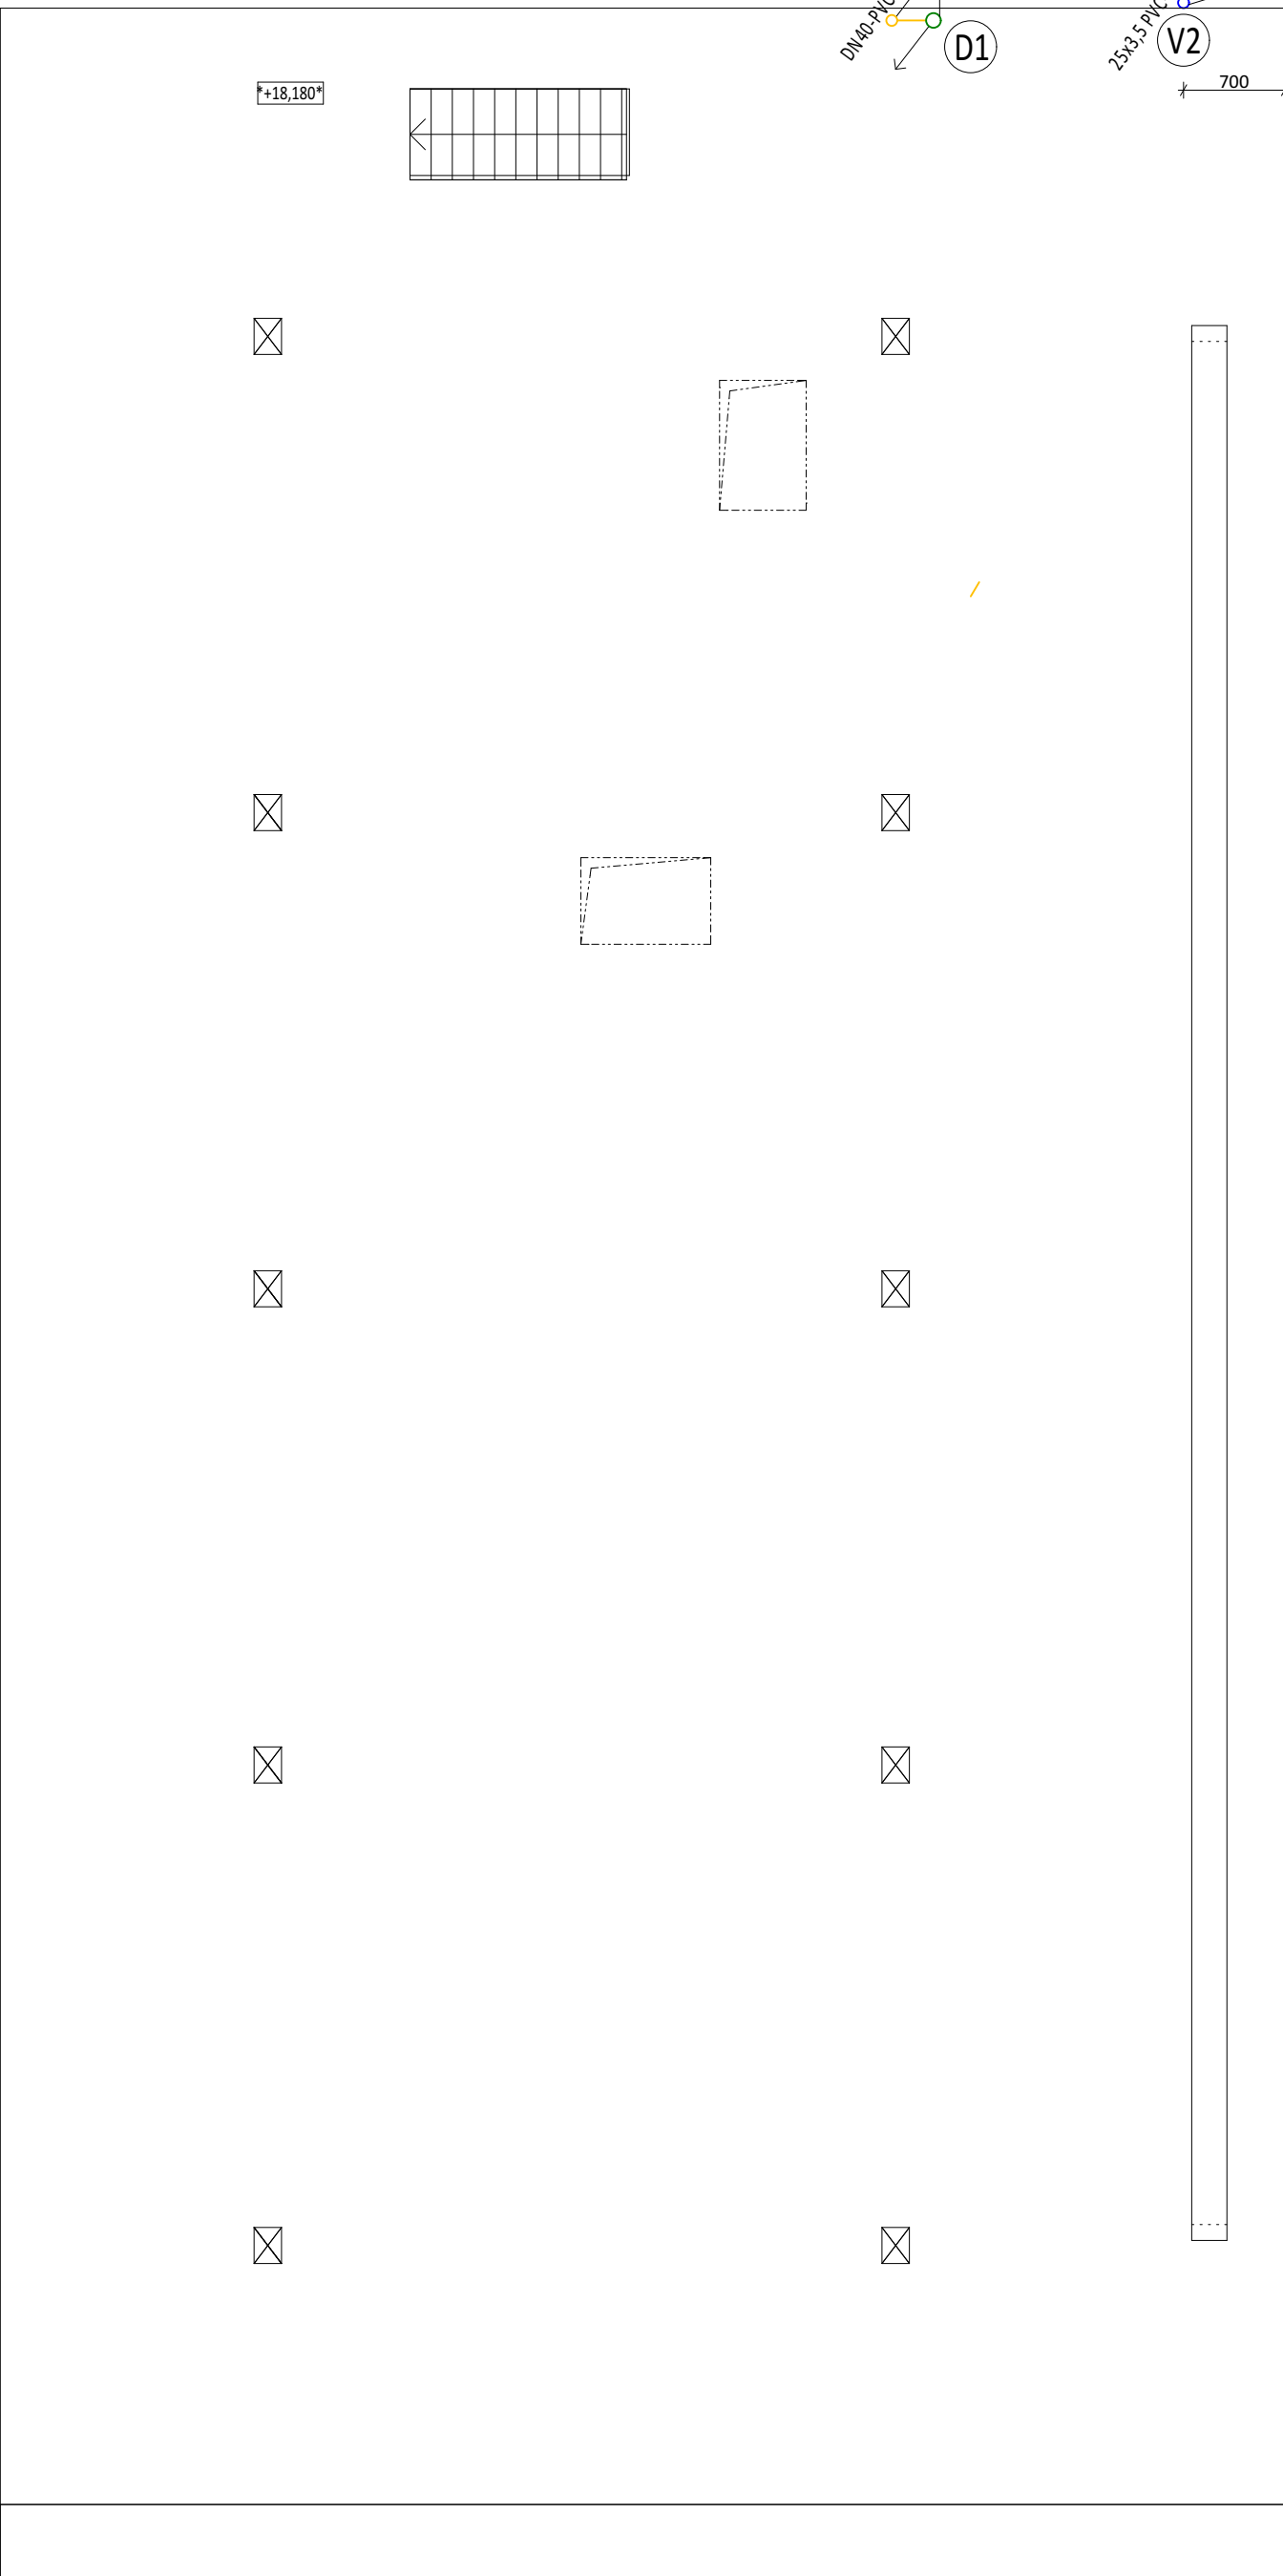

LEGENDA POTRUBÍ

- potrubí pro odvod kondenzátu
- stávající dešťový svod
- výšková změna vedení rozvodu pod stropní konstrukcí o úroveň níže

LEGENDA ZNAČENÍ

- D1 stávající dešťový svod
- K3 kanalizační svislé potrubí
- V2 svislé vodovodní potrubí
- KK kulový kohout DN 1/2"

POZNÁMKY

- materiál potrubí pro odvod kondenzátu PVC-HT
- materiál rozvodu studené vody PVC-PPR - izolováno
- izolace vodovodu z nálevkových hadic PE tl. 9mm
- potrubí bude vedeno volně po horní hraně dřevěného podbití s případným uchycením proti pohybům potrubí
- potrubí bude na VZT zařízení č. 3 a č. 12 napojeno pomocí zápachové uzavěrky v místě určeném dle VZT zařízení
- potrubí pro odvod kondenzátu bude napojeno na stávající dešťový svod vedený v úrovni jevištních tahů
- případné kolize s ostatními instalacemi bude řešeno místně při realizaci

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t				
S	V	I	Ž	N
A u t o r SVIŽN s.r.o. K o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 t e l e f o n Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 t e l e f o n 033 01 087 t e l e f o n tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Pavel Kolář K o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Ševčíková E x t r a a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka		

Akce			
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec			
Stavebník Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		04/2018
Označení části		Číslo	
D.1		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	
Číslo profese		Profese	
D.1.4.1		ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
Číslo přílohy		Příloha	
D.1.4.1.b-05		Krov hlediště/Krov jeviště	