

Tabulka místností		
Číslo	Uměno	Teplota
001	Zádvěří	15°
002	Šatna	20°
003	Šatna	20°
004	Chodba	15°
005	Kotelna	18°
006	Chodba	18°
007	Sklad	15°


Celková plocha [m²]: 81,34

Legenda:

- Odvod kondenzátu
- Přívod spalovacího vzduchu
- Odvod spalin

Poznámka

Odtah spalin od plynových kotlů, od každého samostatně, je veden typovým certifikovaným komínovým systémem vnitřního průměru 100 mm nad střechu budovy. Montáž celého komínu byla provedena dle montážních pokynů výrobce slabečnicového komínového systému. Stavebníkový typový komín je veden vnitřním prostorem budovy, stávajícím kotlíkem. Přívod spalovacího vzduchu je veden plastovým potrubím, pod stropem z venkovního prostoru DN 80.

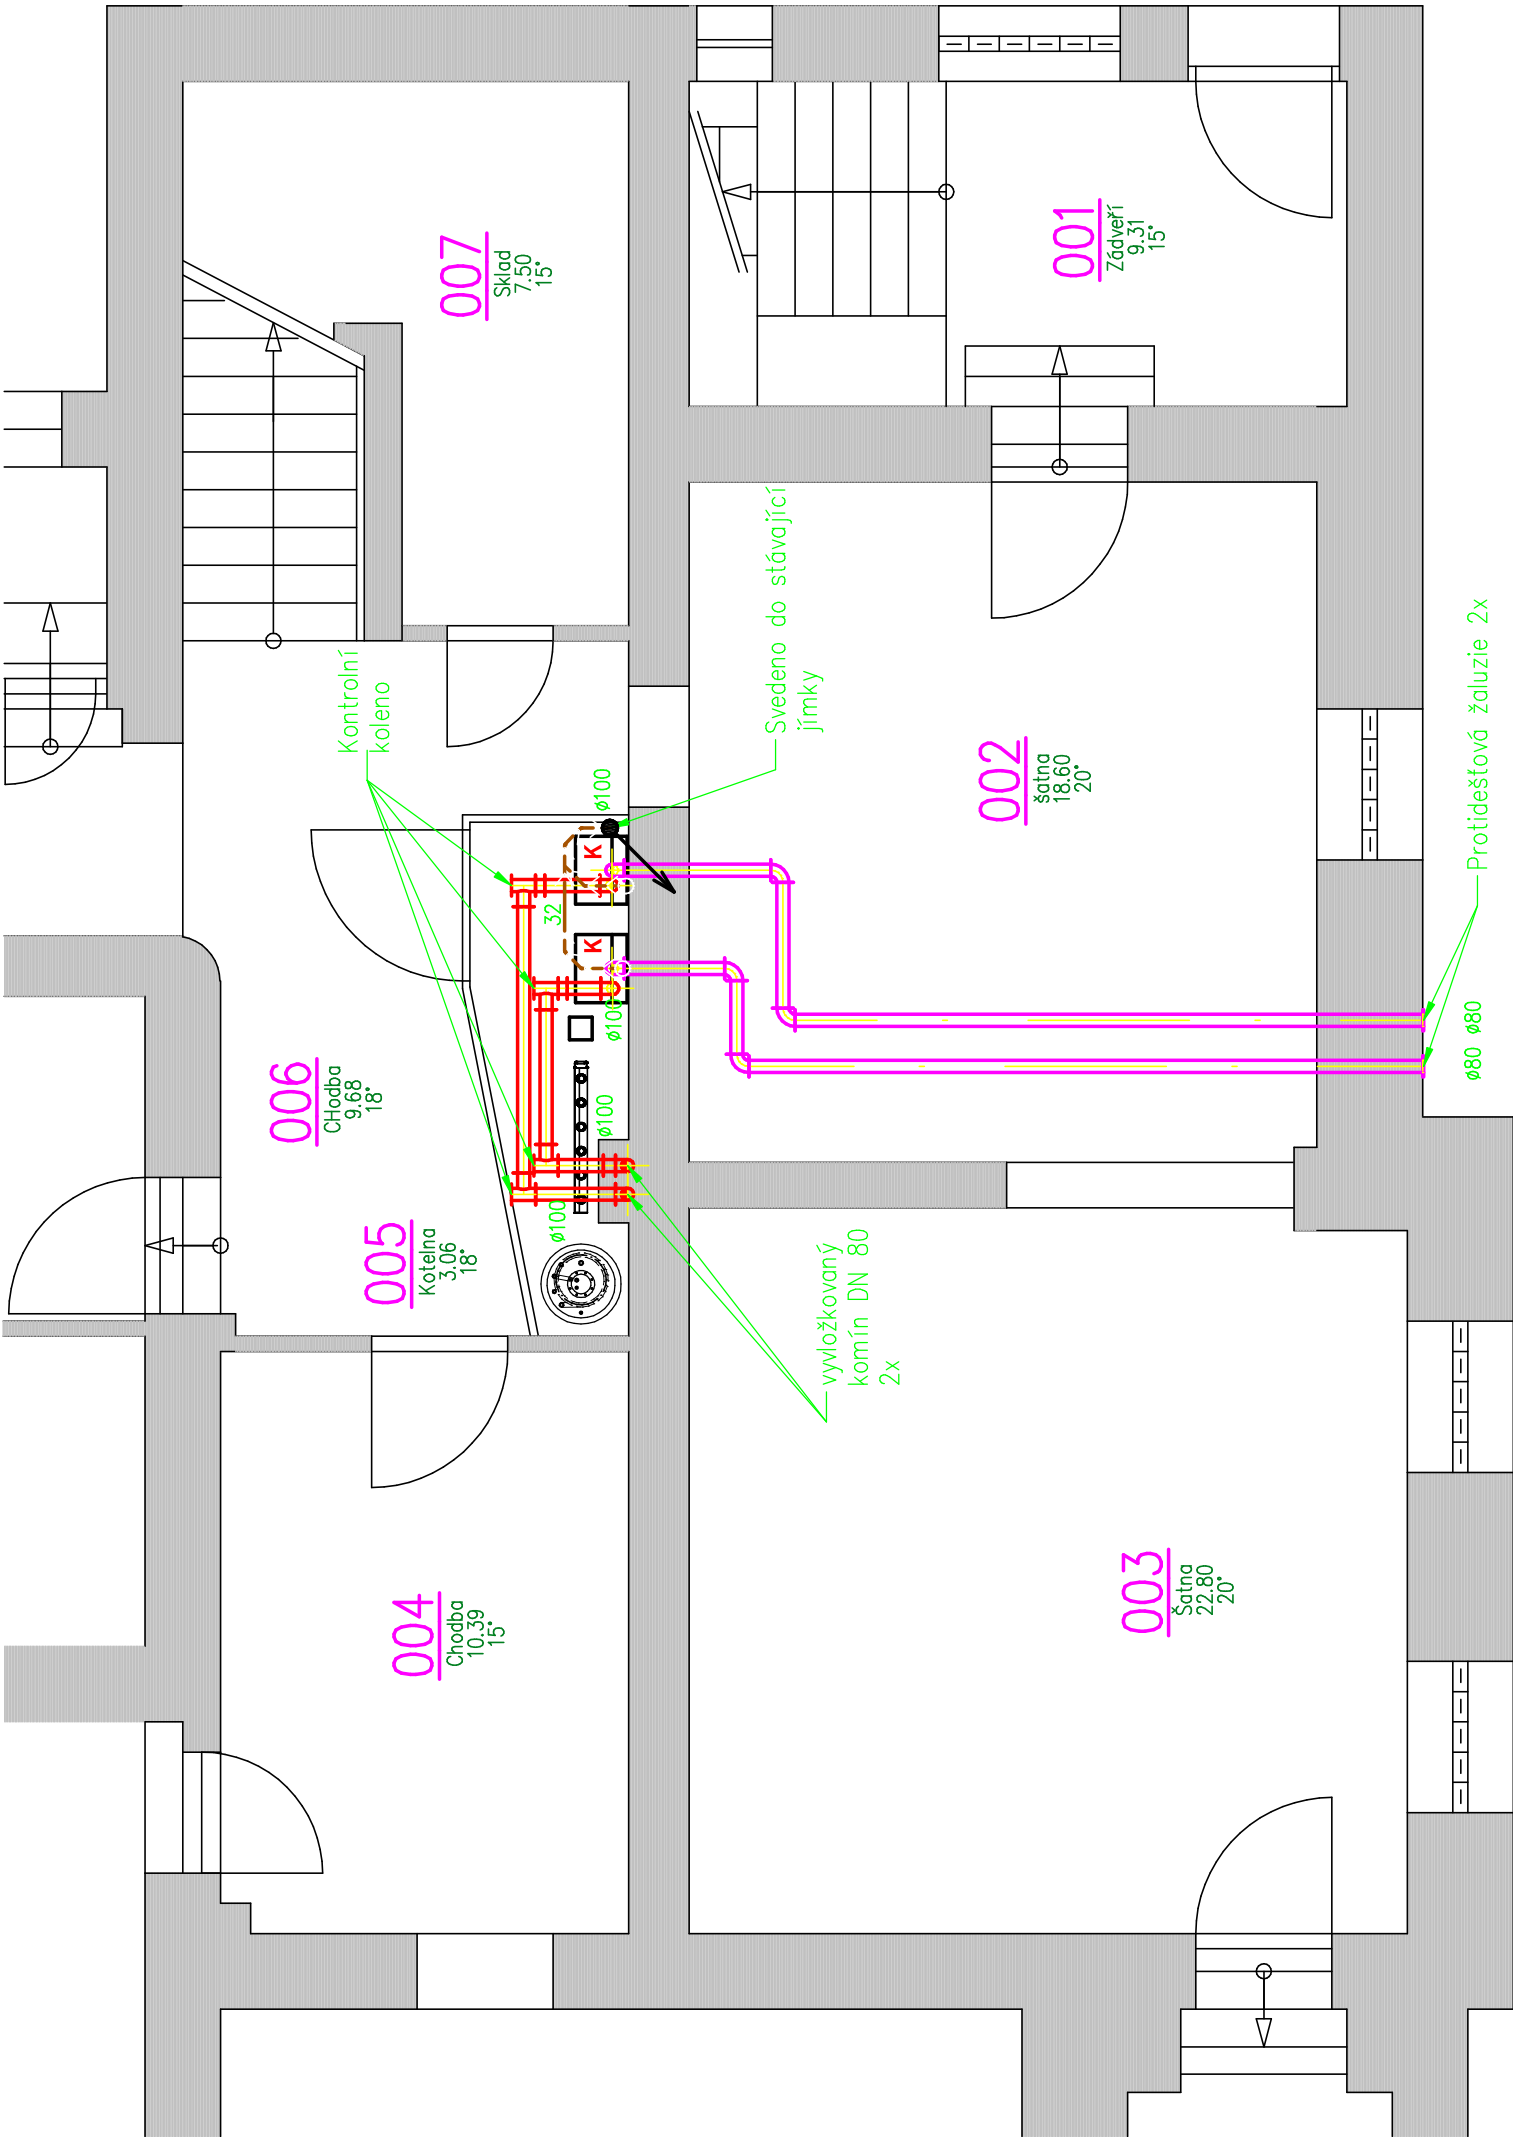

Legenda vybavení

POZICE	Ks	2
K Plynový plynový kotel 40,9 kW, 4,5m3/hod, provedení C		

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242		kreslil: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242		kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o. Přivovarská 17 466 01 Jablonec n.N. tel: 483 710 226	
objednatel: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec					
místo stavby: MŠ Klubičko, Jugoslávská ul. Liberec		formát :		1,5x2,5 A4	
akce: Oprava kotelny, výměna plynových kotlů		datum :		5/2017	
		zakázka:		VP 047/96	
		stupeň:		DVZ	
část: Zdravotecnika - plynoinstalace		měřítko:		č. paré:	
				1:50	
výkres: Půdorys 1 PP odkouření, přívod vzduchu, odvod kondenzátu				Z-6	