



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ
společnosti ASPER plus, s.r.o., (dále jen „Vyjádření“)

Vyřizuje: Verner Dušan Č.j. 415/2018
Telefon: 602 129 009
Důvod vydání Vyjádření: ke stavebnímu povolení, UR
Platnost tohoto Vyjádření končí: 3.12.2019

Žadatel	Ing.Jaroslava Krivohlavá, Tyršova 1396, Varnsdorf 40747 tel: 721 566 708	
Investor		
Název stavby	Rekonstrukce MŠ Motýlek	
Zájmové území	Okres	Liberec
	Obec	Liberec
	Kat.území Č.parcely	Rochlice u Liberce Viz.příloha
	Upřesnění místa	Viz příloha

S předloženým schématem **souhlasíme**.

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává na základě plné moci společnost oaza-net spol. s r.o. , o síti následující Vyjádření:

nedojde ke střetu

s **podzemním** vedením sítě společnosti ASPER plus, s.r.o.. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se **nevyskytuje** podzemní vedení sítě společnosti ASPER plus, s.r.o.

oaza-net spol. s r.o., IČ 47282711, DIČ CZ47282711, se sídlem Dr. M. Horákové
čp. 81/117, 460 06 Liberec 6, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2828

1/2

Při výkonu činností v blízkosti vedení sítě společnosti ASPER plus, s.r.o., je povinností každého:

- a) Chovat se k síti společnosti ASPER plus, s.r.o. tak, jako k součásti neveřejné komunikační sítě, která je zajišťována v neveřejném zájmu, a je chráněna právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Obrátit se na zaměstnance společnosti oaza-net spol. s r.o., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“) Dušan Verner (tel.: 602129009, 485252222), v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení sítě.
- c) Každé způsobené, nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení sítě neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti oaza-net spol. s r.o., na telefonní číslo : 484252252, linka 6. Náklady spojené s opravou sítě nese zhotovitel prací.
- d) Pokud bude muset dojít ke změně stávající trasy (přeložení nebo ochránění trasy atd.) veškeré náklady hradí zhotovitel. Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6133 a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb. Při záhozu musí být síť řádně zapískována, zemina hutněna po vrstvách a provedena ochrana proti mechanickému poškození.
- e) Vytýčení trasy vedení v terénu hradí zhotovitel.
- f) Zhotovitel musí zahájení prací písemně oznámit správci sítě a to min. 3 prac. dny předem.
- g) Při odhalení vedení ve vlastnictví spol. ASPER plus, s.r.o. musí zhotovitel neprodleně informovat správce sítě oaza-net spol. s r.o.. Před záhozem obnažené sítě je zhotovitel povinen pozvat správce sítě oaza-net spol. s r.o. ke kontrole. Výzvu ke kontrole doručí nejméně 3 dny před zakrytím sítě na tel. 485 252 252 linka 6, nebo e-mailem verner@oaza-net.cz. Při nedodržení podmínek má ochrana sítě právo požadovat znovuožhalení sítě na náklady zhotovitele a úhradu nákladů spojených se zajištěním stavu sítě.
- h) Ukončení stavby musí být neprodleně nahlášeno správci sítě.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k Vyjádření stanovený Žadatelem.

Vyjádření pozbývá:

1. Uplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření
2. Změnou rozsahu zájmového území
3. Změnou důvodu k Vyjádření uvedeného v žádosti

Přílohy:


neorazítkované přehledky situace zájmového území donesené žadatelem: 1 list
výřezy účelové mapy sítě: 0 listů
ostatní přílohy: 0 listů
celkem listů: 1

oaza-net spol. s r.o. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti společnosti ASPER plus, s.r.o..

Vyjádření vydala společnost oaza-net spol. s r.o. dne 3.12.2018

oaza-net spol. s r.o., IČ 47282711, DIČ CZ47282711, se sídlem Dr. M. Horákové čp. 81/117, 460 06 Liberec 6, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2828	2/2
--	-----

oaza-net spol. s r.o.
Dr. M. Horákové 81/117
460 06 Liberec 6
IČ: 47282711 DIČ: CZ47282711
www.oaza-net.cz

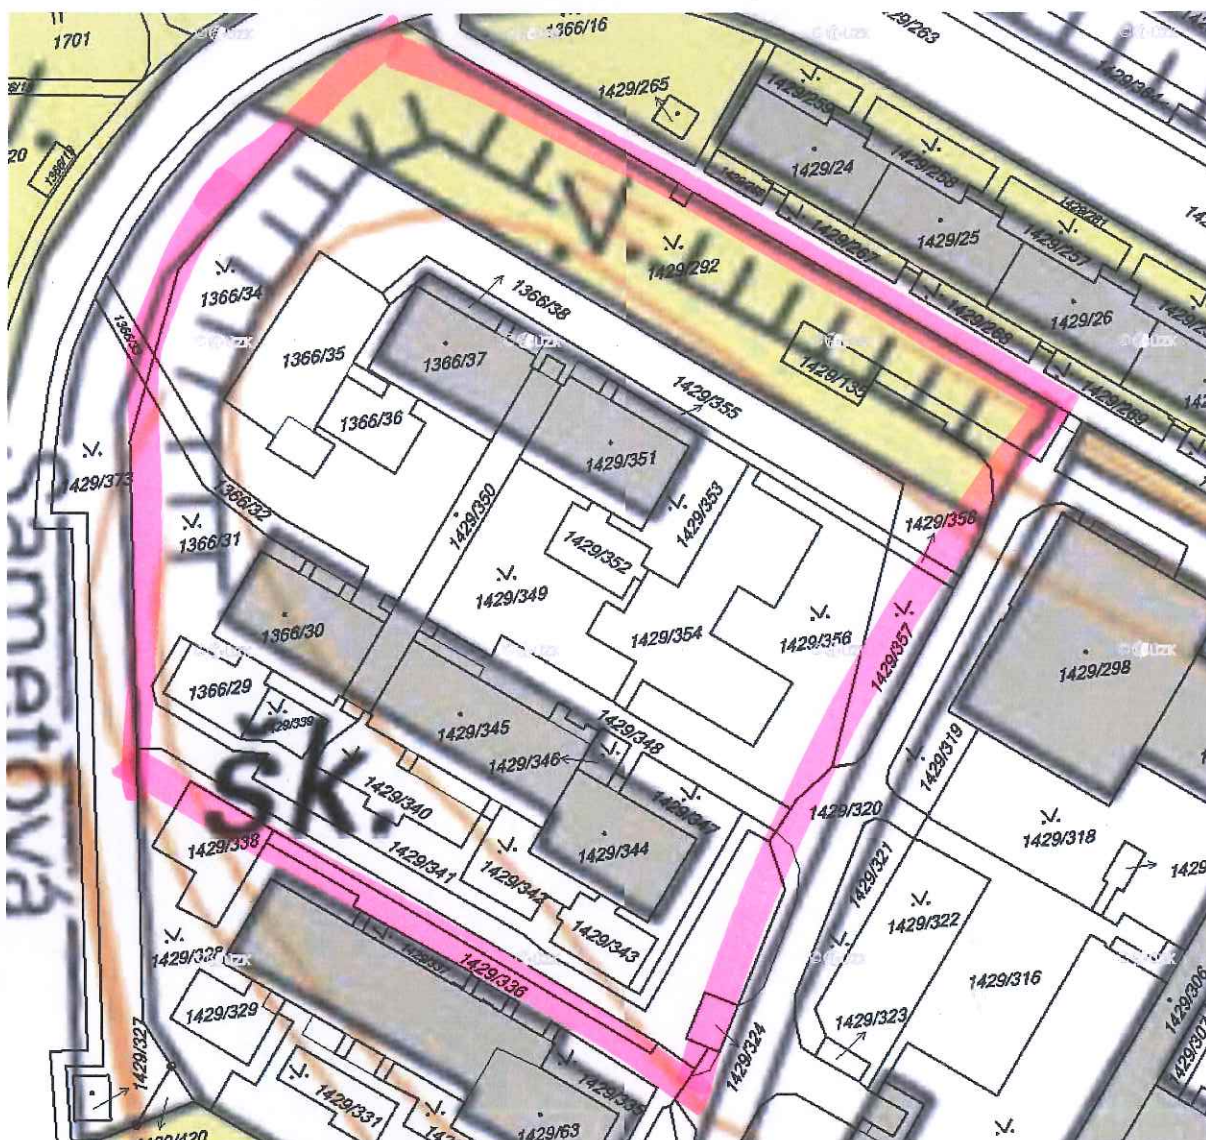

V TĚMTO VĚCÍCH SE NEVYHODIL SÍL
ASTRUCU.

3. 12. 2018

oaza-net spol. s r.o.
Dr. M. Horákové 81/117
460 06 Liberec 6
IČ: 47282711 DIČ: C247282711
www.oaza-net.cz

12