



ŘEZA-A-A' - ČÁST 1:

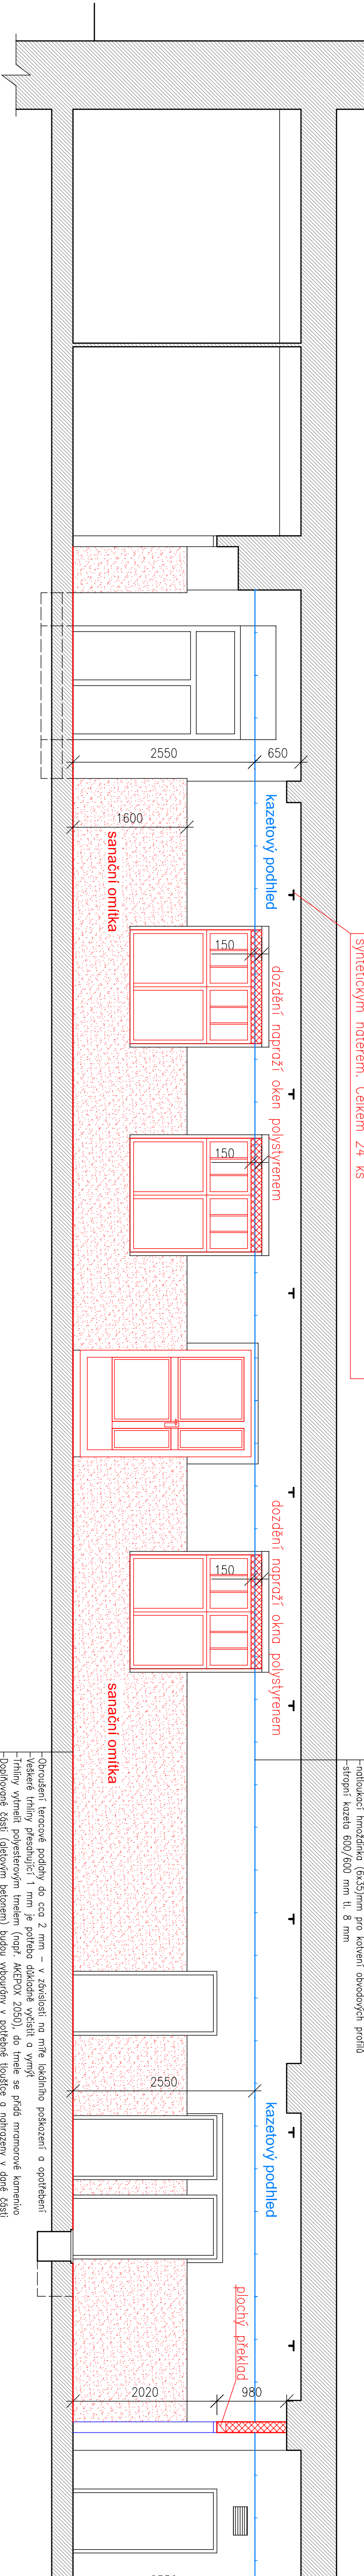

vyztužení ocelového závěsu – přírodním profilu L75x50 dl.3,0–3,8 m. Konce zaskáány do zdívo. stojna přivařé stávojcímu L profilu. Původní profil očíst. Vše natřít syntetickým nátěrem. Celkem 24 ks


- hlavní nosný profil T24
- obvodový profil L
- ocelový záves na T profil pružinový
- ocelový drát s okem délkou 750 mm
- klínová hmoždinka (6x40) mm pro kolenní
- notlukačci hmoždinka (6x35) mm pro kolenní
- stropní kování 600/600 mm tl. 8 mm

ŘEZ A-A' - ČÁST 2:

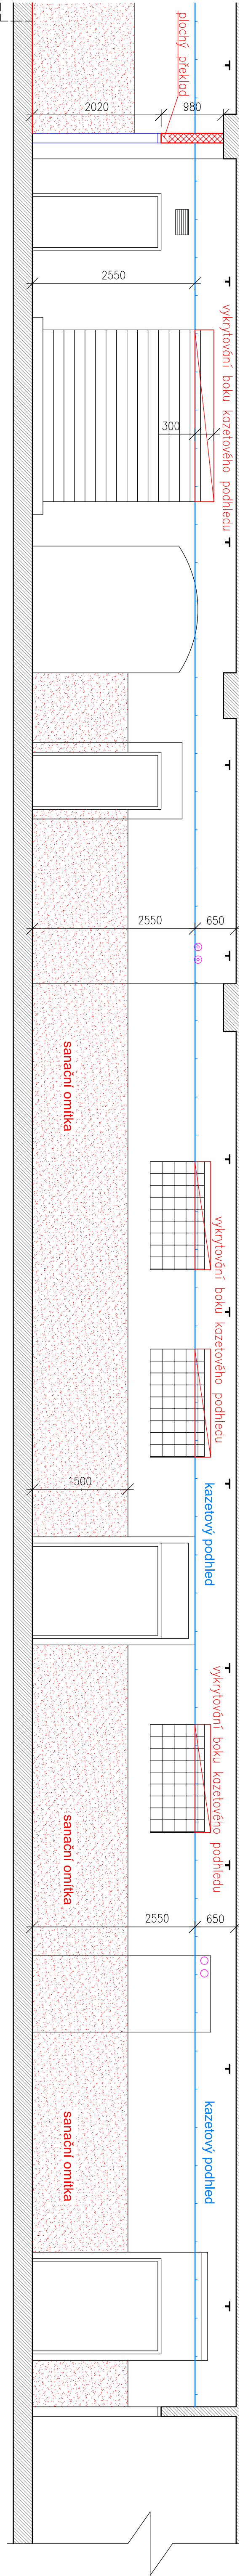

Obdobie trvania poslednosti do cca 2 mm – v závislosti na mieste lokálneho pokosenia a opotrebení trávneho povrchu, pri šírke 1 mm je potreba dohliadať v závislosti na výmle
-linový trávnik, pokosený najviac dvakrát ročne (napr. MEXCO 2050), do tráv sa pľad marmarozov karmarozov
-Doplnkové čisti (gelyumy liečenia) budú vypočítané v potrebné množstve v dané časť
-pochybným trávom povrchom
-Obdobie trvania poslednosti v závislosti na mieste lokálneho pokosenia a opotrebení trávneho povrchu, pri šírke 1 mm je potreba dohliadať v závislosti na výmle
-linový trávnik, pokosený najviac dvakrát ročne (napr. MEXCO 2050), do tráv sa pľad marmarozov karmarozov
-Doplnkové čisti (gelyumy liečenia) budú vypočítané v potrebné množstve v dané časť
-pochybným trávom povrchom
-Obdobie trvania poslednosti v závislosti na mieste lokálneho pokosenia a opotrebení trávneho povrchu, pri šírke 1 mm je potreba dohliadať v závislosti na výmle
-linový trávnik, pokosený najviac dvakrát ročne (napr. MEXCO 2050), do tráv sa pľad marmarozov karmarozov
-Doplnkové čisti (gelyumy liečenia) budú vypočítané v potrebné množstve v dané časť
-pochybným trávom povrchom


ŘEZ B-B' - ČÁST 1:

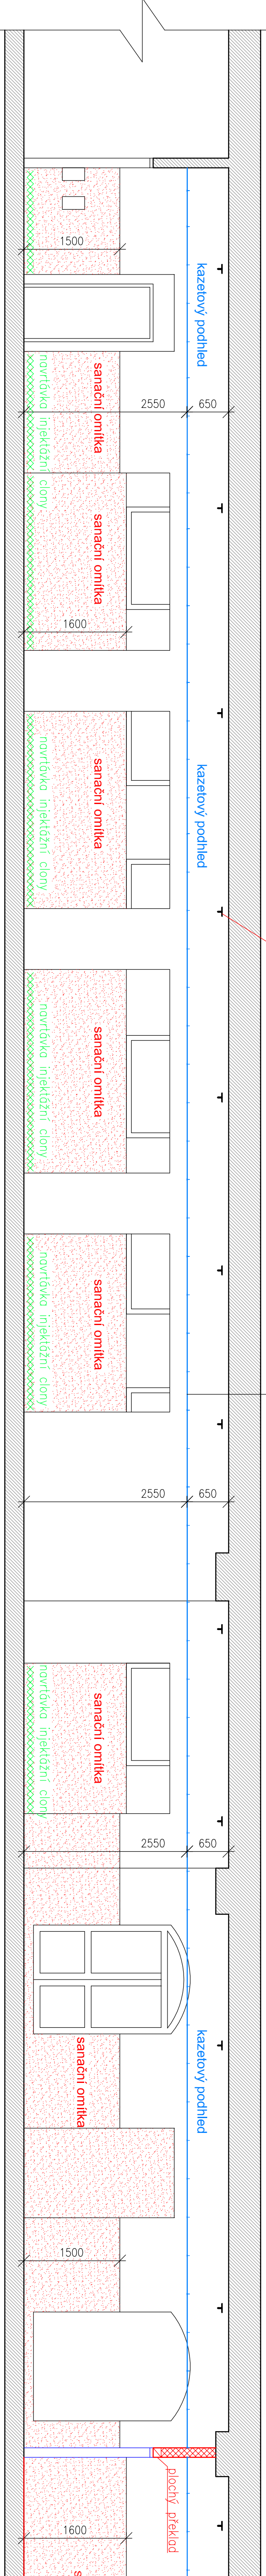

vytlučení ocelového závěsu - přidáním profilu L75x50
dl.3,0-3,8 m. Konce zasekány do zdíva. stěpina přivázena ke
stávajícímu L profilu. Původní profil očištěn. Vše natřito
syntetickým nátěrem. Celkem 24 ks

hlavní nosný profil T24
obvodový profil L
ocelový žbítok na T profil pružinový
ocelový drôt s okem dĺžky 750 mm
kĺbovú hmoždinka (6x40)mm pro kotvení
nátukovací hmoždinka (6x55)mm pro kotvení
stropní kazeta 600/600 mm tl. 8 mm

ŘEZ B-B' - ČÁST 2:

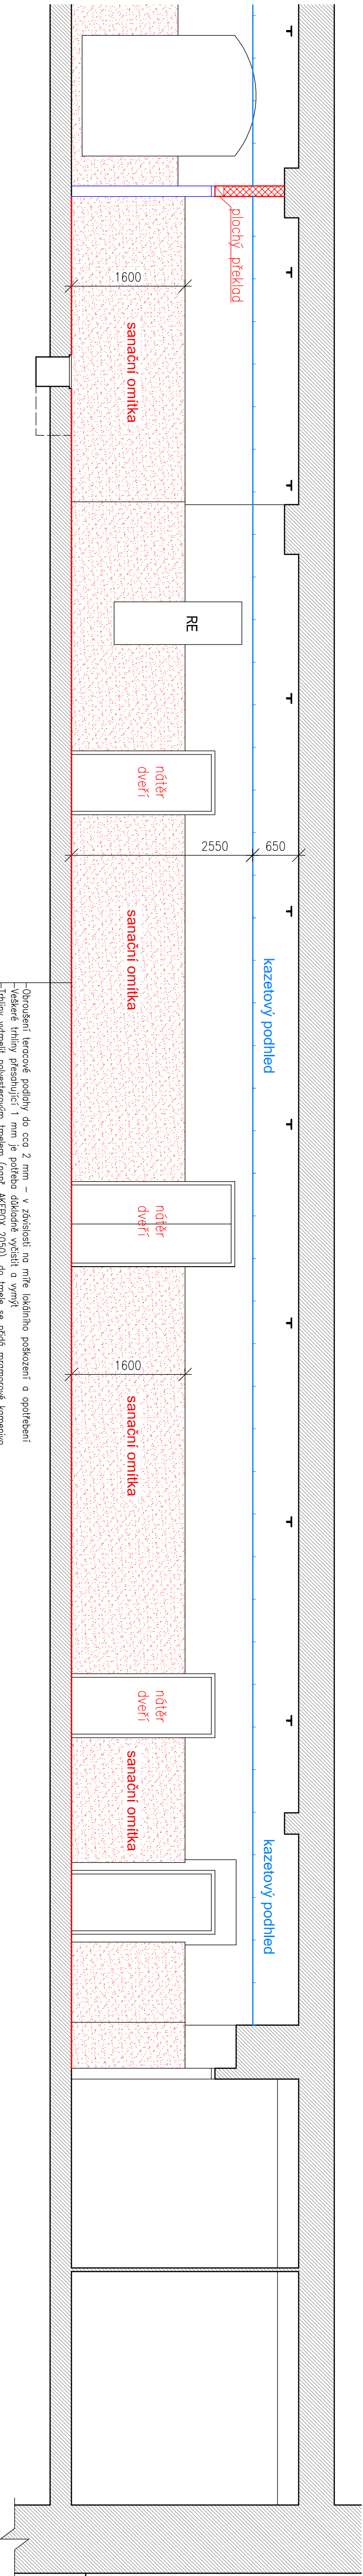

Obtusenost ležící podložky do cca 2 mm – v závislosti na míře lokálního poškození a opotřebení –
-všechny třísky řezanými (1 mm je potřeba přidat) odložit vyčistit a vymýt
-lininy vyjmout popřesprávkou mětem (např. MEXPO 2050), do třese se přidá marmórové kamínky
-doplnkové díly (zejména bolená) budou vyloženy v potřebné tloušťce a nahrazeny v dané šířce
plochými novými trencovými
-doplnkové zátěže cementovou mrazotouzí s oštěpem marmórové misky a epoxidové prysky
řezaného sodu (zaručí soudržnost a vyvážení cementu)
-po jemném vložení (bolená) trávě se podlaha zhybnoučím a novou

[illegible]