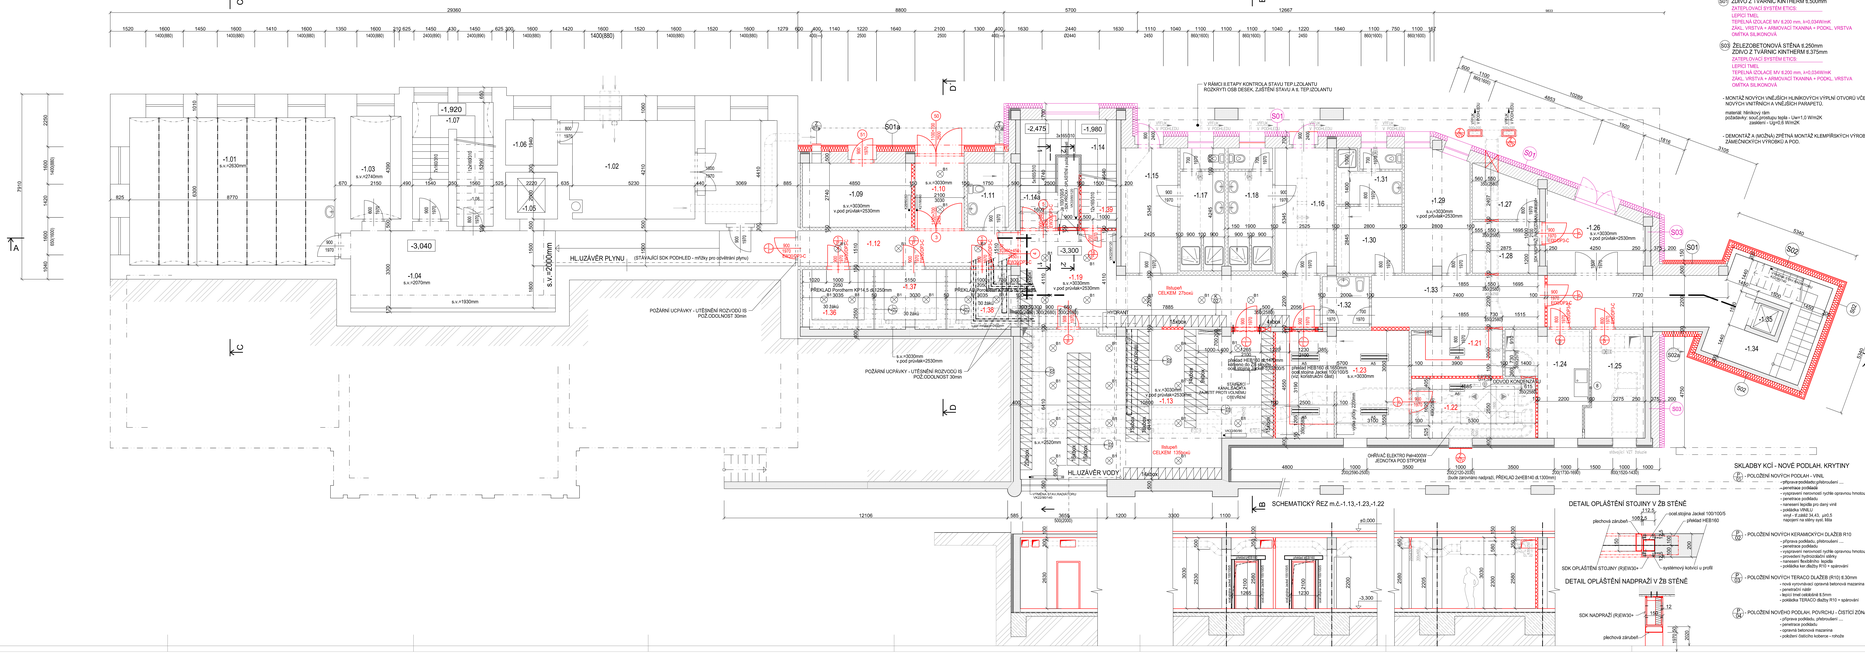
HL.UZÁVĚR PLYNU
(STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED - mřížky pro odvětrání plynu)
HL.UZÁVĚR VODY
POŽÁRNÍ UCPÁVKY - UTĚSNĚNÍ ROZVODŮ IS POŽ.ODOLNOST 30min
V RÁMCI II.ETAPY KONTROLA STAVU TEP.IZOLANTU ROZBOURÁNÍ OSB DESEK, ZJIŠTĚNÍ STAVU A.K. TEP.IZOLANTU
SCHEMATICKÝ ŘEZ m.č.-1.13,-1.23,-1.22
DETAIL OPLÁŠTĚNÍ STOJINY V ZB STĚNĚ
DETAIL OPLÁŠTĚNÍ NADPRAŽÍ V ZB STĚNĚ
OHŘEV ELEKTRO PeH-4020W
ZÁSUVKA POD STROPEM
Stávající ŽB stěna
Stávající CELKEM 370mm
Stávající CELKEM 270mm
PŘEKLAD Porotherm KP14,5 s.o.č.250mm
PŘEKLAD Porotherm KP14,5 s.o.č.300mm
PŘEKLAD Porotherm KP14,5 s.o.č.200mm
ŽB stěna
-1.01 s.v.=2630mm
-1.02
-1.03 s.v.=2740mm
-1.04 s.v.=2070mm
-1.05
-1.06
-1.07
-1.920
-3.040
-2.475
-1.980
-3.300
-1.14
-1.15
-1.16
-1.17
-1.18
-1.19
-1.20
-1.21
-1.22
-1.23
-1.24
-1.25
-1.26
-1.27
-1.28
-1.29
-1.30
-1.31
-1.32
-1.33
-1.34
-1.35
-1.36
-1.37
-1.38
-1.39
-1.40
-1.41
-1.42
-1.43
-1.44
-1.45
-1.46
-1.47
-1.48
-1.49
-1.50
-1.51
-1.52
-1.53