


$P_i = P_s = 24,5 \text{ kW}$

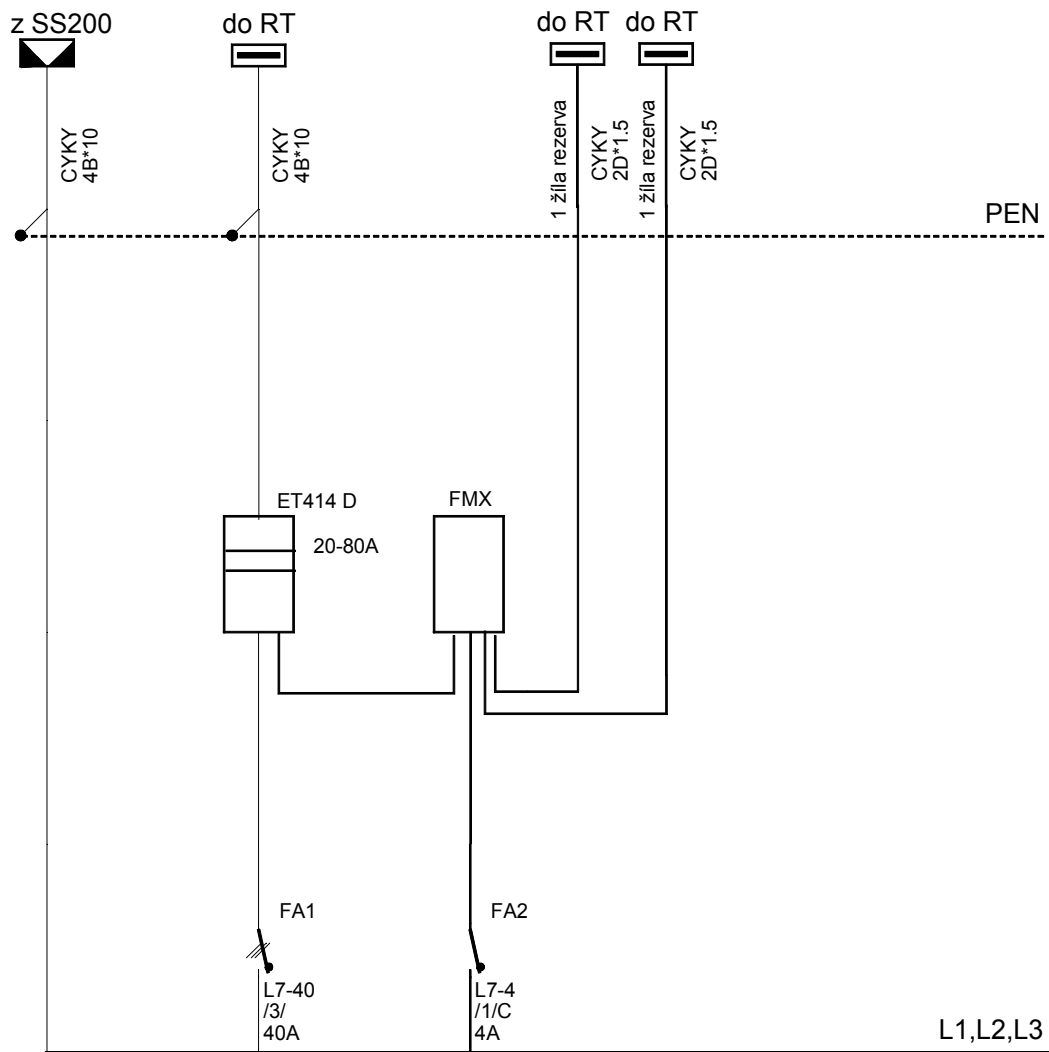

Napěťová soustava 3*230/400V AC
3+N+PE 50Hz/TN-C-S

POZNÁMKA

Typový elektroměrový plastový pilíř DCK Holoubkov

ER212 NKP7P/PP2/N

Krytí IP44/20

Vladislav Bydžovský

Truhlářská 238
50341 Hradec Králové
tel. 778 091 525, 774 735 708
IČO: 12997692

Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný projektant	Vladislav Bydžovský Truhlářská 238 503 41 Hradec Králové 7	
VLADISLAV BYDŽOVSKÝ				
IČO 12997692				
Investor: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/12, 46000 Liberec				
Akce:	ZÁZEMÍ HŘIŠTĚ ZŠ BROUMOVSKÁ Liberec ul. Plátenická na p.p.č. 1242, k.ú. Rochlice u Liberce Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby		Datum 2.2022	
			Zak.číslo 5/2020-VB	
			Měřítko SCHEMA	
			Počet formátů	
Díl:	ELEKTROINSTALACE		Číslo výkresu	Číslo kopie
Obsah:	Rozvaděč RE2		D1.4g.6	