


Pi = 9,4 kW

Psd = 4,7 kW

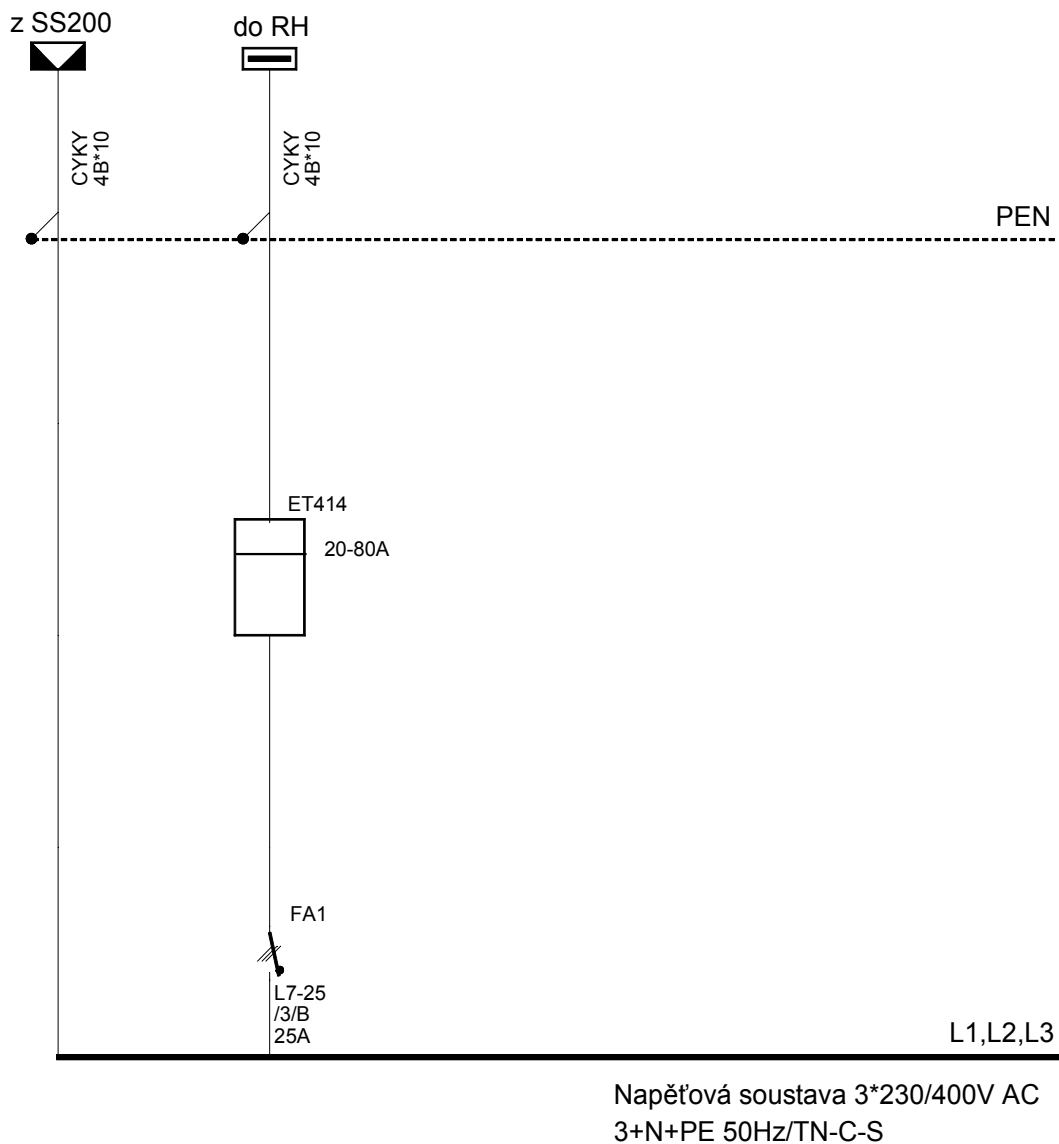

### POZNÁMKA

Typový elektroměrový plastový pilíř DCK Holoubkov

ER112 NKP7P/PP1/N

Krytí IP44/20

**Vladislav Bydžovský**

Truhlářská 238  
50341 Hradec Králové  
tel. 778 091 525, 774 735 708  
IČO: 12997692

Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný projektant	Vladislav Bydžovský Truhlářská 238 503 41 Hradec Králové 7	
VLADISLAV BYDŽOVSKÝ				
IČO 12997692				
Investor: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/12, 46000 Liberec				
Akce:	ZÁZEMÍ HŘIŠTĚ ZŠ BROUMOVSKÁ Liberec ul. Plátenická na p.p.č. 1242, k.ú. Rochlice u Liberce Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby		Datum 2.2022	
			Zak.číslo 5/2020-VB	
			Měřítko SCHEMA	
			Počet formátů	
Díl:	ELEKTROINSTALACE		Číslo výkresu	Číslo kopie
Obsah:	Rozvaděč RE1		D1.4g.5	