


KANALIZACE



OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČ. KONSTRUKCÍ

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ

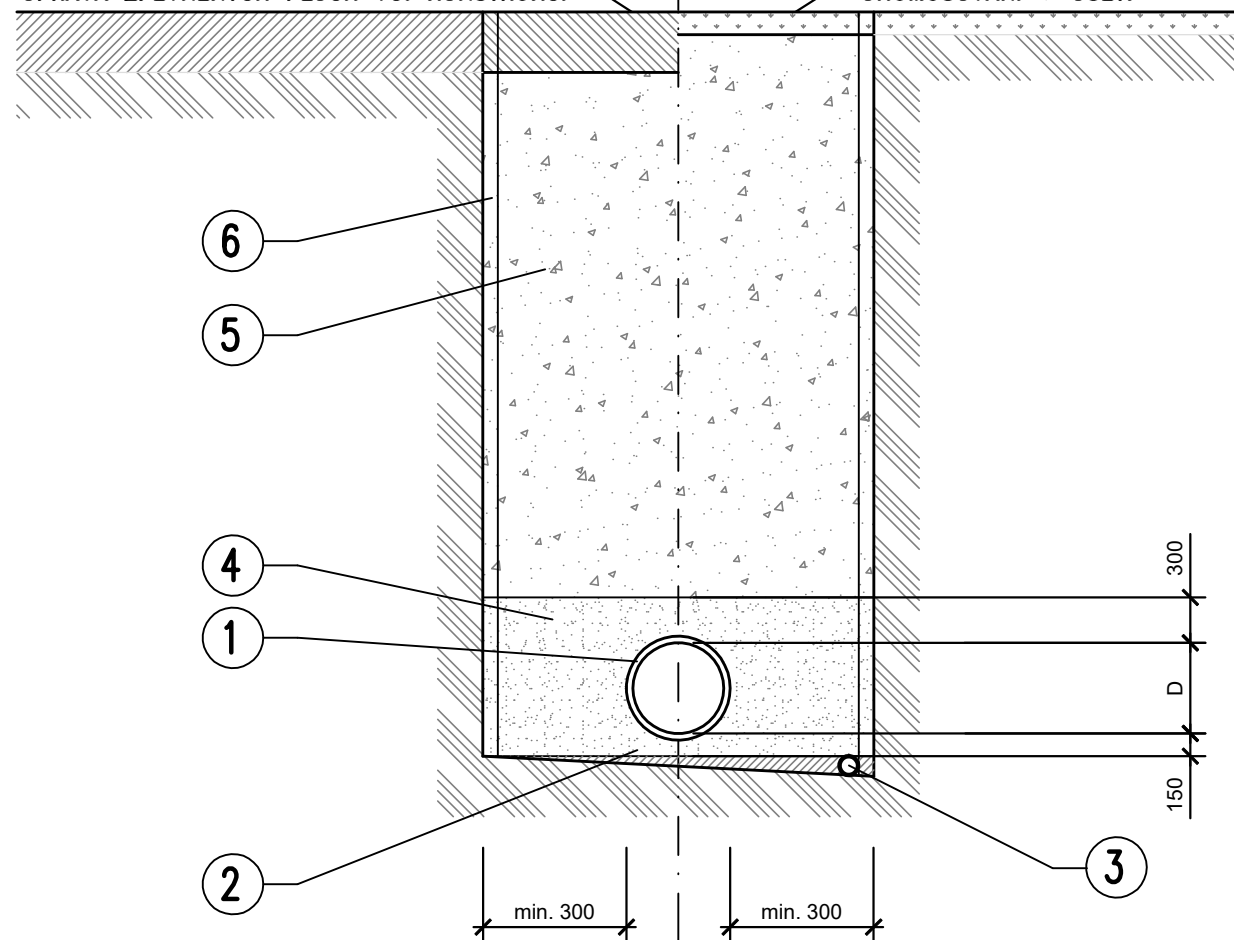

LEGENDA GRAVITAČNÍ KANALIZACE

číslo	popis
1	trouby KANALIZAČNÍ PVC
2	podkladní vrstva–štěrkopísek 0–8 mm
3	stavební drenáž PVC DN 100mm
4	obsyp hutněný–štěrkopísek 0–8 mm
5	hutněný zásyp na min. 98% PS nesedavá zemina nebo štěrk 5–32 mm
6	příložné pažení

INVESTOR:		 <div>Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz</div>	
PROJEKTANT ČÁSTI:		 <div>TOPKLIMA, spol. s r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb TEL.: +420 484 845 571 info@topklima.cz, www.topklima.cz</div>	
ZAKÁZKA č.: 2017017-PAST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK		VYPRACOVAL : P. NEZBEDA JAVŮREK
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KOŘÍNEK		KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK
AKCE: Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská ulice - komunikační propojení ul. Pastýřská - III. etapa			
OBJEKT: SO 331 - Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská SO 332 - Retenční nádrž + odlučovač ropných látek	STUPEŇ: DPS		ČÍSLO VÝTISKU:
	DATUM: ČERVEN 2021		
PŘÍLOHA:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.330.10		MĚŘÍTKO: 1:50
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			