



ŘEZ F

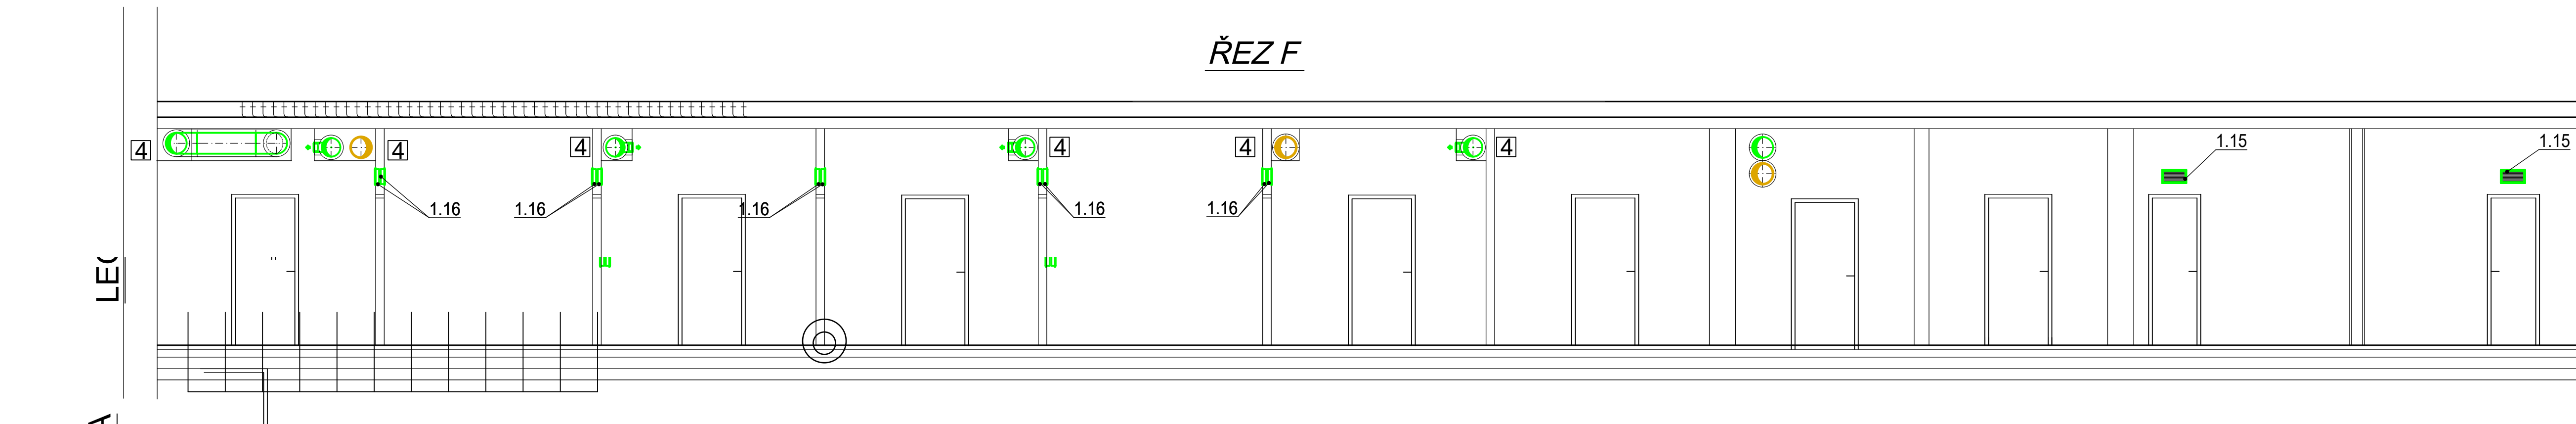


PŮDORYS - ODVODNÍ VZDUCH

ZŠ Liberec, Lesní

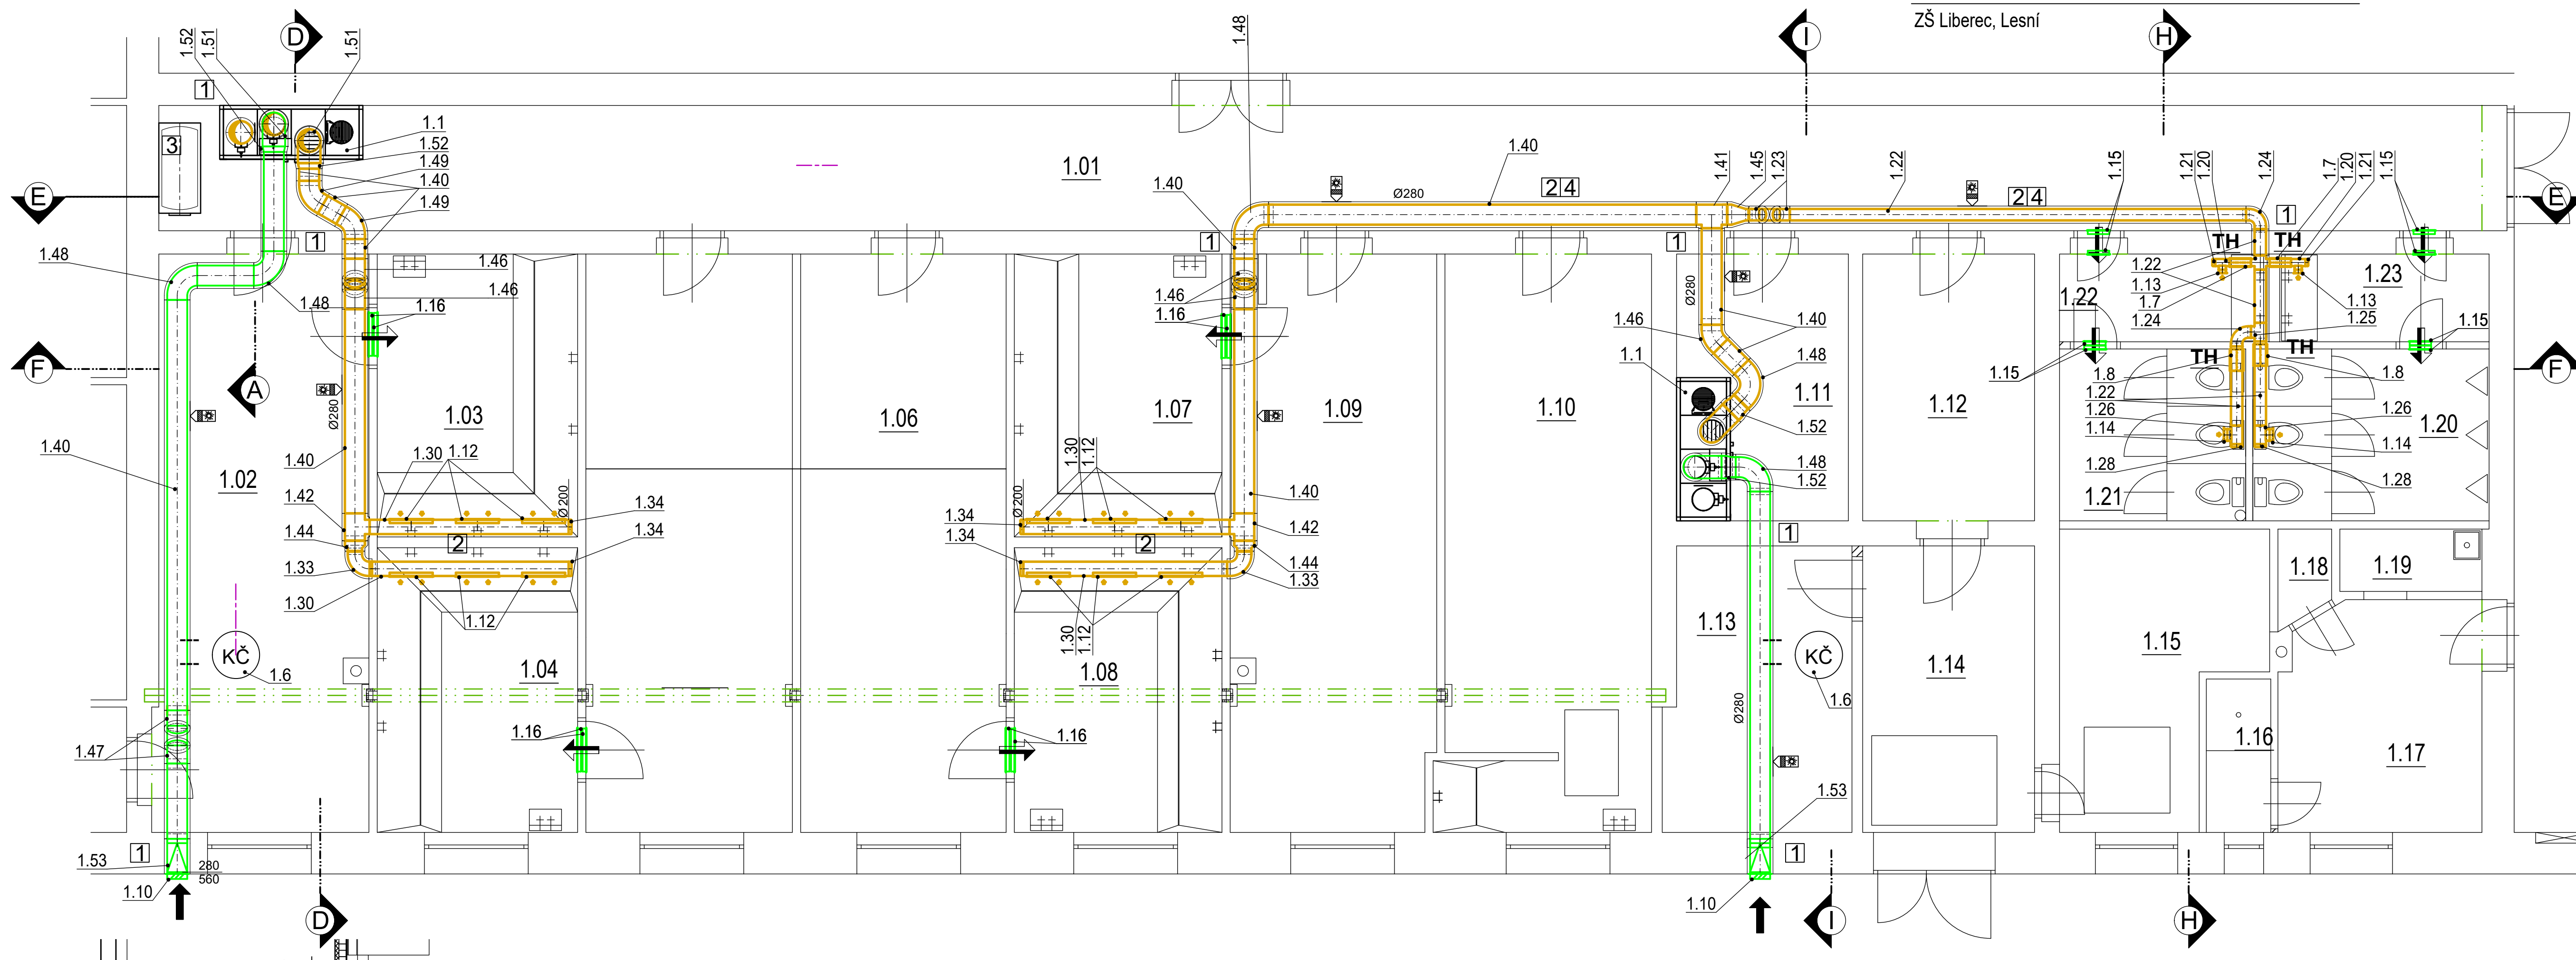

- LEGENDA:
- Pozice
- 1.1 VZT JEDNOTKA S ZTT (PŘÍVOD/ODVOD)
- ODVODNÍ DISTRIBUČNÍ ELEMENT
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- PŘEPOUŠTĚCÍ OTVOR
- TLUMIČ HLUKU kruhový
- ZPĚTNÁ KLAKA
- ČIDLO CO2
- ČIDLO RELATIVNÍ VLHKOSTI
- ČIDLO POHYBU
- IZOLACE TEPELNÁ 0,04 W/m2
- ČIDLO KOUŘE; VYPNÉ PŘÍVOD
- VZDUCHU-NAPÁJENÍ JEDNOTKY
- Prostupy stěnou (stropem) - zajišť stavba
- musí být odsouhlaseno statikem
- po odhalení konstrukcí (chybí původní PD)
- Souběh nebo křížení s VODOINSTALACÍ
- musí STAVBA zajišť koordinaci profesí
- Ohříváče TUV - dodávka ZTI (VODOINSTL.)
- OSADIT před osazením jednotky VZT
- Zakrytí rozvodu VZT - zajišť stavba

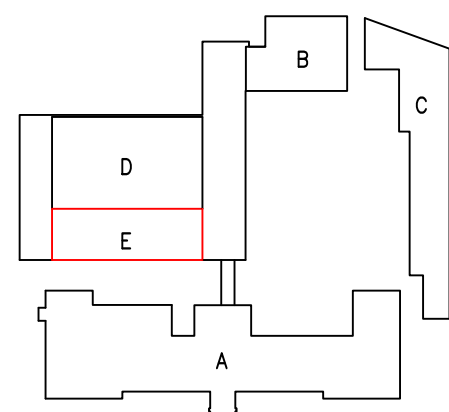

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
C.M.	NÁZEV MÍST.	m2
1.01	CHODBA	57,87
1.02	SATNA	23,72
1.03	SPRCHY	11,07
1.04	SPRCHY	11,13
1.05	SATNA	23,27
1.06	SATNA	23,15
1.07	SPRCHY	11,48
1.08	SPRCHY	11,53
1.09	SATNA	22,95
1.10	KABINET TV	23,37
1.11	SKLAD	8,94
1.12	ČISTÁ CHODBA	8,94
1.13	SKLAD	10,15
1.14	SPÍNAVA CHODBA	9,6
1.15	SKLAD UKLID	10,30
1.16	SPRCHA UKLID	1,93
1.17	DENNÍ MÍST. UKLID	9,24
1.18	WC UKLID	0,92
1.19	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,8
1.20	WC CHLAPCI	7,92
1.21	WC DÍVKY	6,24
1.22	PŘEDSÍN WC DÍVKY	3,58
1.23	PŘEDSÍN WC CHLAPCI	3,58

VÝKRESY NESLOUŽÍ K ODMĚŘOVÁNÍ
SPECIFIKACE V TECH. ZPRÁVĚ MÁ PŘEDNOST PŘED VÝKRESEM
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

TISK K 14.12.2020

Ing. Miroslav Pětník - autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, technická zařízení, autor, e. 0500370, Zámecký vrch 1407, 463 11 Liberec email: mirek.petnik@volny.cz Tel: +420 607 973 669 IČO: 646 63 213			otisk autorizčního razítka	
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
Ing. JAKOUBČ	Ing. Miroslav PĚTNÍK	Ing. Miroslav PĚTNÍK		
KRAJ: LIBERECKÝ			MAGISTRÁT: LIBEREČ	
MÍSTO STAVBY: Lesní 575/12, Liberec I - Staré Město				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREČ, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, 460 01				
AKCE : ZŠ Lesní - modernizace šaten a sociálního zařízení u tělocvičny II.			MĚŘÍTKO 1:50	
D 1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA			DATUM 01/2021	
OBSAH : 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ-ODVOD			STUPEŇ DPS	
			ČÍS.ZAK. 20201126	
			ČÍSLO VÝKRESU: PARE:	
			VZ 2	