


OHŘEV TEPLÉ VODY – KUCHYŇ, m.č.0,27 – ZTI

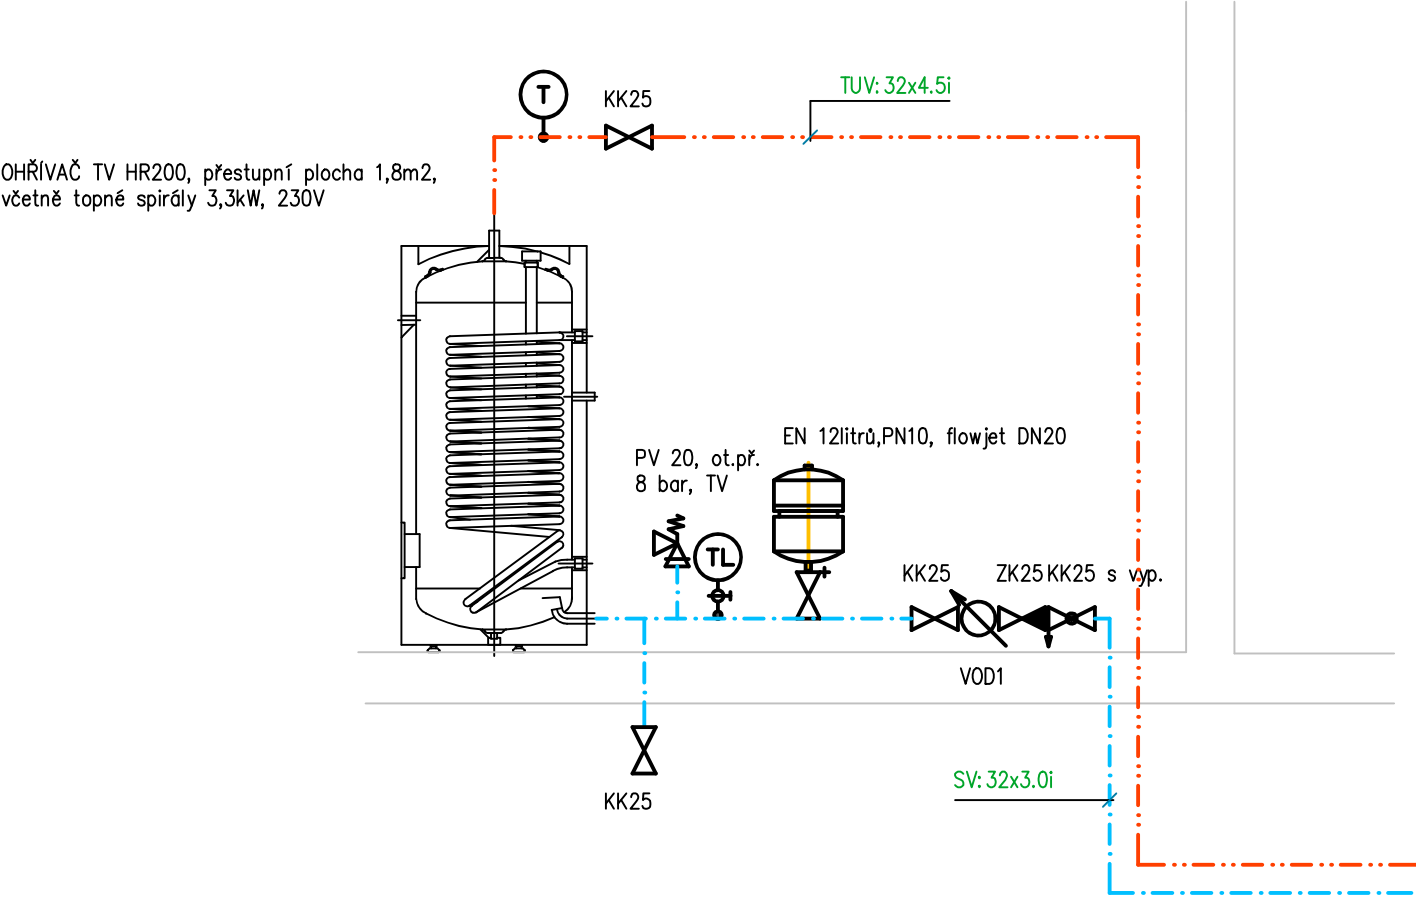

LEGENDA ARMATUR

- KK kulový uzávěr voda – FF, PN16, do 120°C
- KK s vyp. kulový uzávěr voda s vypouštěním – FF, PN16, do 120°C
- ZK zpětná klapka závitová mosazná, do 90°V, kov
- Vodoměr DN20, 2,5m3/hod. do 30°C
- TL manometr spodní připojení M20x1,5, pr.100mm, do 1 MPa, man.kohout trojcestný zkušební
- T teploměr s jímkou, pr.80, do 120°C

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA

Všechny uvedené výrobky a výrobci ve všech částech této dokumentace jsou pouze informativní (pro určení kvalitativních, technických a funkčních požadavků) a slouží jako podklad pro korektní výběr zhotovitele za stejných kvalitativních podmínek a korektního popisu daného zařízení či materiálu. Před zahájením stavby dojde k upřesnění a dohodě mezi vybraným uchazečem a investorem stavby ohledně konkrétní specifikace dodávek.

WARMNIS s.r.o. Ovocná 157/2, Liberec 6 IČO: 43224679	vypracoval:		schválil:	datum	změna	poř. č.
	Josef Chalupa	Ing.Jiří Lenkvík	Ing.Jiří Lenkvík	10/22		1
	akce Rekonstrukce kotelny			stupeň		Č. kopie
číslo zakázky ZAK220200	objekt D.1.4.2 ZTI			DPS	A2	
měřítko	výkres Schema zapojení ohříváče TV			archivní č. 10		
investor SML	místo ZŠ Lesní, Liberec					