


OHŘEV TEPLÉ VODY – OBJEKT "A" – m.č.–1.22 (pro kuchyň)

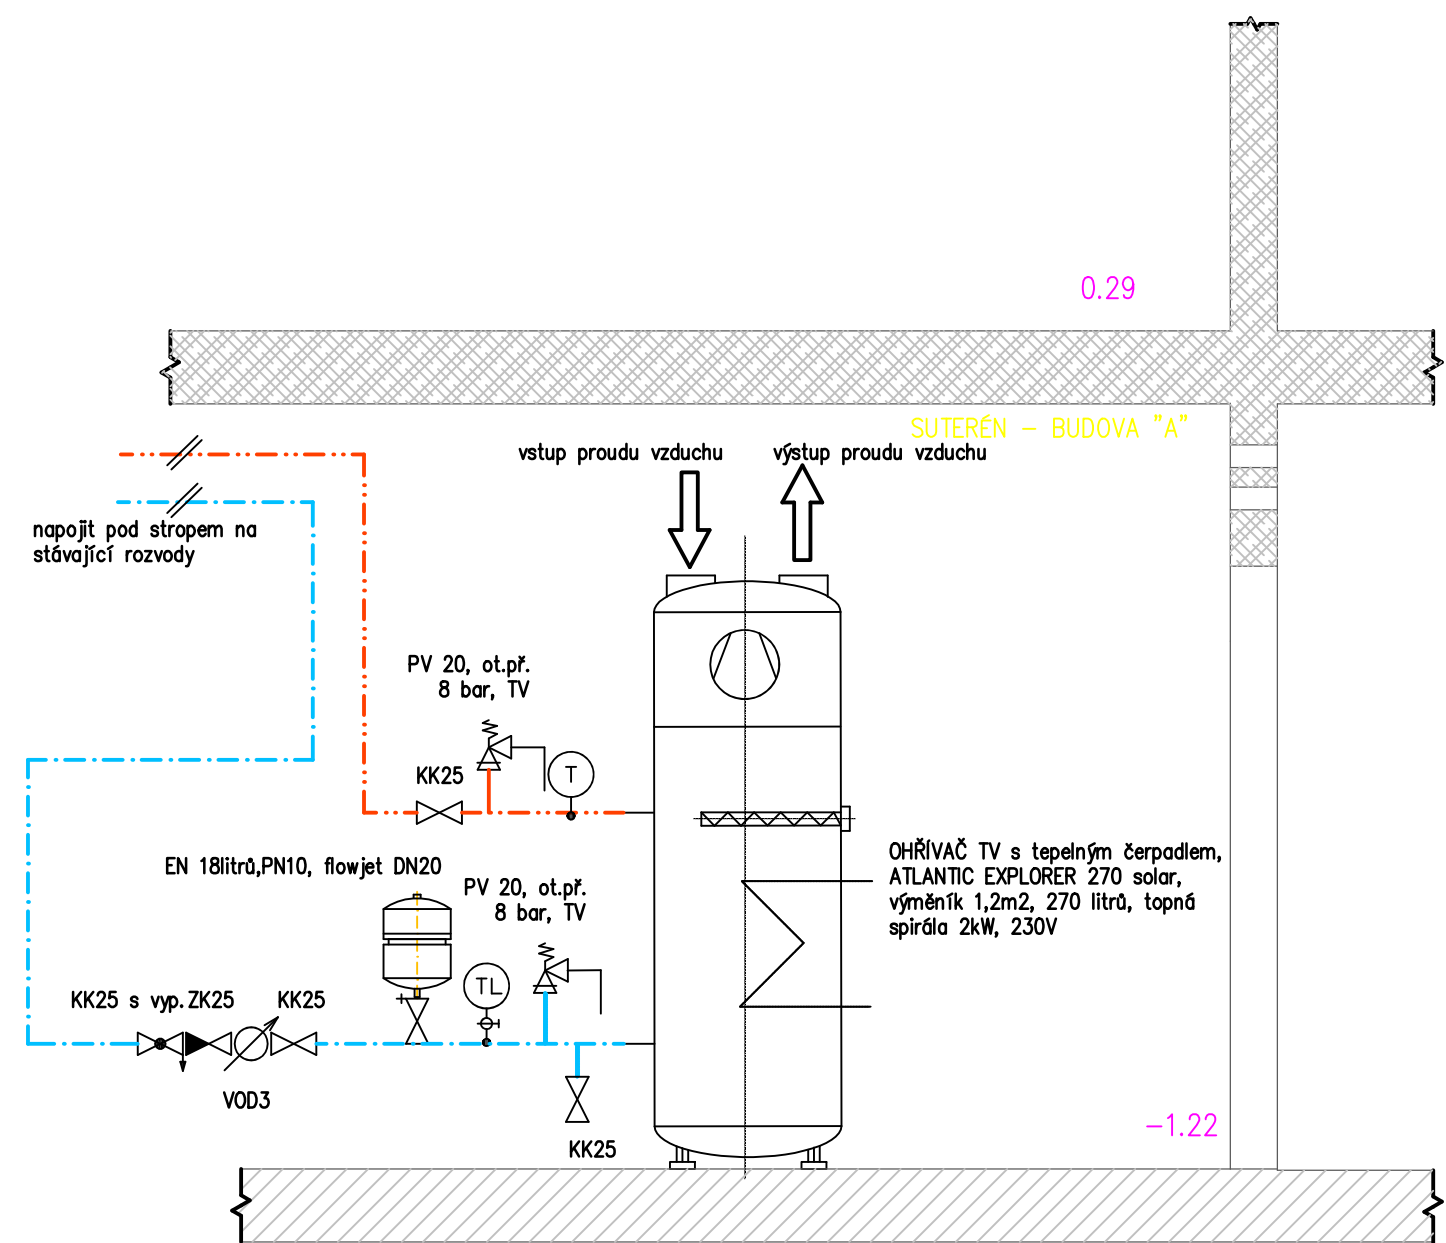

LEGENDA ARMATUR

- KK kulový uzávěr voda – FF, PN16, do 120°C
- KK s vyp. kulový uzávěr voda s vypouštěním – FF, PN16, do 120°C
- ZK zpětná klapka závitová mosazná, do 90V, kov
- Vodoměr DN20, 4m3/hod. do 40°C, vč.šroubení
- TL manometr spodní připojení M20x1,5, pr.100mm, do 1 MPa, man.kohout trojcestný zkušební
- T teploměr s jímkou, pr.80, do 120°C
- Pojistný ventil závitový

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA

INSTALACE OHŘÍVAČE MUSÍ BÝT V SOULDU S PŘEDPISEM VÝROBCE, VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU!!!!

**UPOZORNĚNÍ!!**  
Všechny uvedené výrobky a výrobci ve všech částech této dokumentace jsou pouze informativní (pro určení kvalitativních, technických a funkčních požadavků) a slouží jako podklad pro korektní výběr zhotovitele za stejných kvalitativních podmínek a korektního popisu daného zařízení či materiálu. Před zahájením stavby dojde k upřesnění a dohodě mezi vybraným uchazečem a investorem stavby ohledně konkrétní specifikace dodávek.

<b>WARMNIS s.r.o.</b> Ovocná 157/2, Liberec 6 IČO: 43224679	vypracoval: Josef Chalupa	Ing.Jiří Lenkvík	schválil: Ing.Jiří Lenkvík	datum	změna	poř. č.
	akce Rekonstrukce plynové kotelny			10/22		
číslo zakázky ZAK220200	objekt ZDRAVOTECHNIKA			stupeň DPS		Č. kopie A3
měřítko	výkres SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV			archivní č.		
investor SML	místo Základní škola, Liberec, Lesní 575/12			D.1.4.2.2		