


Rozvaděč RDC
2DC 24-1000V
DC+; DC-

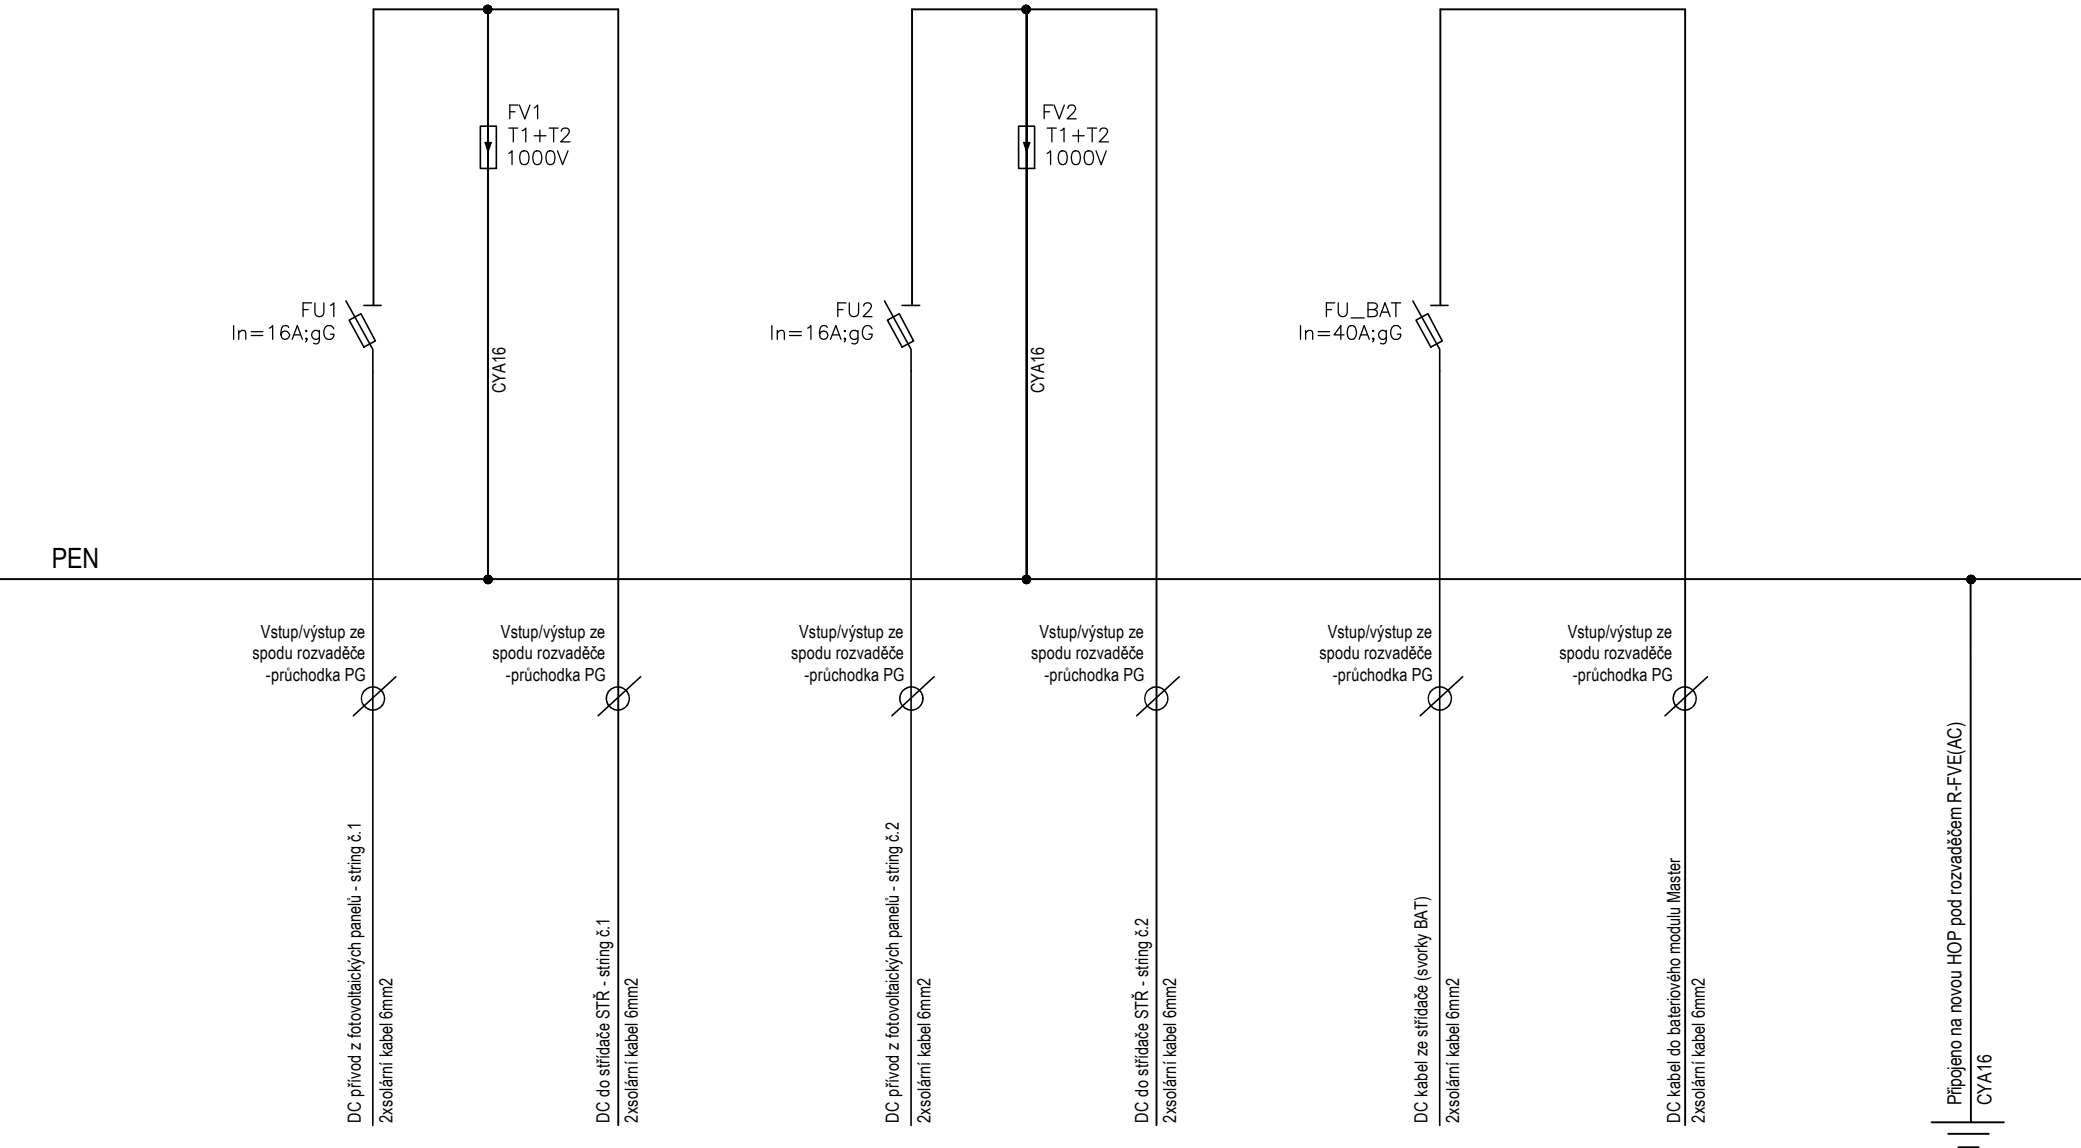

Rozvaděč RDC:
nástěnný, modulový o velikosti min. 36 modulů
Proudová soustava: 2DC 24-1000V
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Icn přístrojů min. 10kA
Na dveře rozvaděče umístit štítek: POZOR - ZPĚTNÝ PROUD

akce	Technikův pavilon	+ – 0,000 = 372.6 m.n.m
místo	k.ú. Liberec, p.č 1393	
stupeň pd	dokumentace pro stavební povolení	
investor	Statutární město Liberec nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 DIČ: CZ 00262978	
zhotovitel	Kancelář architektury města nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1	
zodp.projektant	Ing. Tomáš Novotný	
vypracoval	Ing. Adrián Mikloš	
datum	09 2024	
D.1.4.4b	Systém FVE – stavební řešení SO 001	
	SO 001 stavební úpravy	
výkres	Rozvaděč RDC	
měřítko	05	
číslo		paré