

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.09.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: Technikuv Pavilon / 09/307

Projektant/montážní firma:

Společnost: Ing. Adrián Mikloš


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon: 792 318 135

Technikův Pávilon

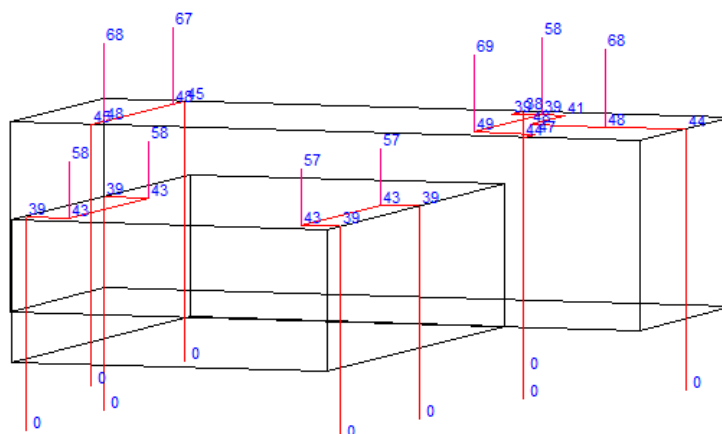

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Technikuv Pávilon

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

k_m - Izolační hodnota km: 1

Úroveň potenciálu: -3 m

Projekt:

Číslo projektu: 09/307

Název projektu:

Ulice:

PSČ: --