




SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY  
SO 307.2 - PŘELOŽKA FONTÁNY

Objednatel:	<b>Statutární město Liberec</b> nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
	

Zhotovitel:	<b>ov architekti s.r.o.</b> Lotyšská 646/10 160 00 Praha 6	HIP:  Ing.arch. Romana Bedrunková
		

	Vypracoval	Bedřich Cvrček	Zak. číslo	24LI09
	Zodp. projektant	Bedřich Cvrček	Datum	06 / 2025
	Tech. kontrola	Milan Malý	Stupeň	DPS
	Akce <b>TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC</b>		Počet formátů	3 x A4
			Měřítko	-
Zhotovitel: KTS - AME s.r.o. Karla Čapka 60/13 500 02 Hradec Králové	Příloha  D.1.307.2.2.9 ELEKTROINSTALACE		Č. přílohy	Paré
			09.	

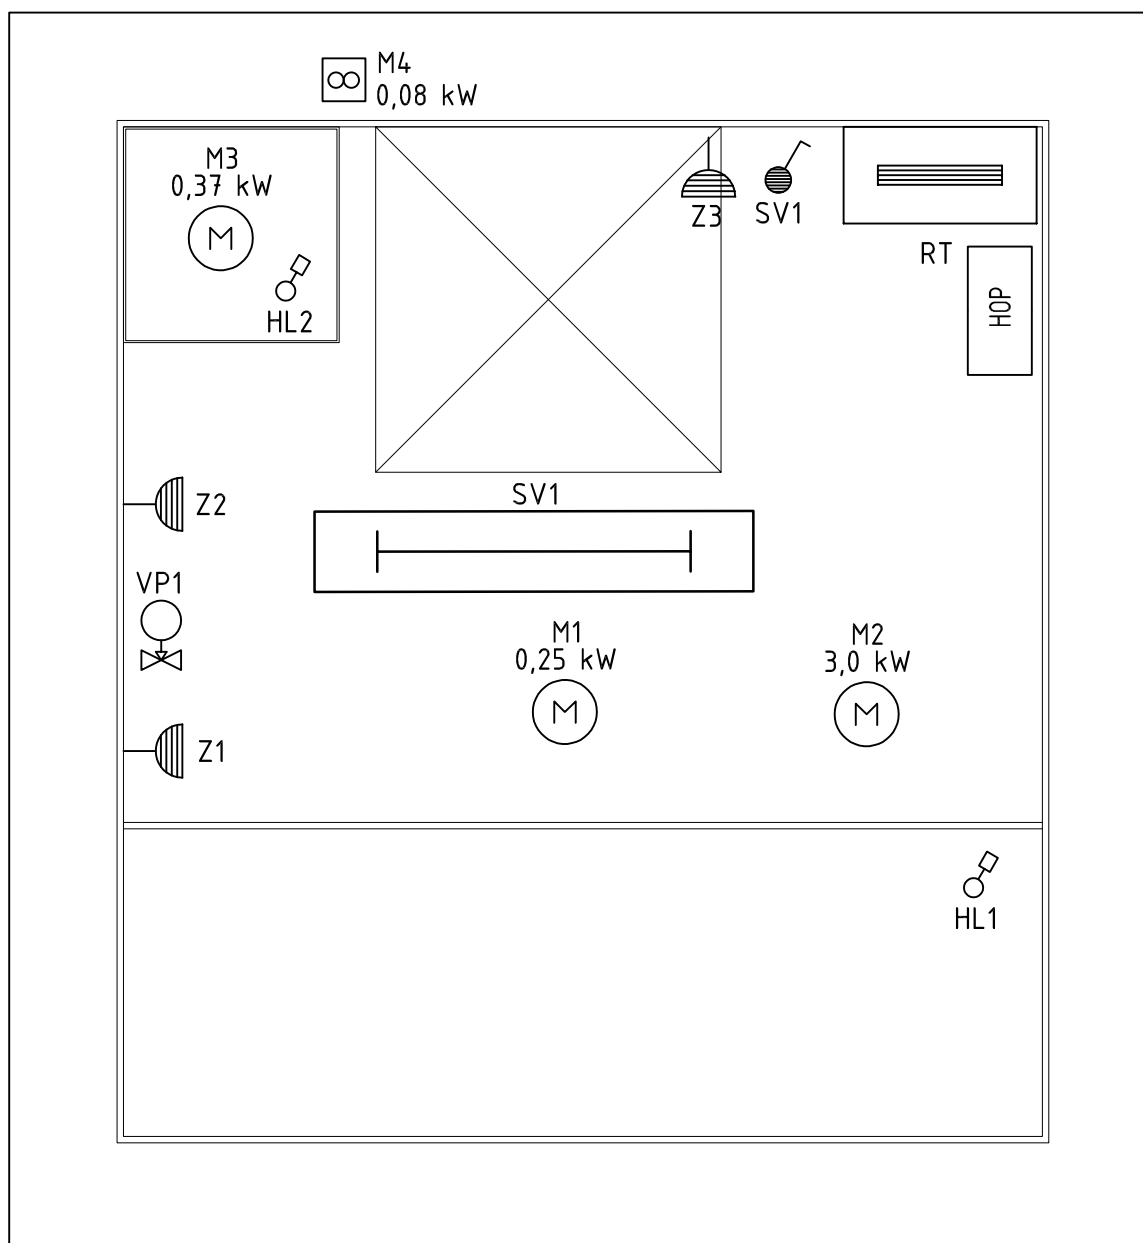

#### LEGENDA:

- M1 ČERPADLO FILTRACE - 230V/0,25kW
- M2 ČERPADLO VYTRYSK - 400V/3,0kW s FM
- M3 KALOVÉ ČERPADLO KALNÍK - 230V/0,37kW
- M4 VENTILÁTOR ODTAHU - 230V/0,08kW
- HL1 HLADINOVÉ SONDY - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- HL2 HLADINOVÉ SONDY - KALNÍK STROJOVNA
- Z1 ZÁSUVKA UV REAKTOR 230V/110W
- Z2 ZMĚKČOVACÍ STANICE 230V/20W
- Z3 PROVOZNÍ ZÁSUVKA - 230V/10A
- VP1 VENTIL S EL. POHONEM BEZ NAPĚTÍ UZAVŘENO 230V/0,005kW-DOPOUŠTĚNÍ
- SV1 OSVĚTLENÍ STROJOVNY - 230V/0,02kW
- SV1 SPÍNAČ OSVĚTLENÍ
- RT ROZVADĚČ TECHNOLOGIE;
- HOP HLAVNÍ POSPOJOVACÍ PŘIPOJENÍ
- OVT OVLÁDACÍ ROZHRANÍ ROZVADĚČE

# PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH Vlivů

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ

NÁZEV OBJEKTU : **TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC**

## **SO 307.2 - PŘELOŽKA FONTÁNY**

PODKLADY : ČSN 33 2000-1 ed.2

Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-7-702 ed.3

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -  
Plavecké bazény a fontány

### **SLOŽENÍ KOMISE :**

PŘEDSEDA : Vojtěch Janků

ČLENOVÉ : Bedřich Cvrček, Monreko s.r.o.

Miroslav Pilka, KTS-AME s.r.o.

Rozhodnutí o vnějších vlivech

#### **1) Strojovna**

jsou určeny tyto třídy vnějších vlivů:

AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM31-1, AN1, AP1, AQ1,  
AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

#### **2) Vodní prvek**

jsou určeny tyto třídy vnějších vlivů:

AA5, AB5, AC1, AD7, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM31-1, AN1, AP1, AQ1,  
AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 - Zóny dle ČSN 33 2000-7-702 ed.3

#### **3) Venek**

jsou určeny tyto třídy vnějších vlivů:

AA8, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM31-1, AN1, AP1, AQ1,  
AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

**V Hradci Králové**