

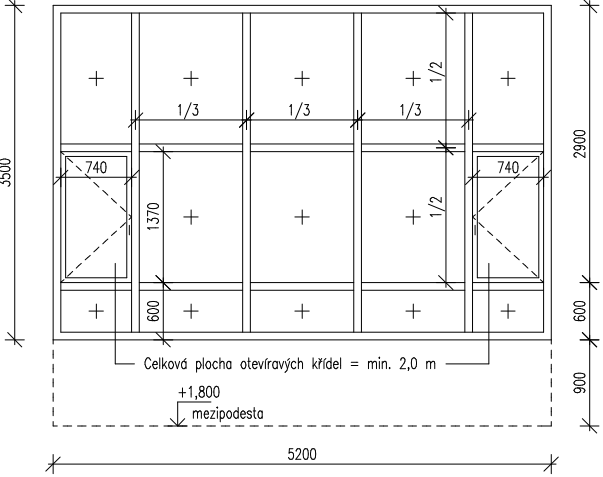
NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro změny v užívání části stavby -

VÝPIS OKEN

Místo stavby	: Liberec XXIII - Doubí, Kaplického ul., č.p. 384
Investor	: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Účel PD	: Dokumentace pro provádění stavby
Číslo zakázky	: 15-006

Datum: **květen 2015**

Vypracoval: **Martin Srna**

Č.	ROZMĚRY SCHEM. ZOBRAZENÍ	TYP - POPIS	POČET
O/1	<p>5200 x 3500 mm</p>  <p>Celková plocha otevíravých křídel = min. 2,0 m²</p> <p>+1,800 mezípodesta</p> <p>5200</p> <p>3500</p> <p>2900</p> <p>600</p> <p>900</p> <p>740</p> <p>1370</p> <p>1370</p> <p>1370</p> <p>1130</p> <p>1/3</p> <p>1/3</p> <p>1/3</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>Obsluha otevíravých křídel musí provedena tak aby byla dosažitelná z podlahy mezípodesty – požadavek na zajištění mechanismu jejich otevření ve výšce max. 1800 mm nad podlahou, v dosahu dospělé osoby. V případě potřeby pro splnění tohoto požadavku upravit výškové členění okna – bude upřesněno při realizaci s konkrétním dodavatelem tohoto okna.</p>	<p>Prosklená stěna z plastových profilů – barva bílá zasklení izolačním dvojsklem</p> <p>$U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Stěna pevně zasklená se dvěma bočními otevíravými křídly – celková plocha otevíravých křídel musí být min. 2,0 m²</p> <p>Vnitřní parapet bílý plastový, vnější parapet lakovaný FeZn plech tl. 0,6 mm</p> <p><i>Pozn.: Náhrada (výměna) stávající Copilitové prosklené stěny stejných rozměrů</i></p>	1

Poznámky:

Zde uvedené rozměry oken musí být před prováděním plnění na stavbě překontrolovány.

Dodavatel se musí co nejpřesněji a nejpodrobněji informovat o stavebních poměrech objektu, např. půdorysech, napojeních, překladech, ostěních, špaletách, venkovních a vnitřních okenních parapetech, atp.

Provedení oken upřesní investor při realizaci.

Ostatní, na výkresech neoznačená okna, jsou stávající, bez úprav.