


PŮDORYS 1.N.P.
měřítko 1 : 100

Rozvodná síť a napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41
Ochrana před dotykem neživých částí –
základní – samočinný odpojení modzdroje
zvýšené – samočinný odpojení modzdroje doplňující imspojovalním
Všeokundární část – bezpečný malý napětí SELV
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51
Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

LEGENDA			
	Datová zásuvka 2xRJ45		PIR čidlo EZS
	Docházkový terminál		Ovládací klávesnice EZS
	Napájecí zdroj terminálu		PIR čidlo EZS 360° stropní
	Zvukové tablo videotelefonu		Video domácí telefon vnitřní
	Napájecí zdroj videotelefonu		Elmag. zámkové dveře

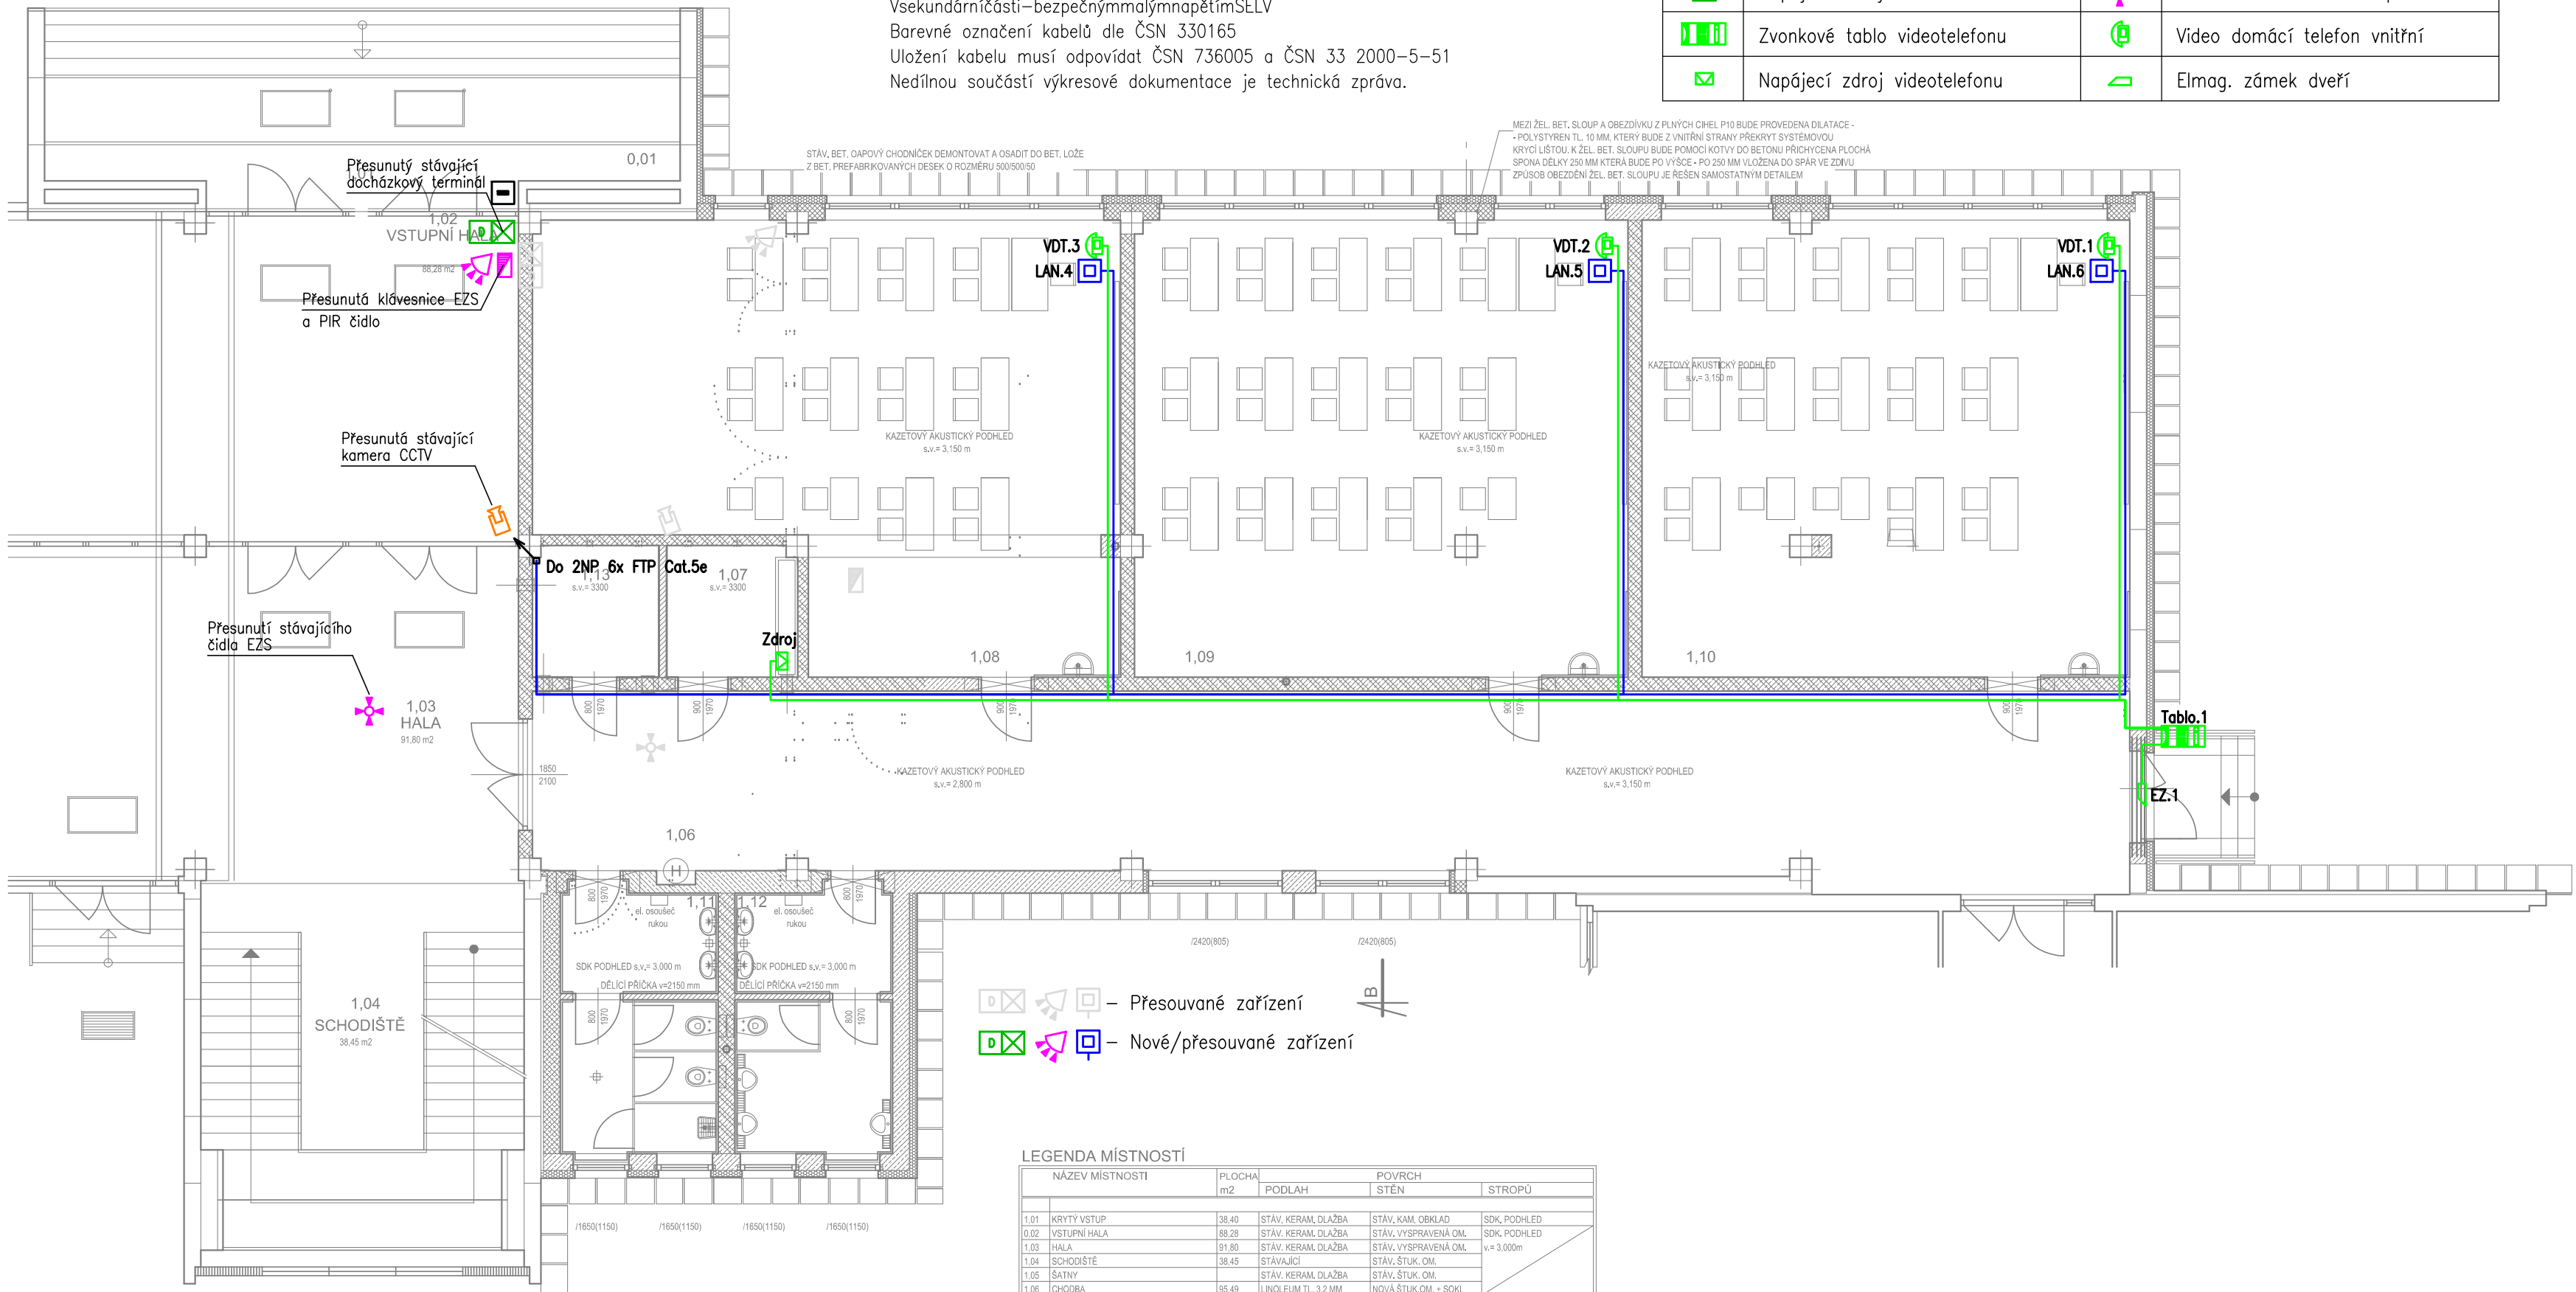

– Přesouvání zařízení
 – Nové/přesouvání zařízení

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PLOCHA	PLOCHA
	POS	POS	POS
1.01. VSTUPNÍ HALL	26,40	STAV. KERAM. DLAŽBA	STAV. KERAM. DLAŽBA
1.02. VSTUPNÍ HALL	26,40	STAV. KERAM. DLAŽBA	STAV. KERAM. DLAŽBA
1.03. HALL	26,40	STAV. KERAM. DLAŽBA	STAV. KERAM. DLAŽBA
1.04. SCHODIŠTĚ	26,40	STAV. KERAM. DLAŽBA	STAV. KERAM. DLAŽBA
1.05. BATH	26,40	STAV. KERAM. DLAŽBA	STAV. KERAM. DLAŽBA
1.06. CHODBA	26,40	STAV. KERAM. DLAŽBA	STAV. KERAM. DLAŽBA
1.07. NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	2,00	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA
1.08. NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	2,00	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA
1.09. NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	2,00	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA
1.10. NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	2,00	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA
1.11. NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	2,00	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA
1.12. NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	2,00	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA
1.13. NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	2,00	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA	NOVÁ ELEKTROVÝPOJEDNA

PPS Patman s.r.o.
SADOVA 141/18, 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134, DIČ : CZ - 25446134
tel. fax: +48 510 35 43 mob. 603 872 790
a.patman@seznam.cz

HIP: Ing. Aleš Patman

ODP. PROJ. PROFES
Martin Šenberk

VYPRACOVAL
Leos Oppolzer

KONTROLOVAL
Ing. Jan Holas


KRAJ: Liberecký

OBEC: Liberec

INVESTOR:

ÚPRAVA DISPOZICE LEVÉ ČÁSTI PAVILONU „CF2“ V 1.N.P.
ZŠ BROUMOVSKÁ č.p. 847 - VESTAVBA TŘI UČEBEN
Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Půdorys - 1. N.P.



Sokolská 199
Liberec 1 - Staré Město
460 01
482 736 374
info@elcenter.cz

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

MÉRITKO

ZAK.ČÍSLO:

Č. VÝKRESU

06/2015

DSP

1:100

15085

VÝTIŠK Č.

E-08