






VZT 1 až 4 jsou identické

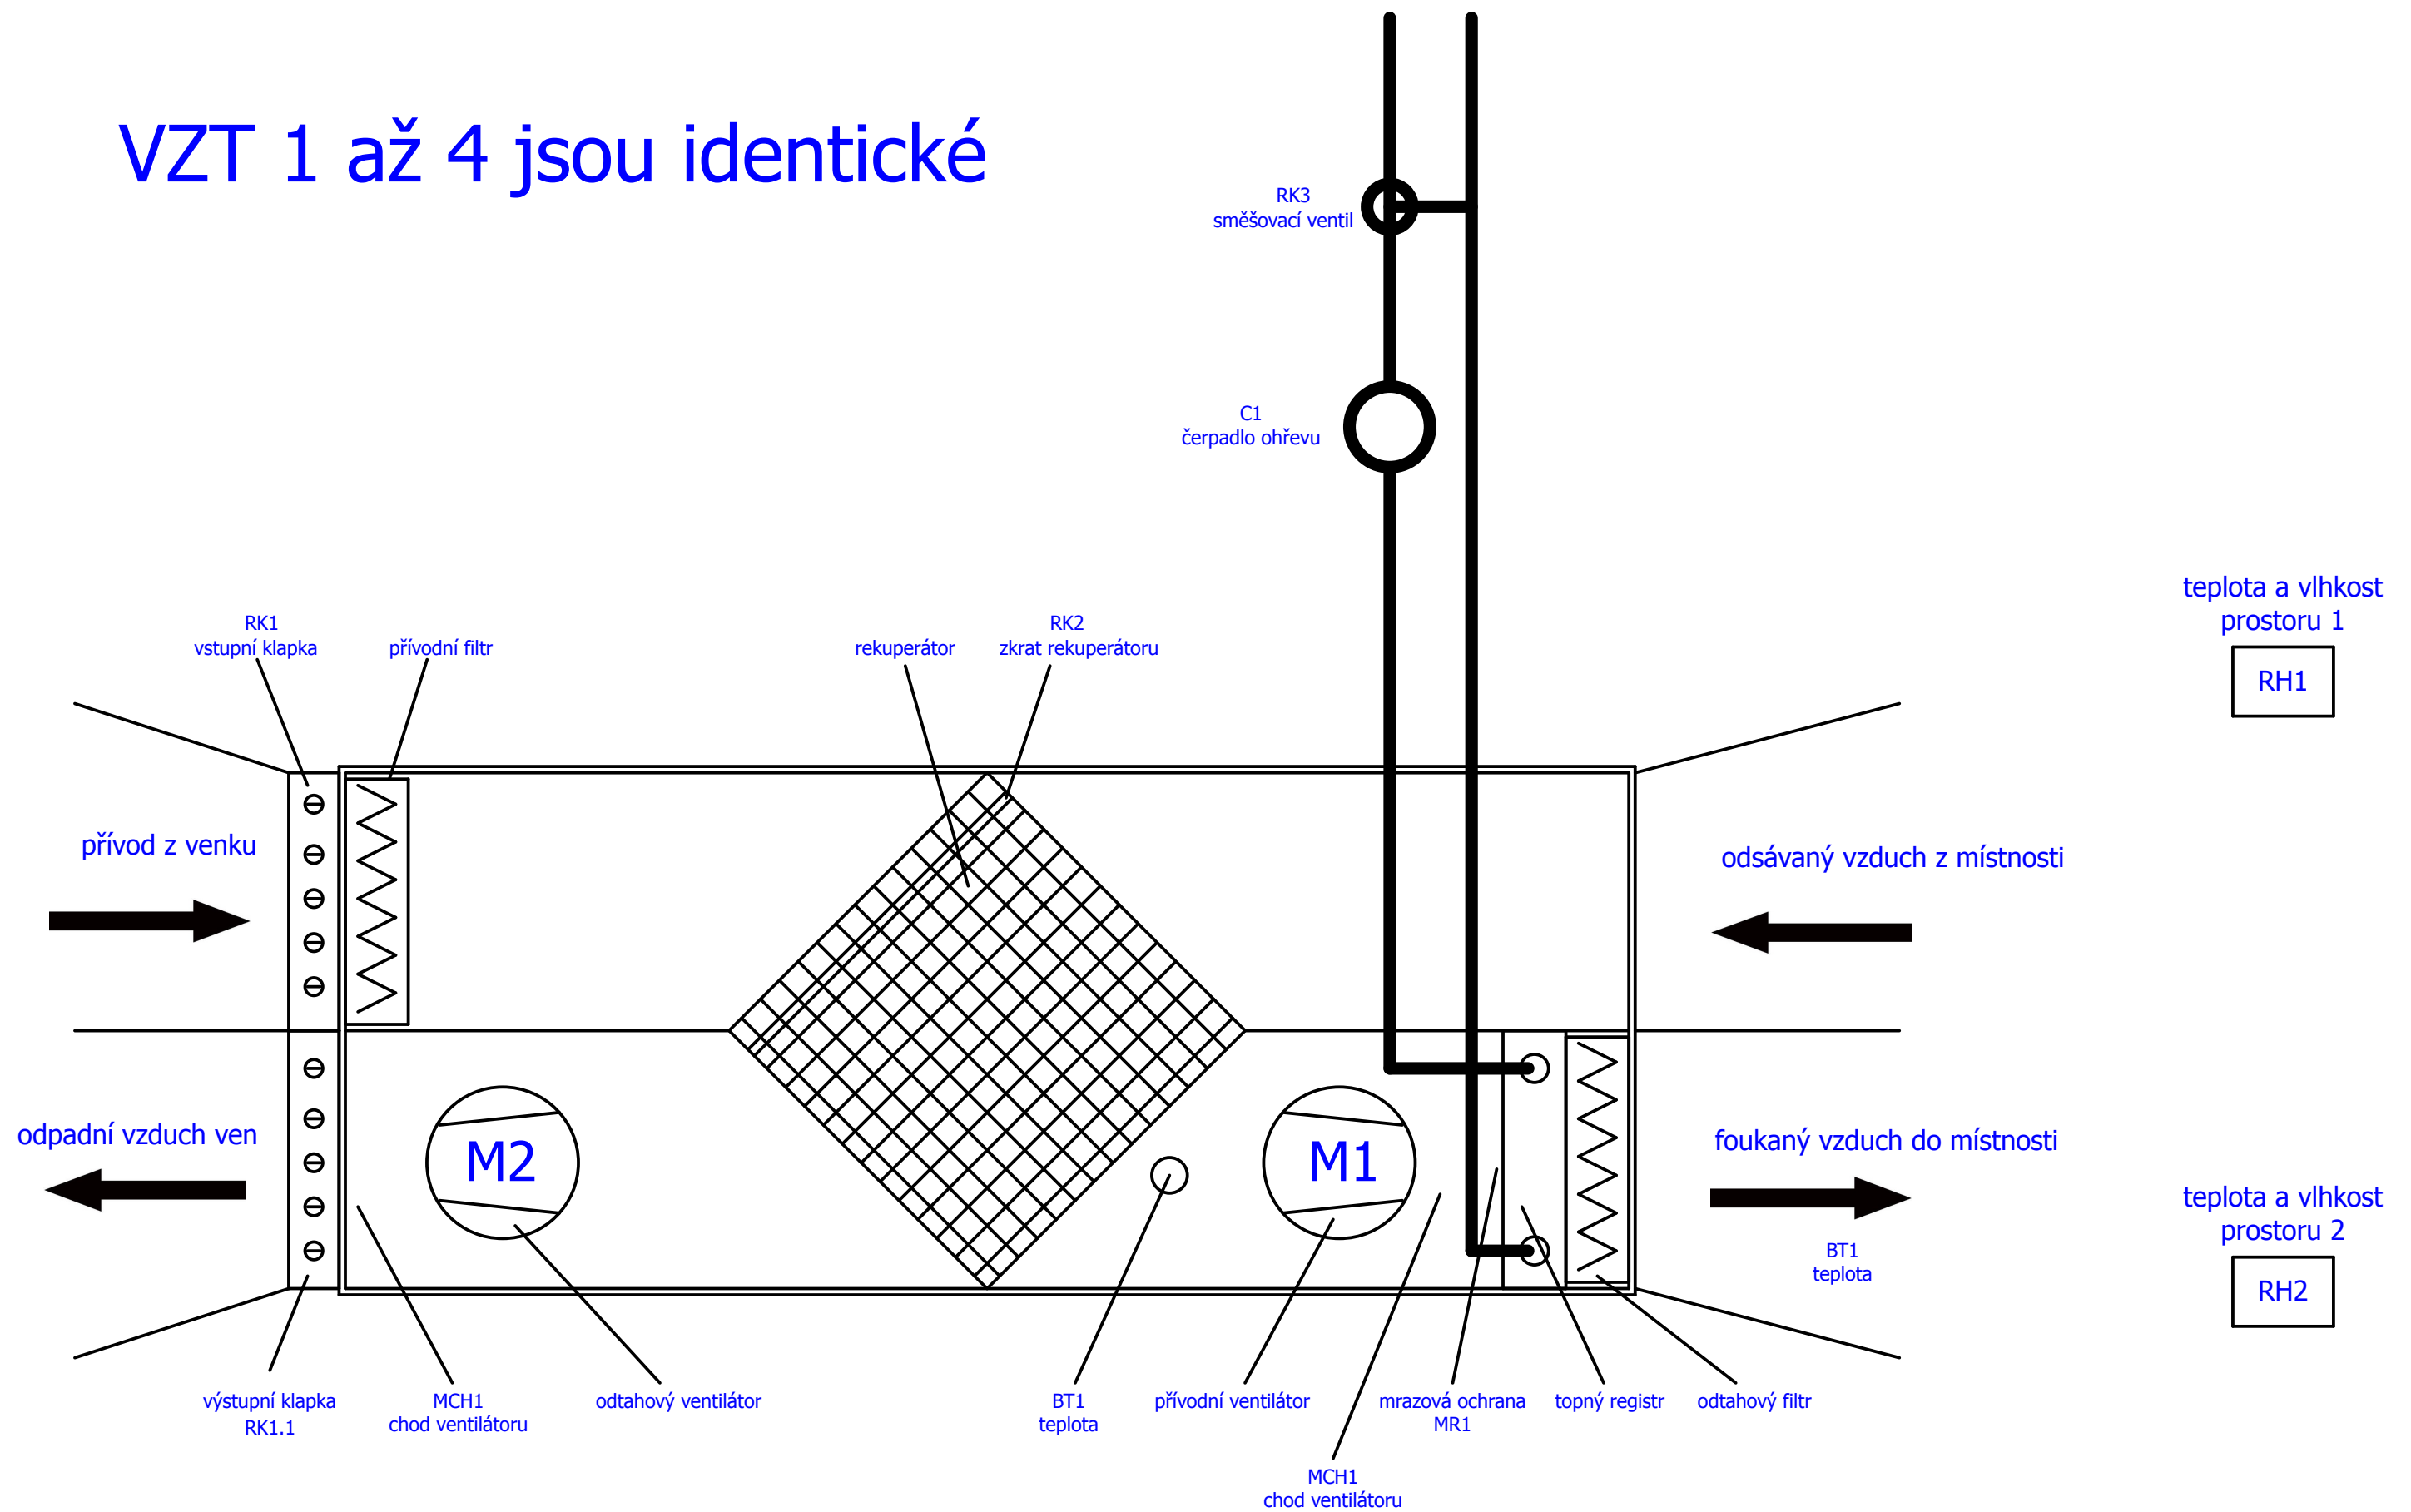

# Rozvaděč 1200x800, vývody vrchem

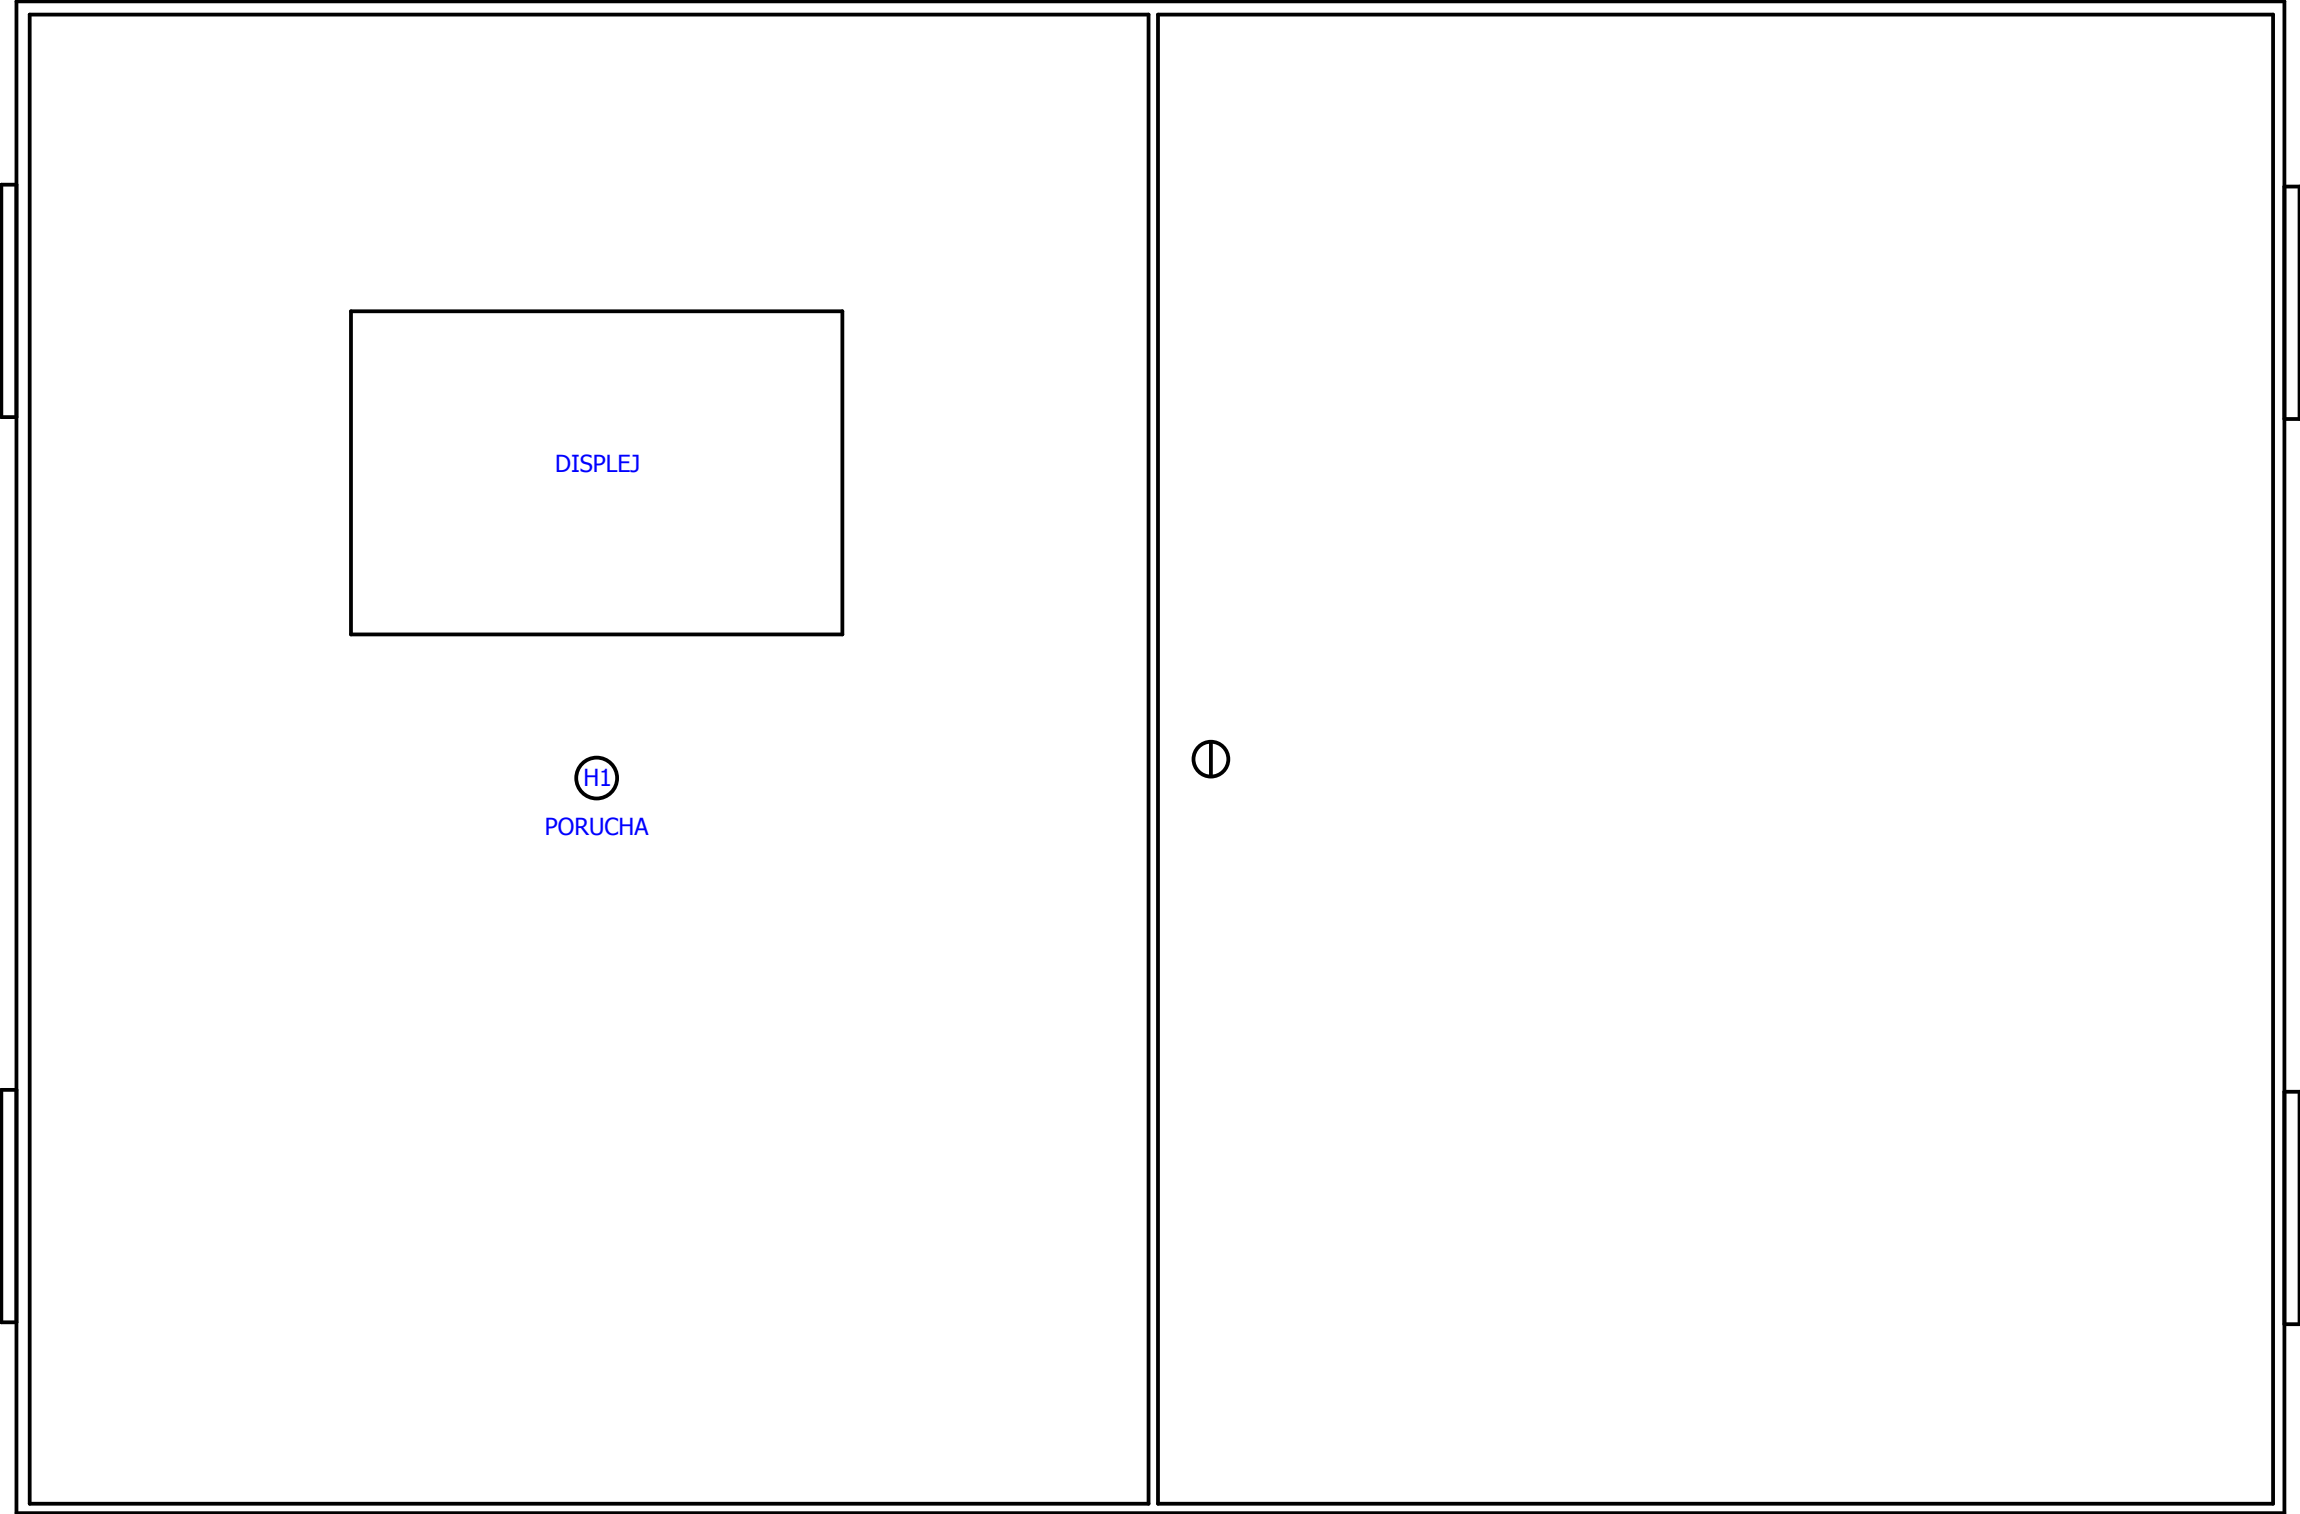


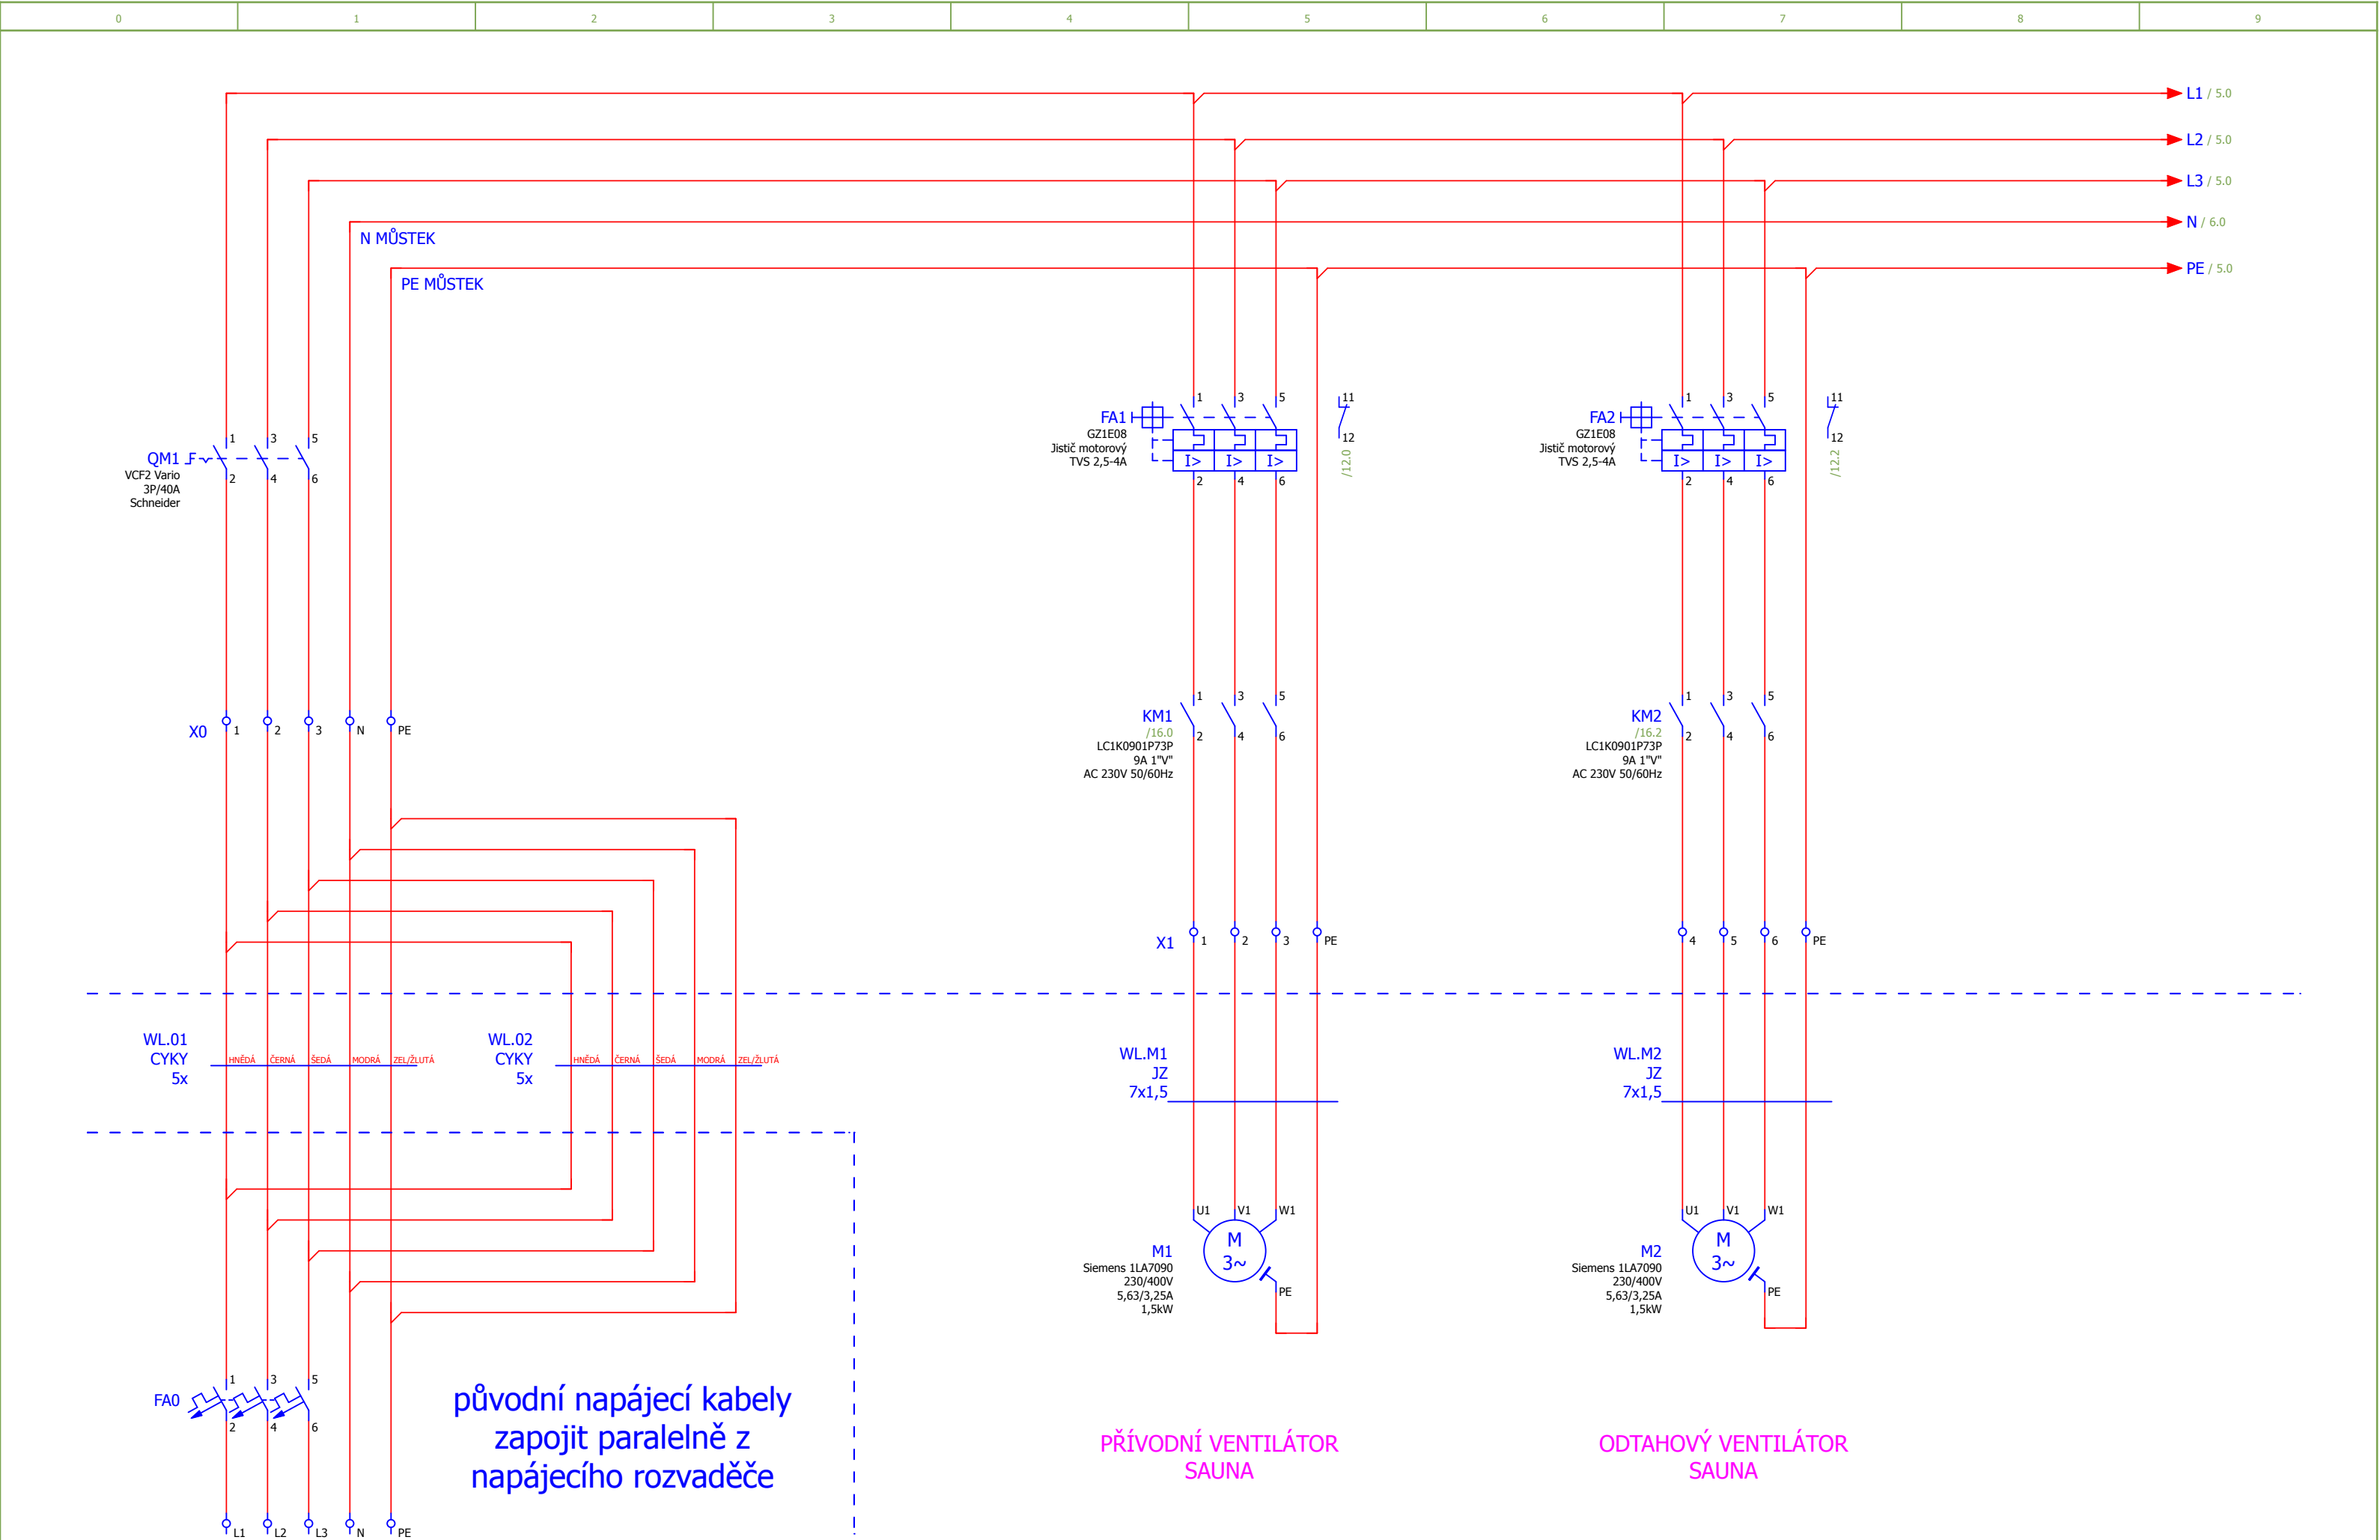

			Datum	22.6.2016		Alad CZ s.r.o.		Přívod + ventilátory sauna		= CA1	
			Zprac..	STANDARD						+ EAA	
			Zkontr.			Měření a regulace					
Změna	Datum	Název	Pův.	Náhrada z		Nahrazeno čím				AP-0503 4x VZT Liberec Dobiašova	
										List	4
										List	19





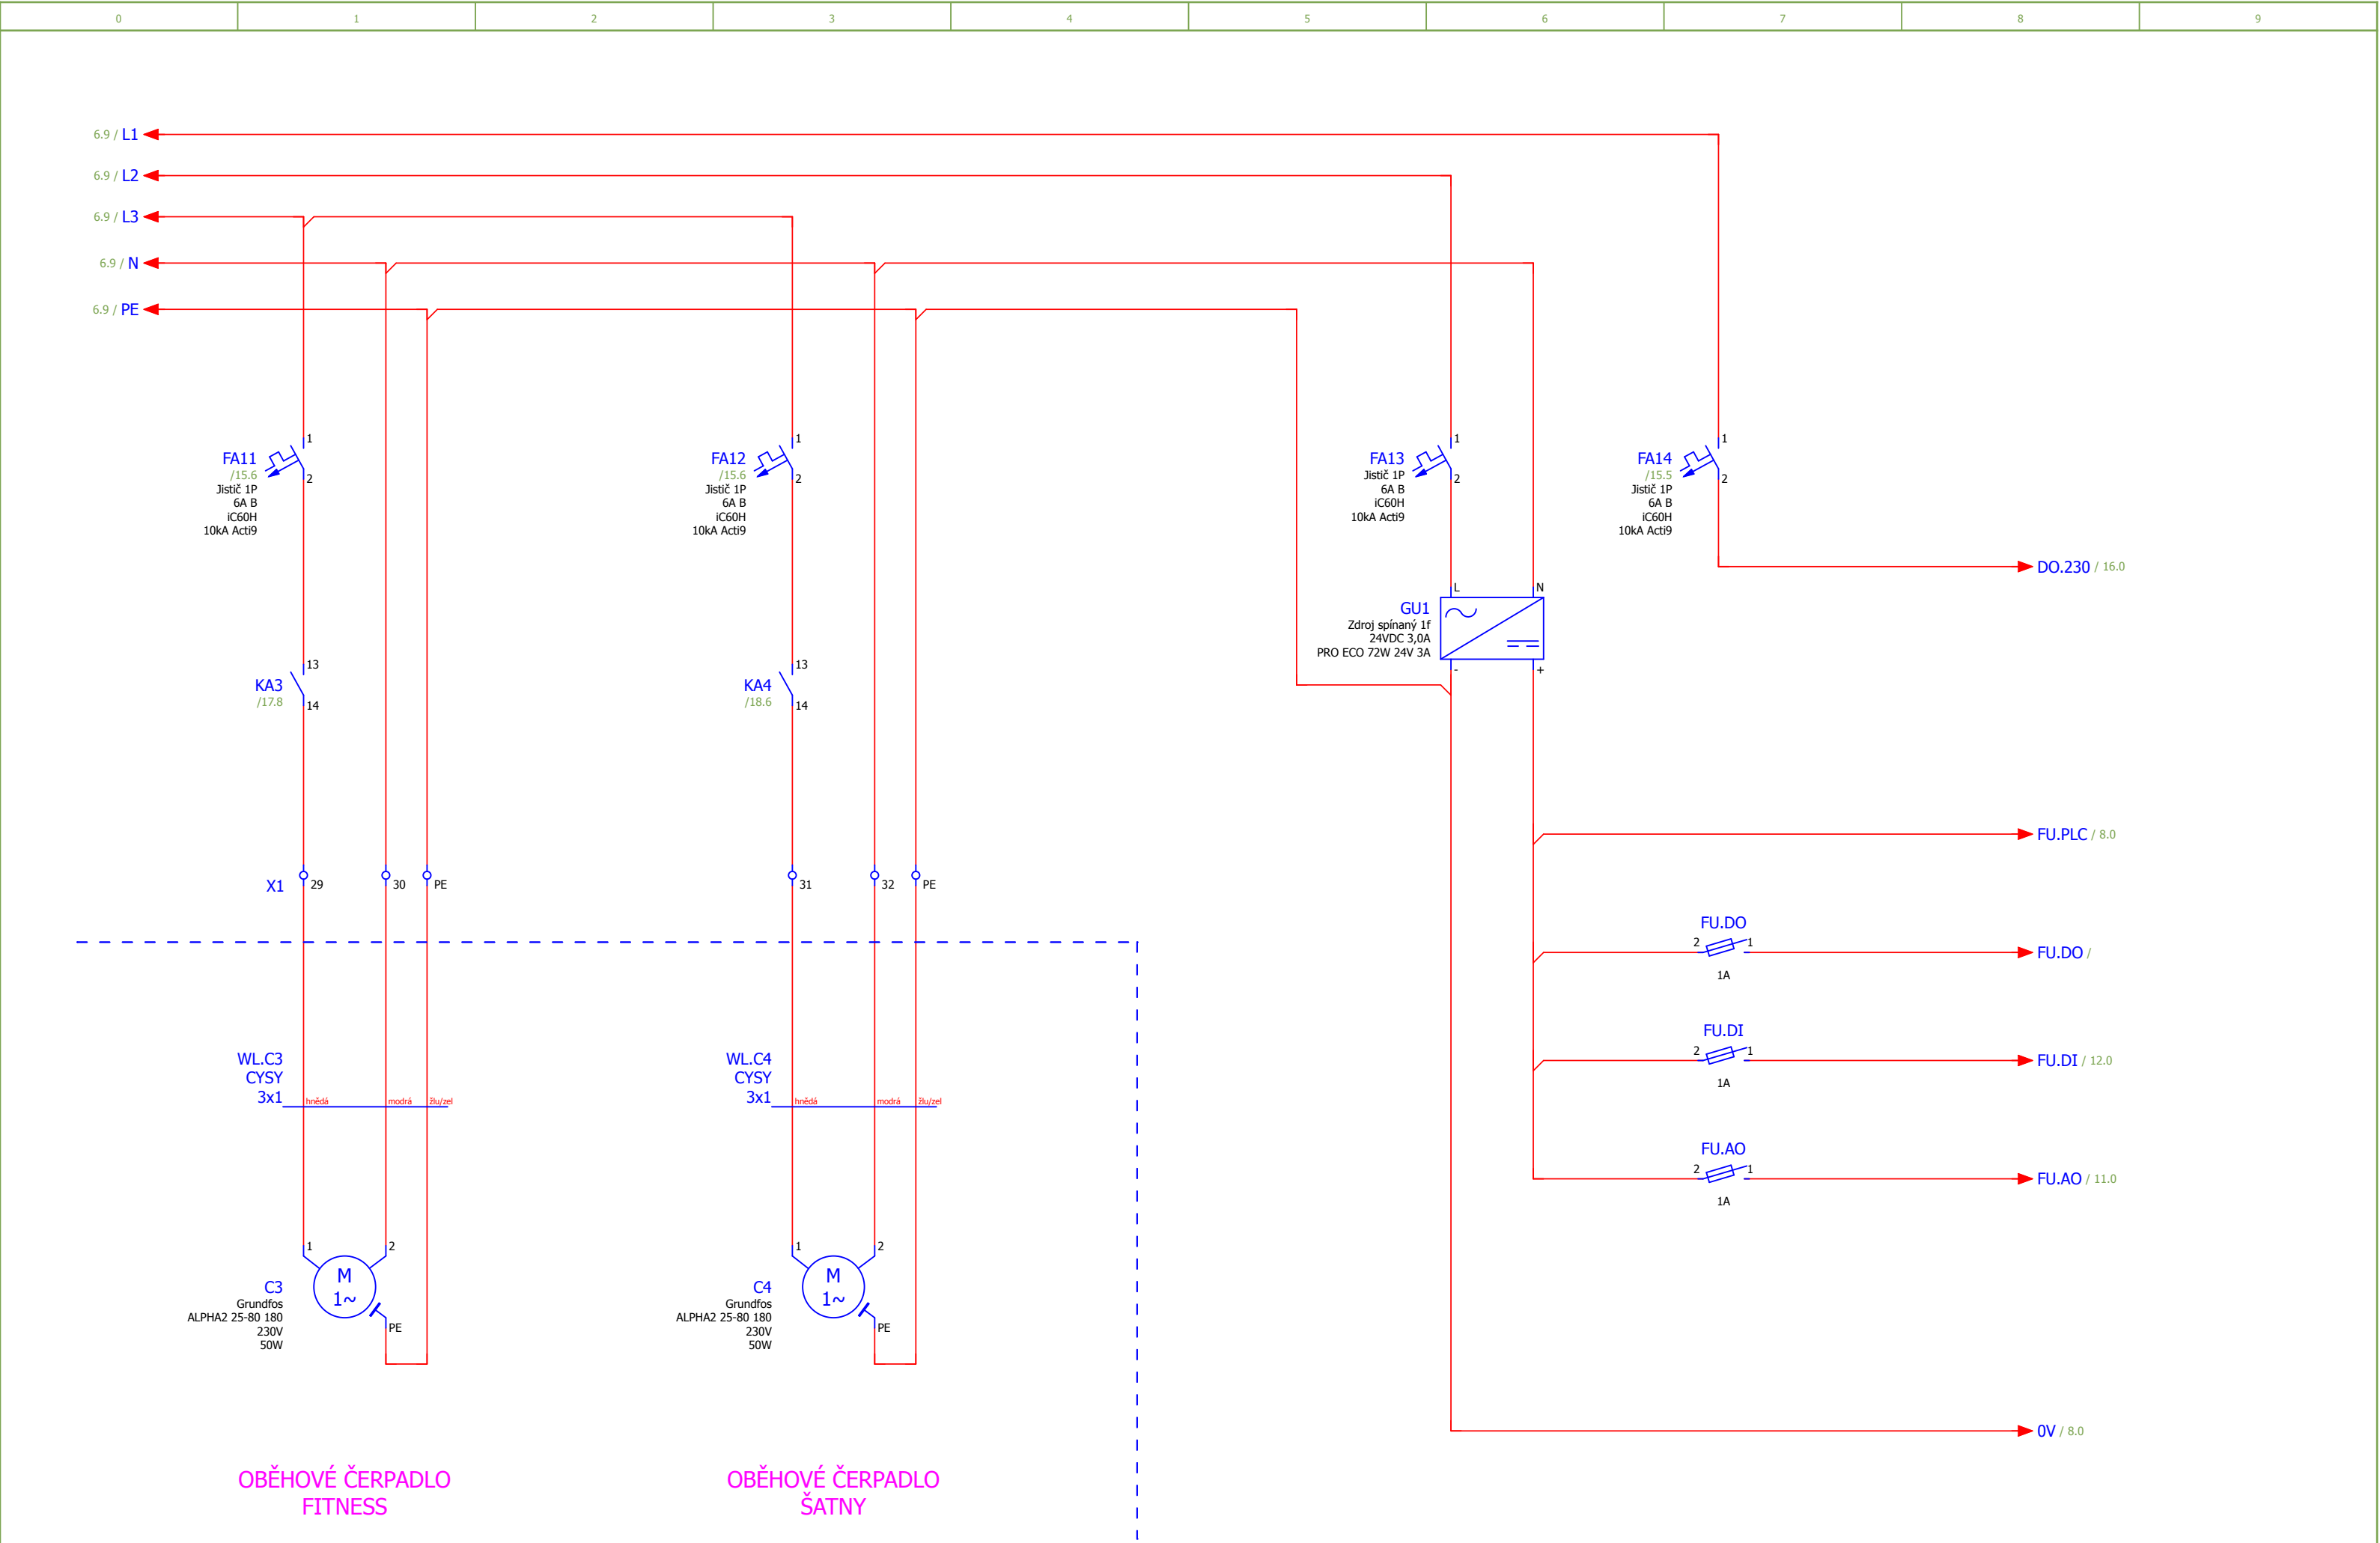


6										8									
			Datum	22.6.2016		Měření a regulace	Alad CZ s.r.o.	Čerpadla + zdroj					= CA1						
			Zprac..	STANDARD									+ EAA						
			Zkontr.																
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím				AP-0503 4x VZT Liberec Dobiašova				List	7				
													List	19					










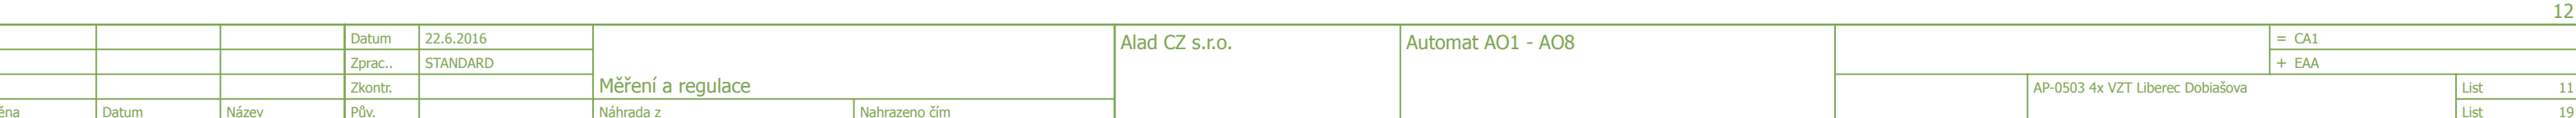

VŠECHNY SIGNÁLY JSOU ZAKRESLENY V BEZPORUCHOVÉM STAVU

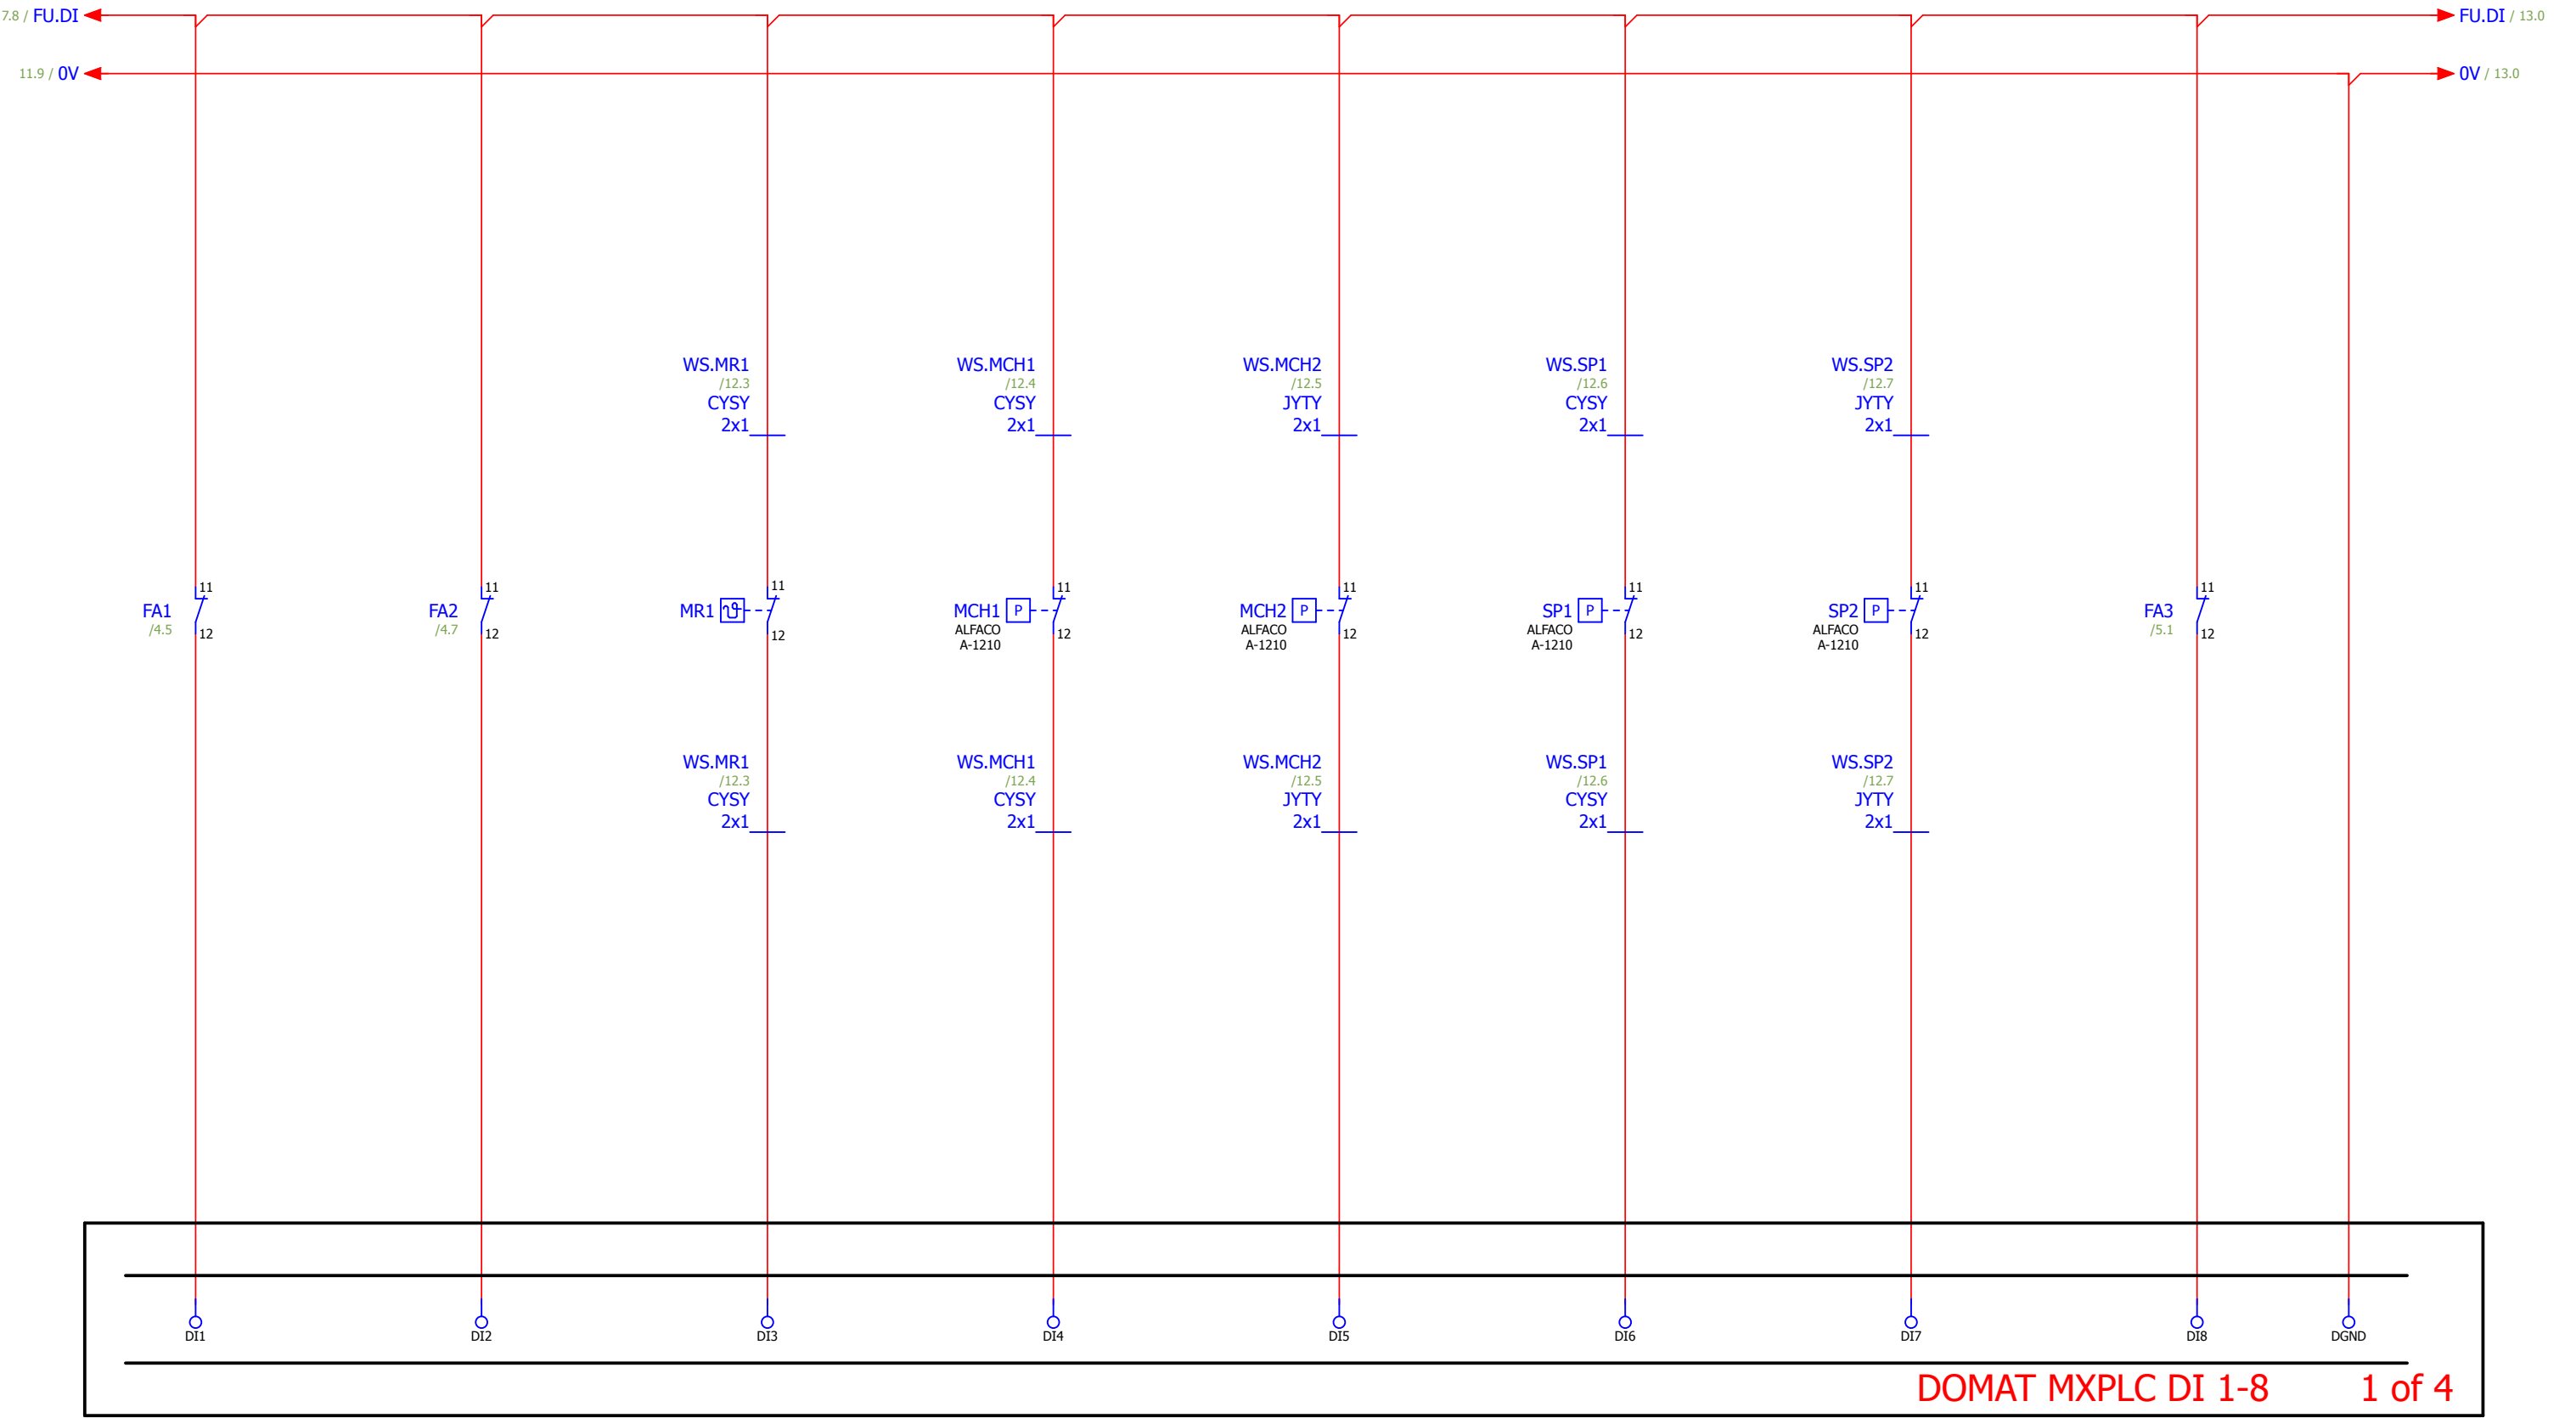

JIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ  
VENTILÁTOR SAUNA  
OK

JIŠTĚNÍ ODTAHOVÝ  
VENTILÁTOR SAUNA  
OK

MRAZOVÁ OCHRANA  
VZT SAUNA

CHOD PŘÍVODNÍ  
VENTILÁTOR SAUNA  
OK


CHOD ODTAHOVÝ  
VENTILÁTOR SAUNA  
OK

ZANESENÍ PŘÍVODNÍ  
FILTR SAUNA  
OK

ZANESENÍ ODTAHOVÝ  
FILTR SAUNA  
OK

JIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ  
VENTILÁTOR BAZÉN  
OK

VŠECHNY SIGNÁLY JSOU ZAKRESLENY V BEZPORUCHOVÉM STAVU

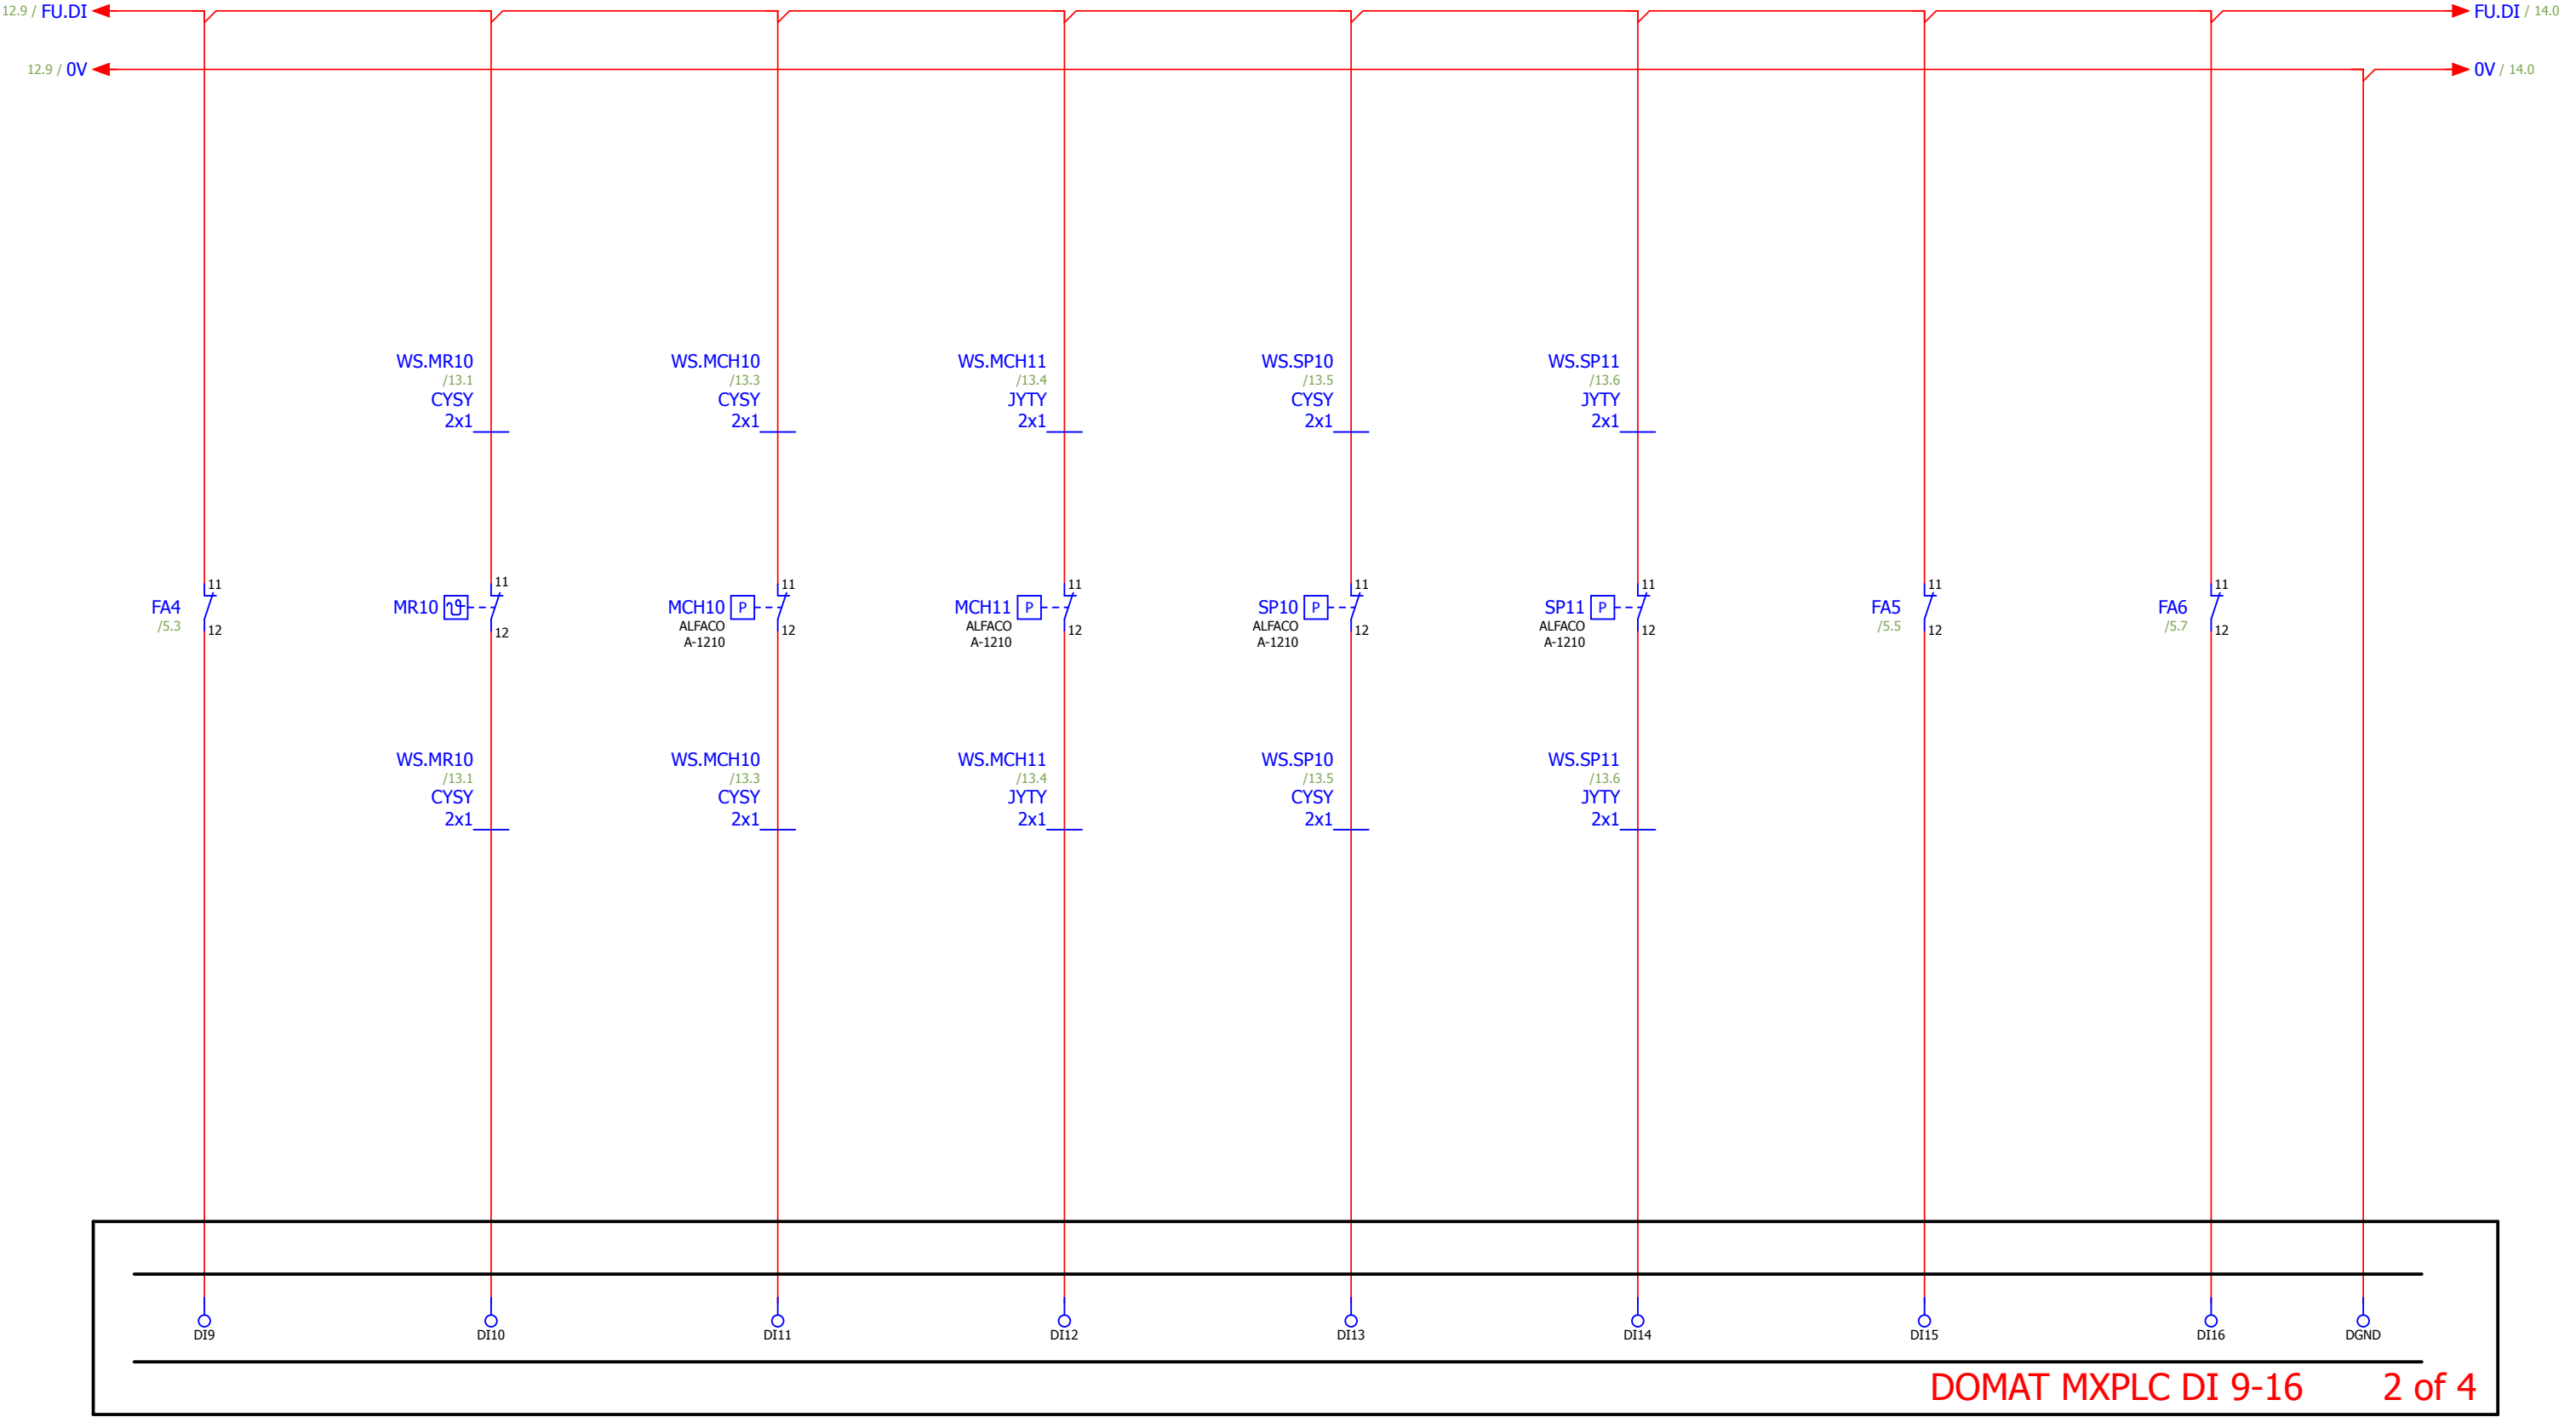

JIŠTĚNÍ ODTAHOVÝ  
VENTILÁTOR BAZÉN  
OK

MRAZOVÁ OCHRANA  
VZT BAZÉN

CHOD PŘÍVODNÍ  
VENTILÁTOR BAZÉN  
OK

CHOD ODTAHOVÝ  
VENTILÁTOR BAZÉN  
OK

ZANESENÍ PŘÍVODNÍ  
FILTR BAZÉN  
OK


ZANESENÍ ODTAHOVÝ  
FILTR BAZÉN  
OK

JIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ  
VENTILÁTOR SAUNA  
OK

JIŠTĚNÍ ODTAHOVÝ  
VENTILÁTOR SAUNA  
OK



VŠECHNY SIGNÁLY JSOU ZAKRESLENY V BEZPORUCHOVÉM STAVU

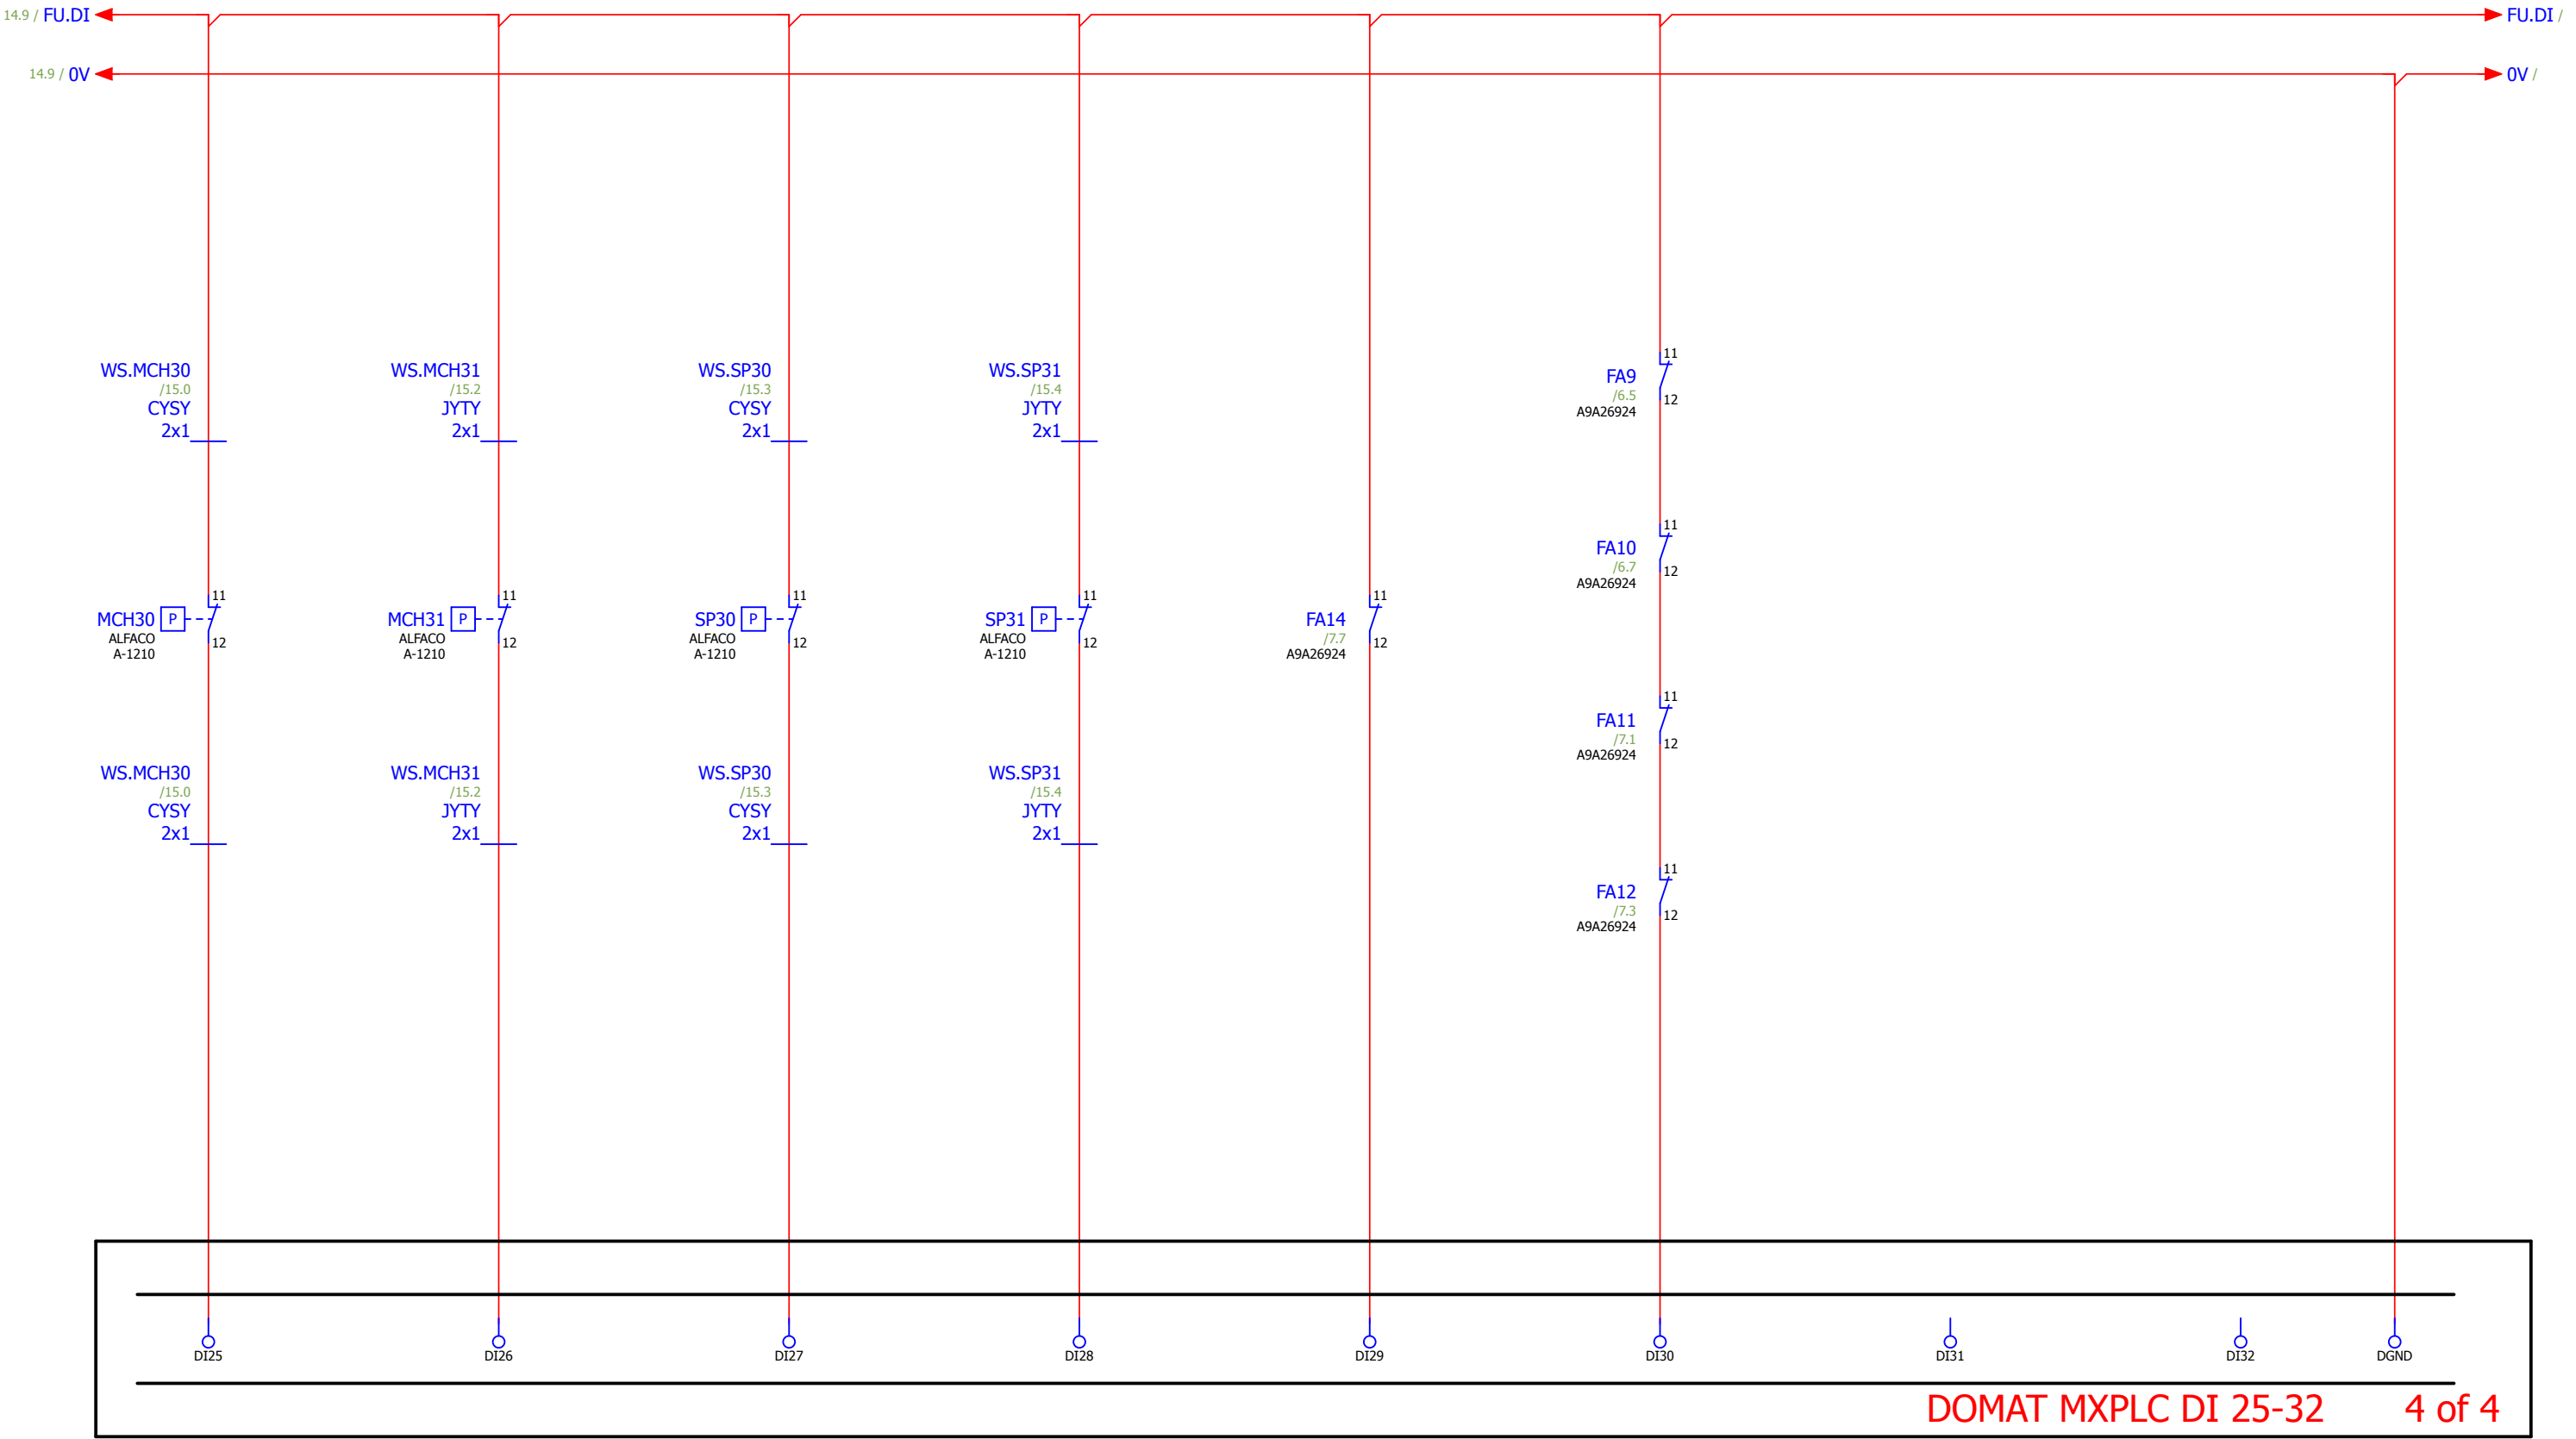

CHOD PŘÍVODNÍ  
VENTILÁTOR ŠATNY  
OK

CHOD ODTAHOVÝ  
VENTILÁTOR ŠATNY  
OK

ZANESENÍ PŘÍVODNÍ  
FILTR ŠATNY  
OK

ZANESENÍ ODTAHOVÝ  
FILTR ŠATNY  
OK

JISTIČ DIG.  
VÝSTUPY OK

JISTIČ  
ČERPADLA OK

REZERVA


REZERVA







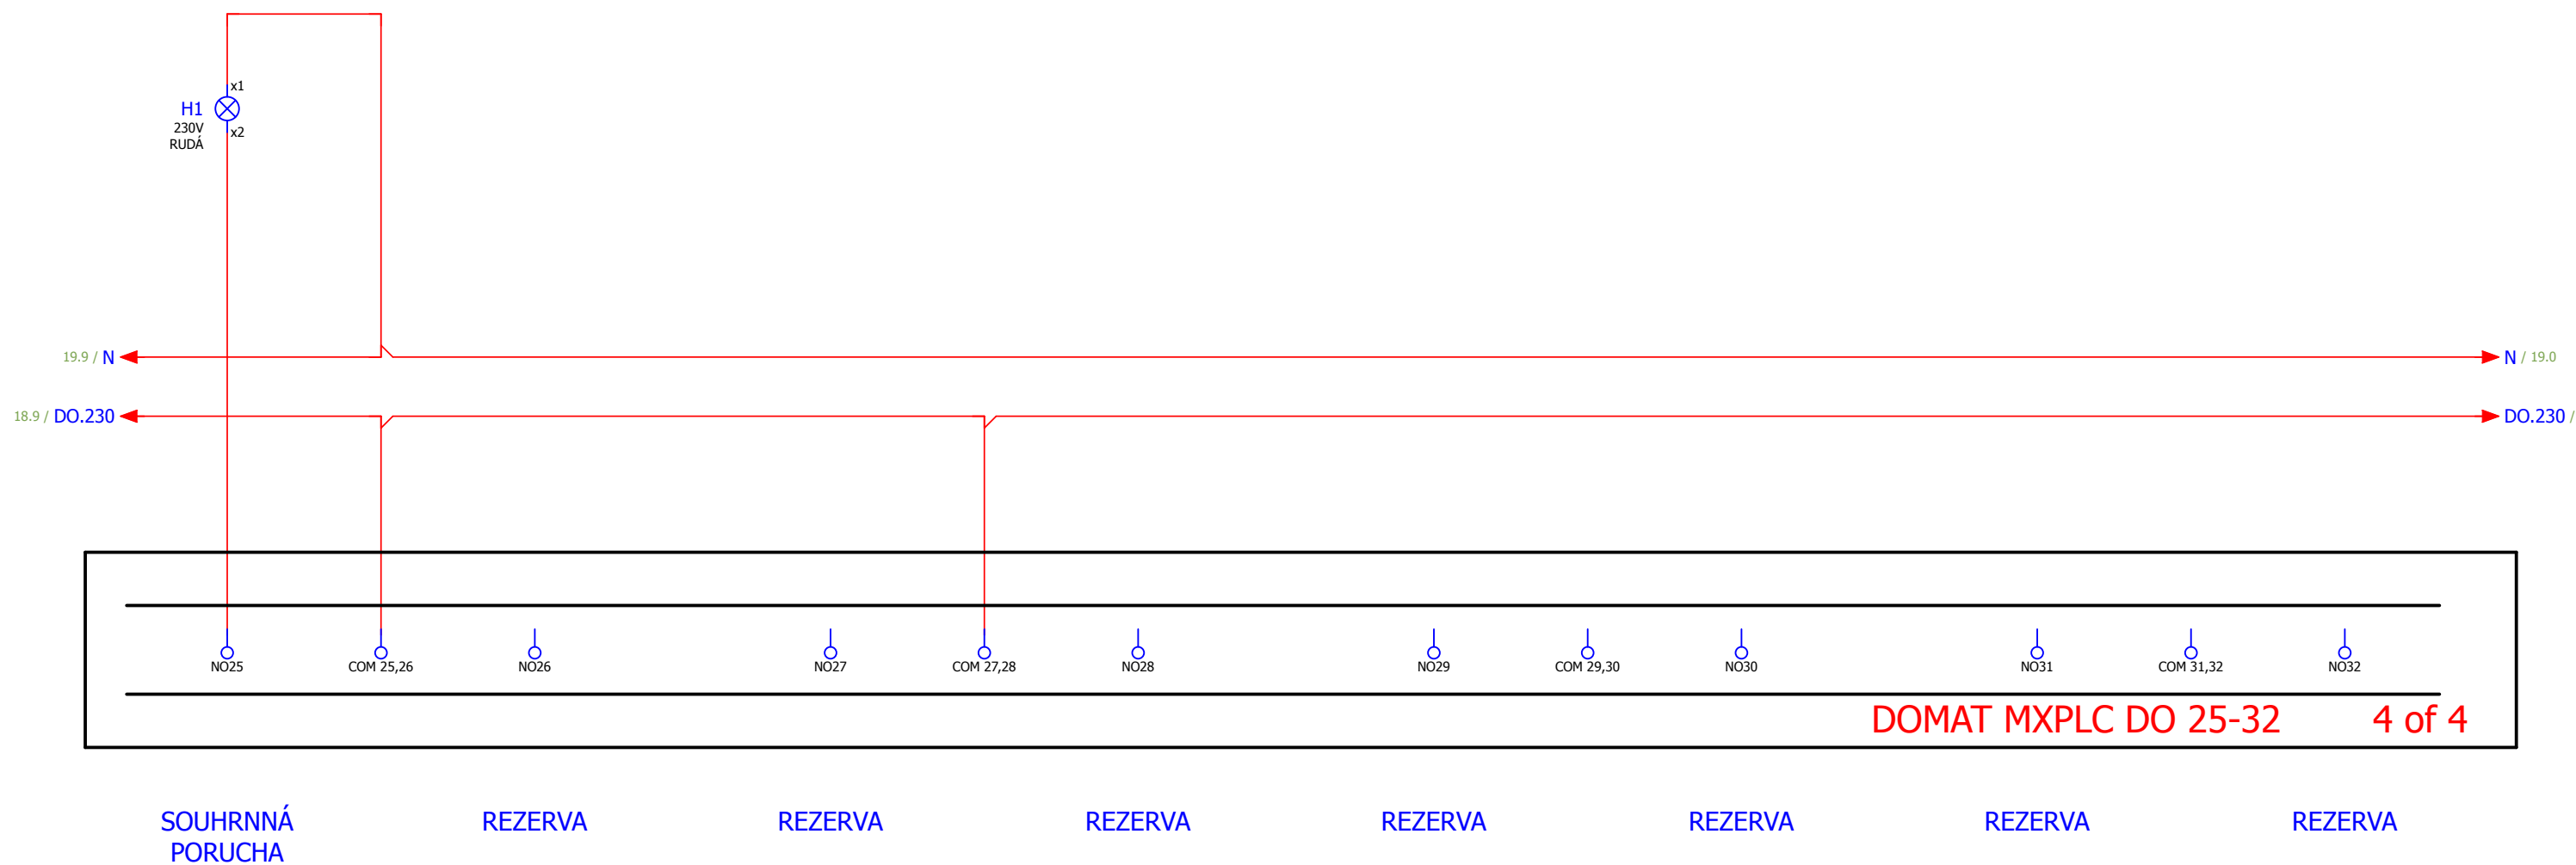

[illegible]