


# PUDORYS 1.NP

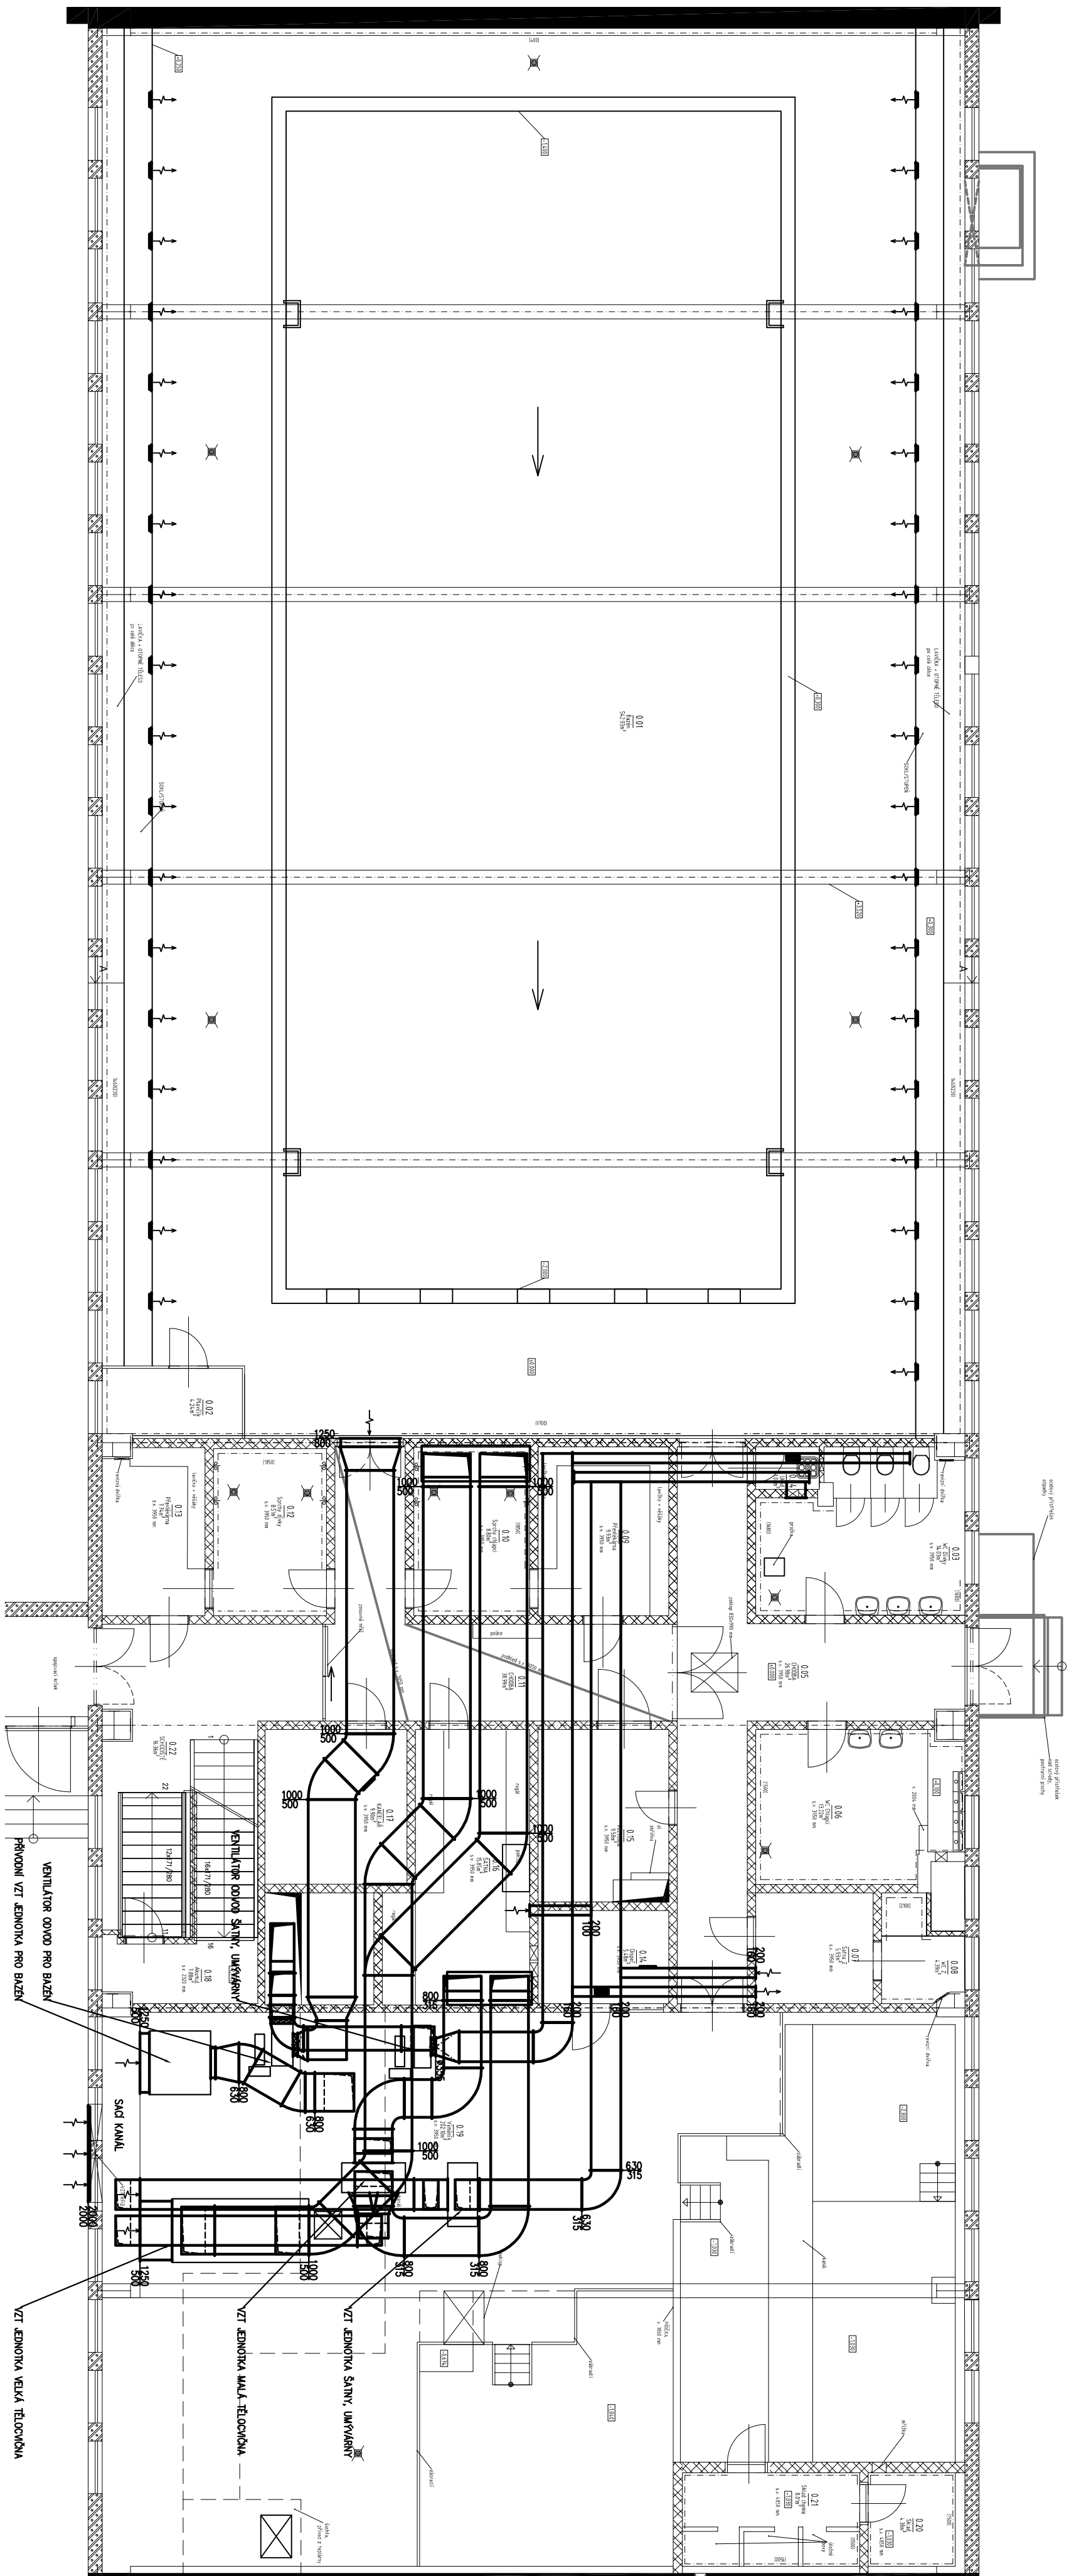

## POZNÁMKA:

- 1) TRASY VZT POTRUBÍ KEDYŽ V KANÁLU POD PODLAHOU NEBO NAD PODLAHOU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ
- 2) VZT ZÁŘÍZENÍ PRO BAZÉN, TĚLOVÝCHNÝ A ŠATNY S UMÝVÁKAMI JE KOMPETENTNĚ NEPOUŽITELNÉ
- 3) V PRŮBĚHU MĚŘENÍ BYLA ČÁST VZT POTRUBÍ VE STROJOVNĚ DEMONTOVÁNA

[illegible]