



POTRUBÍ PO NAVRTÁVCE–PŮDORYS

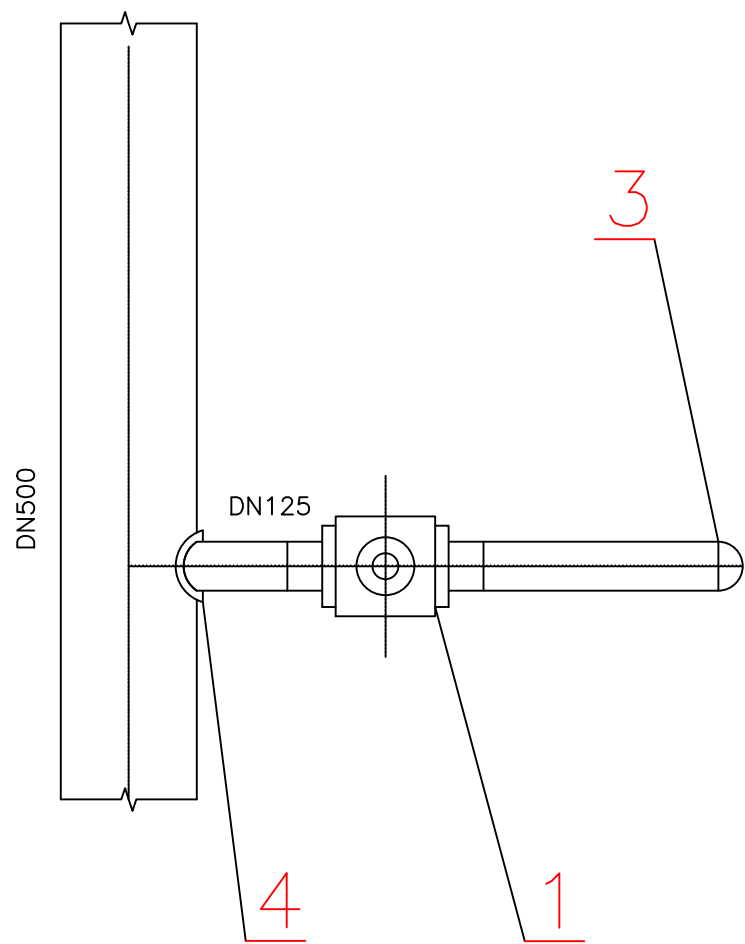


PO PROVEDENÍ NAVRTÁVKY SYSTÉMEM BAUGARTEN BUDE PŘÍRUBA DN125, PN40 (POLOŽKA Č. 2) VYŘÍZNUTA A NA JEJÍ MÍSTO BUDE NAVAŘENO POTRUBÍ DN50


ČÍSLO	NÁZEV	KUSŮ	ROZMĚR	TYP
1	VTL KULOVÝ KOHOUT–NAVAŘOVACÍ	1	DN125, PN40	AUDCO
2	PŘÍRUBA S KRKEM	1	DN125, PN40	ČSN 13 1160
3	DNO KLENUTÉ	1	DN125, PN40	
4	VÝZTUŽNÝ LÍMEC	1	DN500/DN125	ON 38 6459

PŘÍPRAVA PRO NAVRTÁVKU

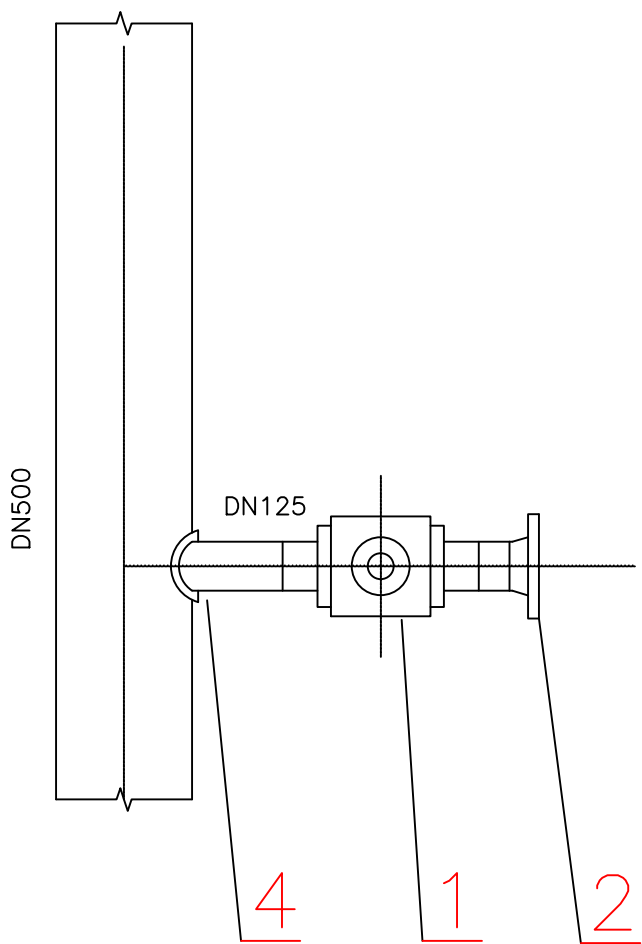

POTRUBÍ PO NAVRTÁVCE–ŘEZ

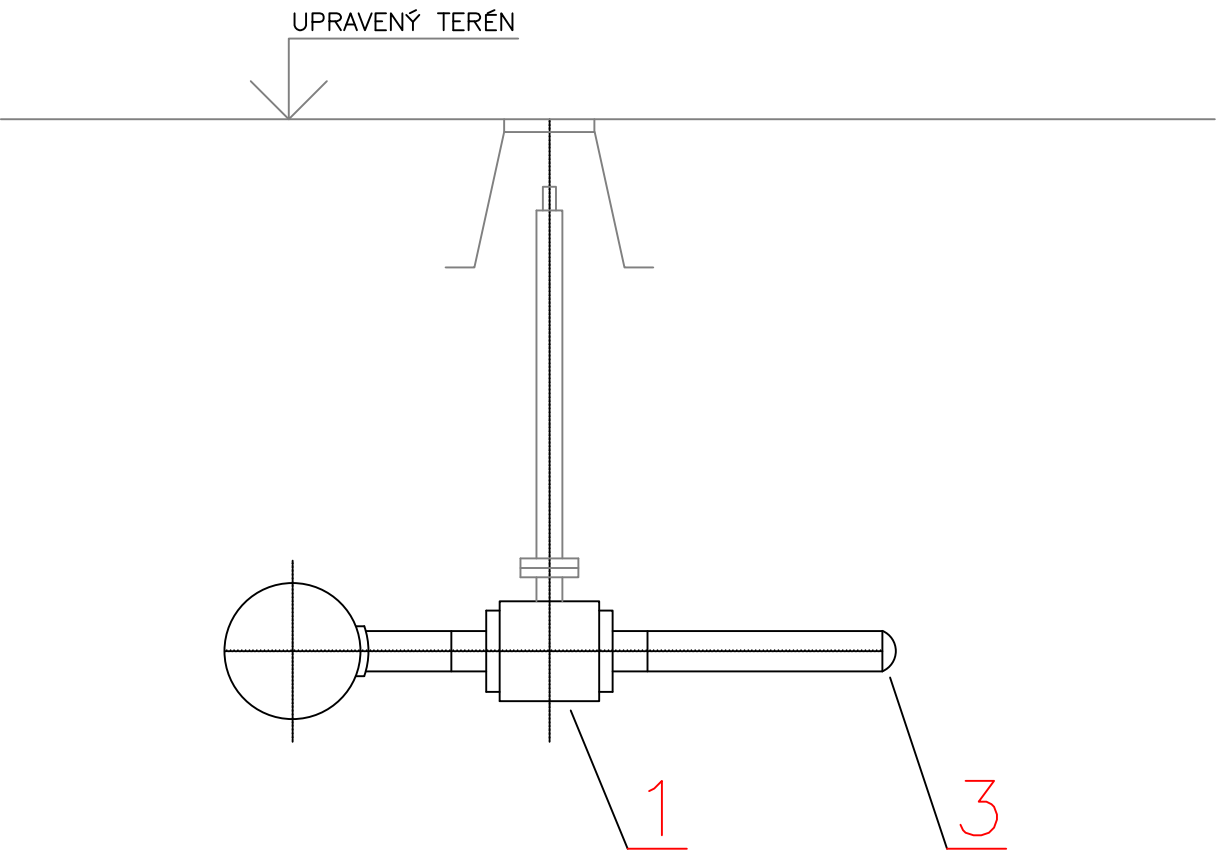

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 Inpos-projekt, s.r.o. Nitranská 381/7a 460 07 Liberec 3 Tel.: 482 710 025	
ING.L.BRAUN	ING.L.BRAUN	ING.L.BRAUN			
KRAJ: LIBERECKÝ		OBEC: LIBEREC			
INVESTOR: DPMLJ, A.S.				FORMÁT	2A4
PROPOJ VTL PLYNOVODU OCEL DN100 NA PPČ 941/3, KÚ VRATISLAVICE NAD NISOU SO 501–VTL PLYNOVOD				DATUM	2018.–08.
				ÚČEL	DUR
				Č.ZAKÁZKY	18–17P
NAVRTÁVKA BAUMGARTEN				MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
				–	D.1–04