

Legenda vybavení

POZICE	ZAŘÍZENÍ	KS
1	PLYN. KONDENZAČNÍ KOTEL Condensinox 80 87,5kW	3
2	Rozdělovač a sběrač DN 200	2
3	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO C 50/6 bar	3
4	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 500l/6 bar	1
5	Rozvodnice MaR	1
6	Neutralizační box	1
7	Ohříváč vody nepřímotopný HR 300/2,6 m2	1

Byt a kanceláře

Suterén, tělocvična


Třída chodby

Rezerva

TUV

7x VK 15
7x T 15/120°C

4x VK 15

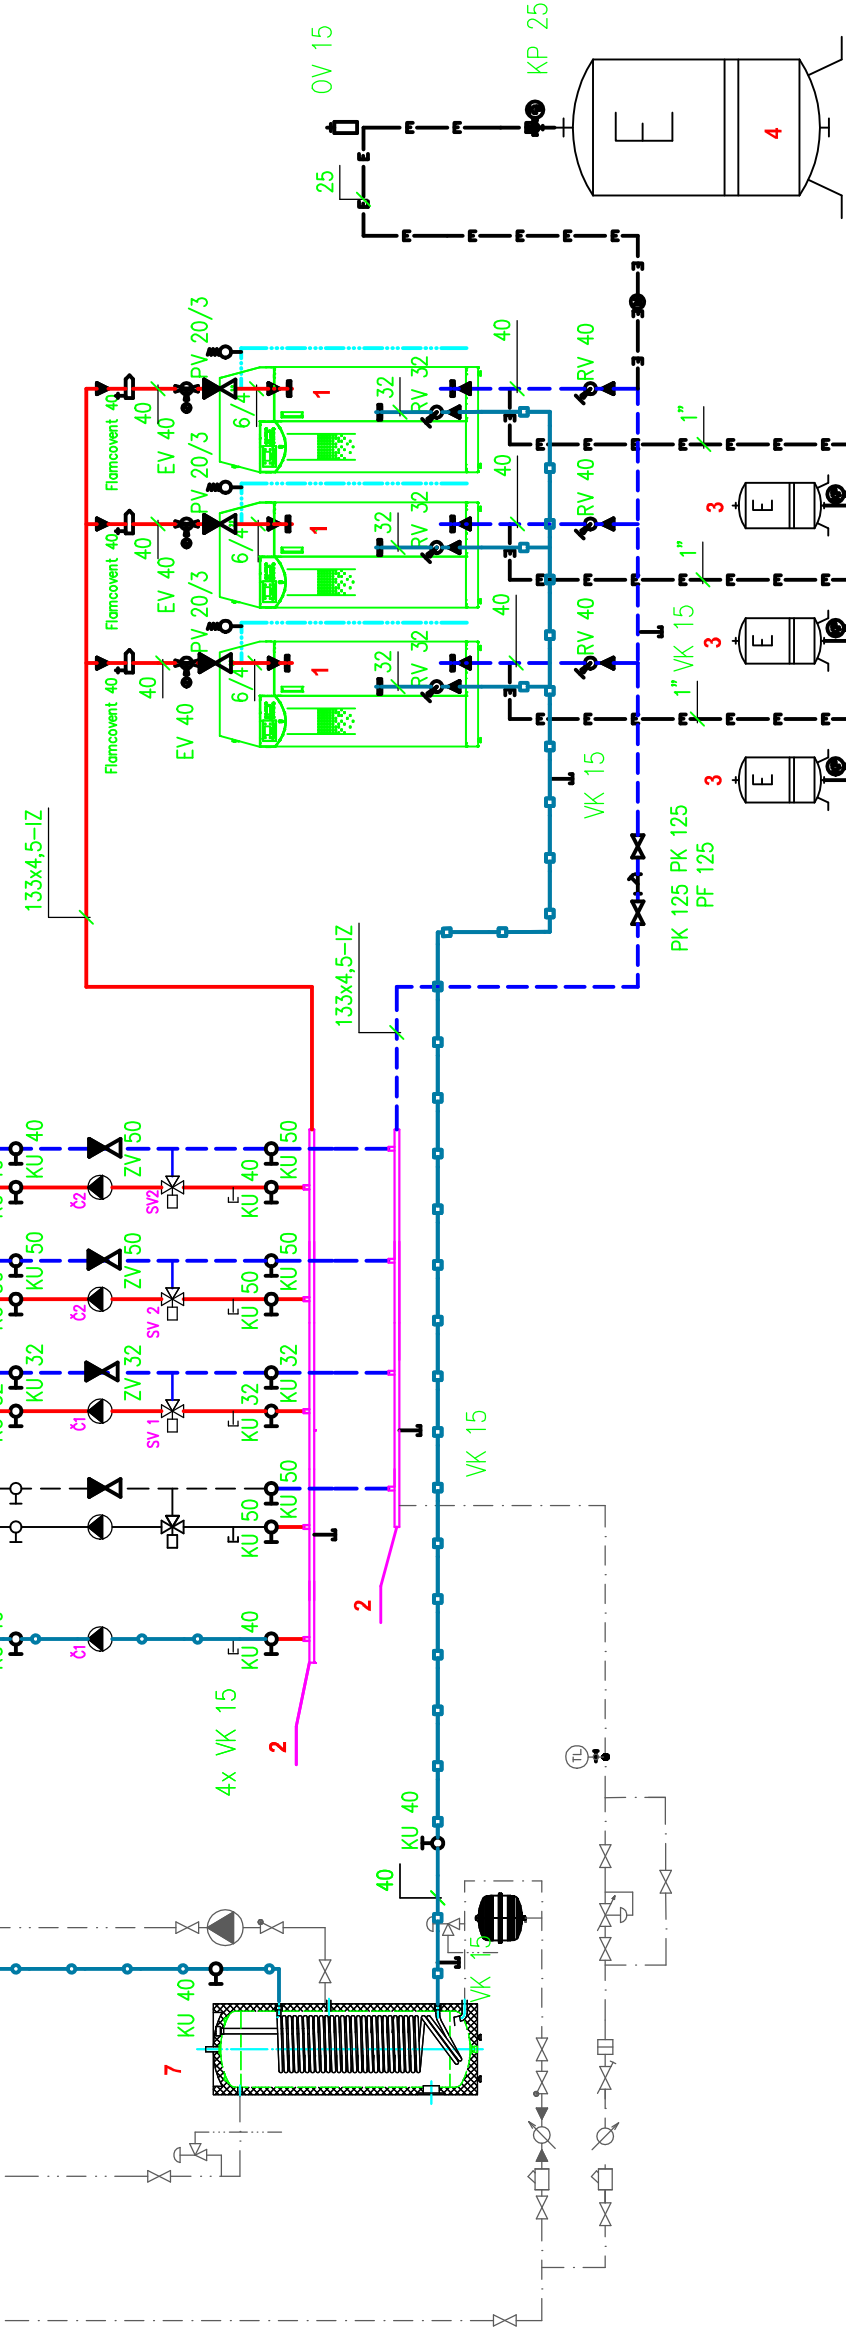

Legenda potrubí


- ZPĚTNÉ POTRUBÍ ÚT
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT
- POUŠTNÉ POTRUBÍ

- Č1 Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 30/1–8 PN6, 230 V
- Č2 Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 40/1–12 PN6, 230V

- SV1 Směšovací ventil DN 25 kvs 12 se serverm 230 V
- SV2 Směšovací ventil DN 40 kvs 25 se serverm 230 V

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVZDUŠNITELNÉ A VYPUSTITELNÉ. ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH TRUBEK ČERNÝCH BEZEŠVÝCH (ČSN EN 42 5715, 11 353.1) (OZNAČENÍ Fe), (do pr. 2" závitové od 2" hladké), SPOJOVANÝCH PŘEVÁŽNĚ SVAŘOVÁNÍM. PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚŠNĚNY. VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU TEPELNĚ IZOLOVÁNE.

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	kreslí: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o. Pivovarská 17 466 01 Jablonec n.N. tel: 483 710 226
objednatel: Magistrát města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město		
místo stavby: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec Kostelní 8/9, 460 01 Liberec	formát : A3	datum : 12/2018
akce: Výměna plynových kotlů a regulace	zakázka: VP048/103	stupeň: DVZ
část: Ústřední vytápění	měřítko: č. paré:	výkres č. T-4
výkres: Schéma zapojení kotelny		