





A2

A1

B1

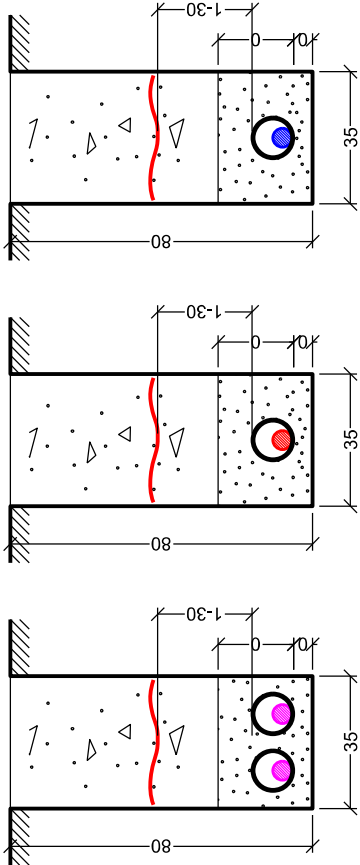

VYSVĚTLIVKY

Třída zeminy: III, IV
Typ prostoru: VI
Prostor dle PNE 33 0000-2: nebezpečný

AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz/TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem
- živých částí - polohou, izolací, zábranou, krytím dle PNE 33 0000-1
- neživých částí - automatickým odpojením od zdroje
použitím nadproudových jisticích prvků dle PNE 33 0000-1

Projektant	Kreslil	FLMOS LIBEREC s. r. o.			
Petr Morávek	Petr Morávek	Stupeň PD	DPS	Datum	3/2017
Investor:		Zakázka	2017-004	Měřítka	Výkres č.
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCÍCH KŘIŽOVATKA ČESKÁ X JEŘMANICKÁ		1:500			
		2.			
S0421 veřejné osvětlení, S0501 přeložka vedení UPC		S0502 přeložka sloupů CETIN			