


PŮDORYS 1.N.P.

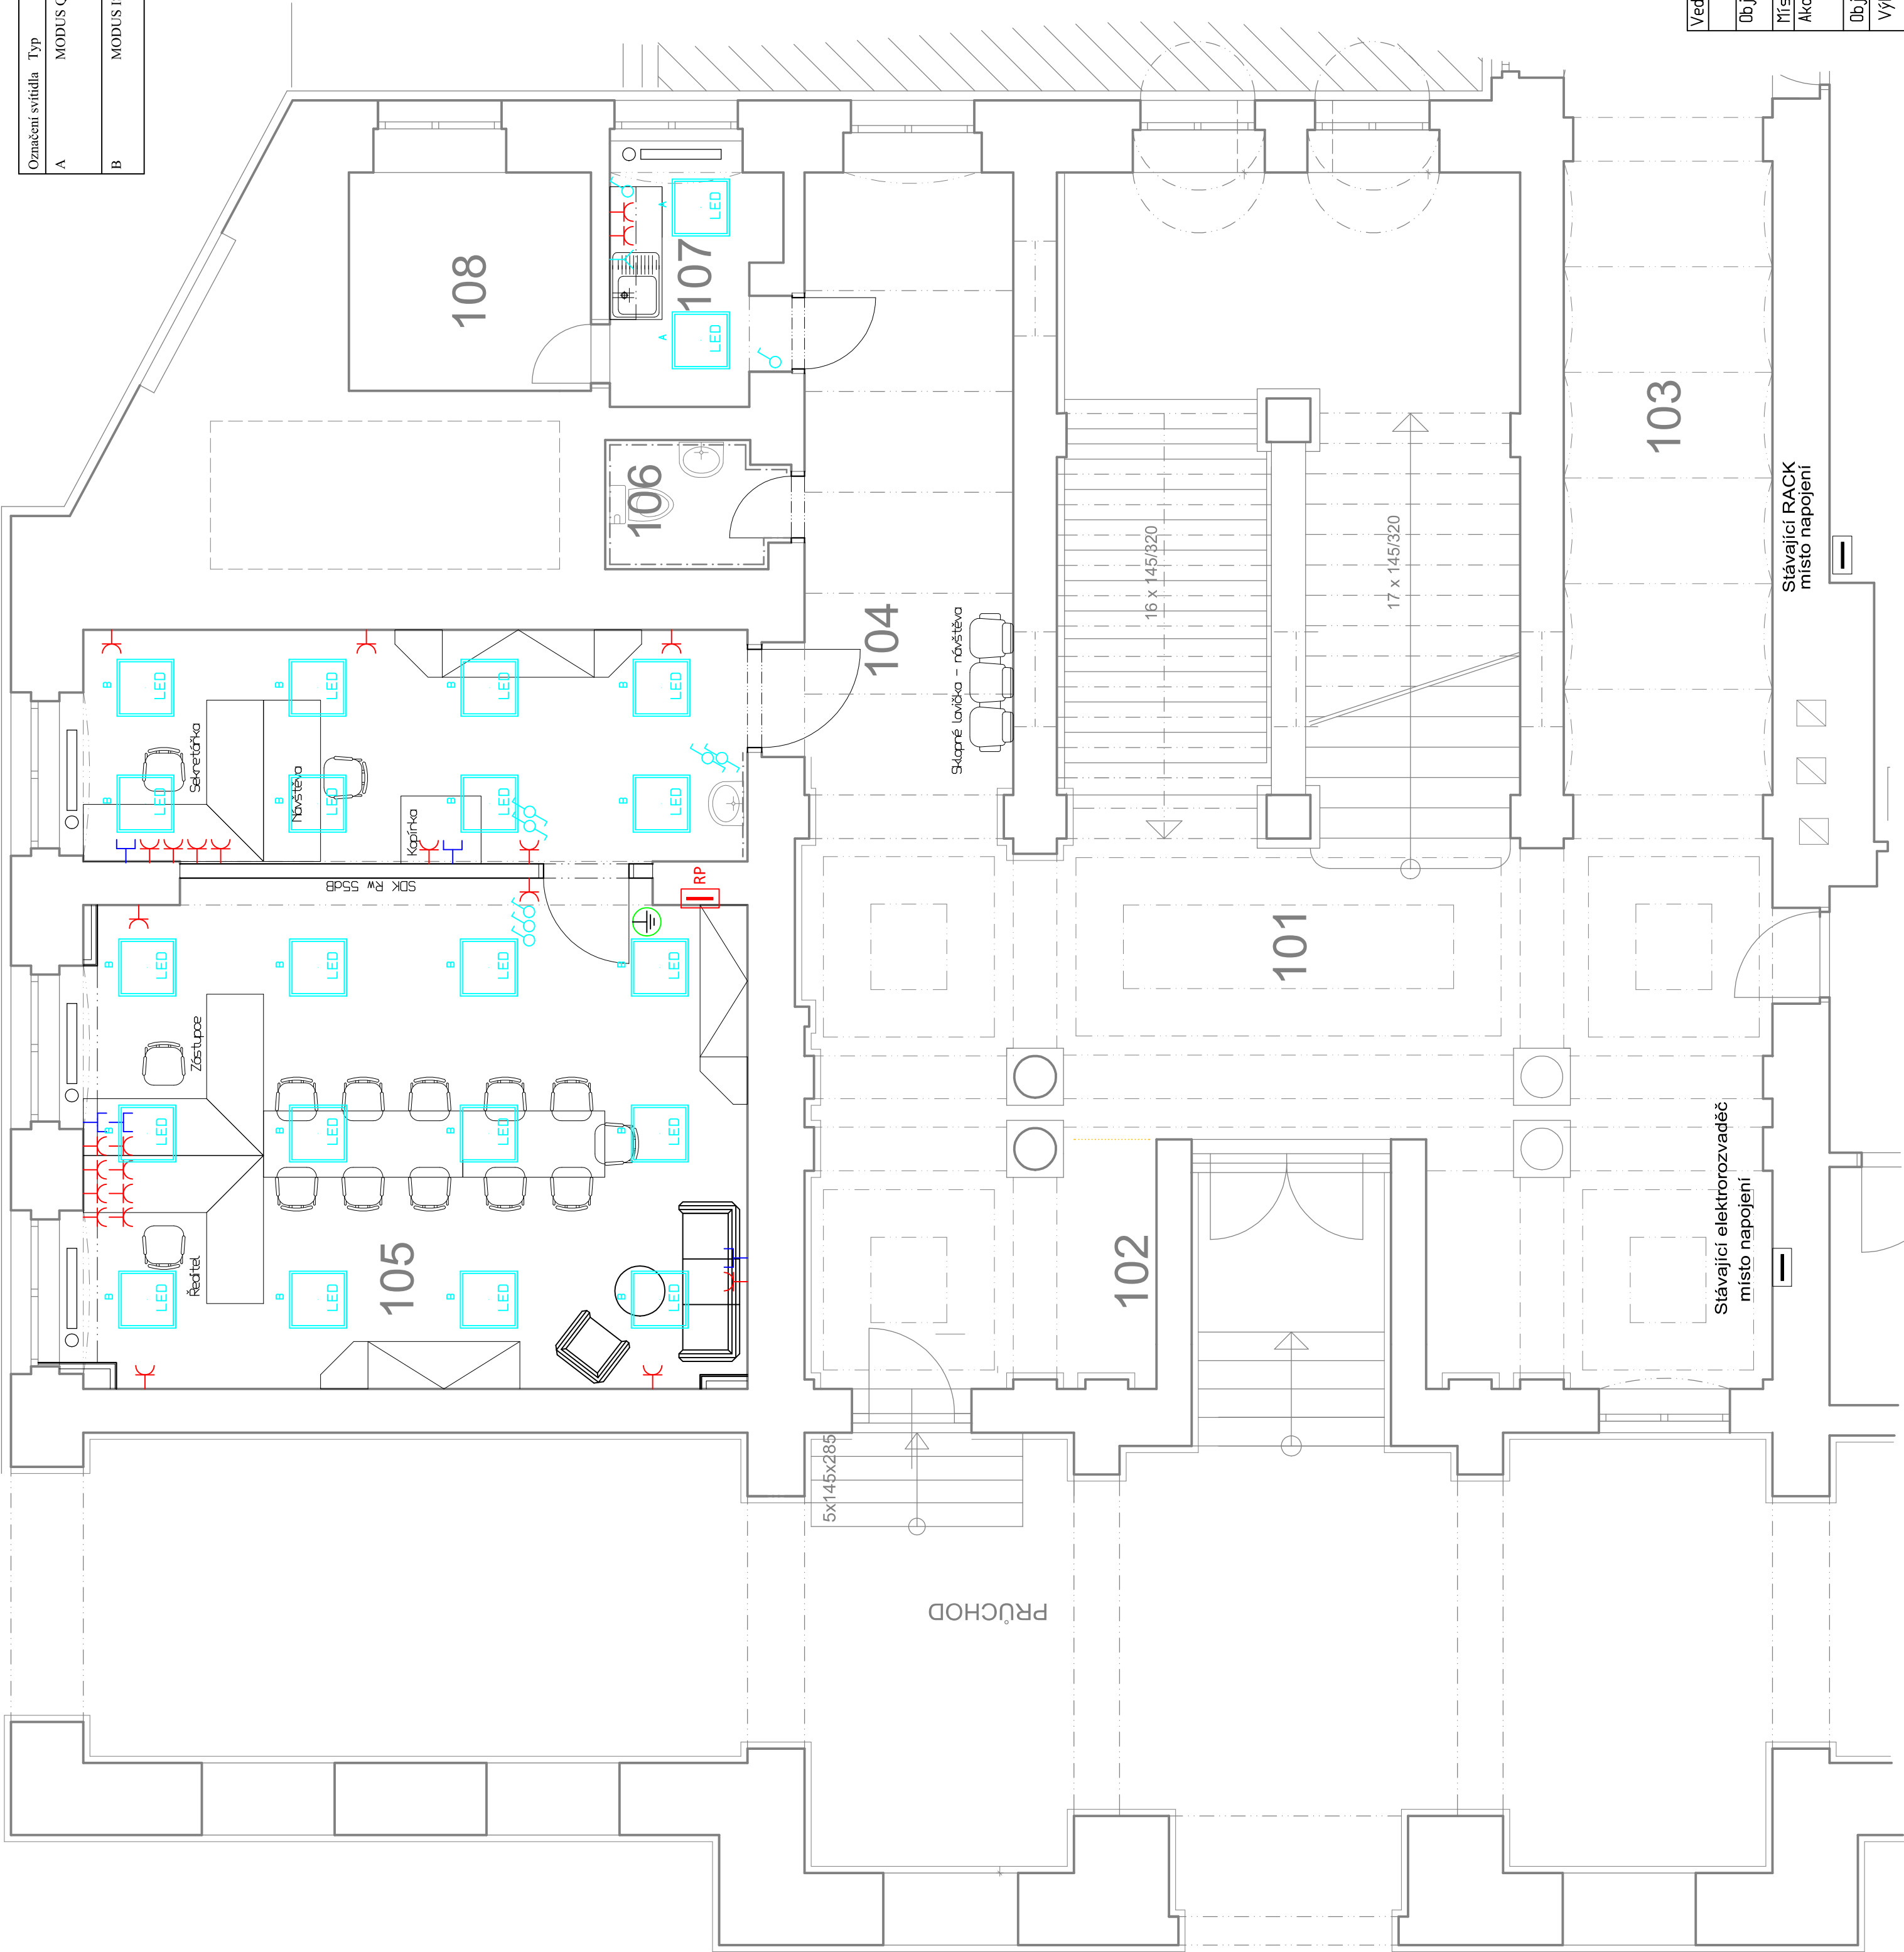

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	MODUS QN_A_700	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikropřizmatický kryt, čtverec 600x600mm	1 x LED, 34W, 4100lm, Ra80, 3800K	2
B	MODUS IS_AC4KVM_V1_1050	Vestavní nřížkové LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19	1 x LED, 27W, 3400lm, Ra80, 4000K	20

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	S.V.(m)	PLOCHA	PODLAHA
101	VSTUPNÍ HALA, SCHODIŠTĚ	3,5 - 4,0m	63,65 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA
102	VSTUP DO AUTOSKOLY	3,5 m	15,65 m ²	BETONOVÁ MAZANINA
103	CHODBA	3,95-4,35m	59,90 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA
104	CHODBA	3,95-4,35m	14,45 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA
105	ÚČEBNA	4,35 m	55,00 m ²	PVC
106	WC	4,35 m	2,55 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA
107	ÚKLID	4,35 m	9,95 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA
108	ARCHIV	4,35 m	5,88 m ²	PVC

LEGENDA:

- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ č.1, 230V, 10A
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ č.6, 230V, 10A
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, 230V, 16A
- DATOVÁ DVOJIZÁSUVKA, 2xRJ 45
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD - CYKY-J 3x1,5
- ROZVADĚČ (DLE POPISU)
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ

±0.000 = 1.NP

Vedoucí projektant : Zodp. projektant :		Vyracoval :	
Ing. R. Hladký		Ing. R. Hladký	
Objednatel: Statutární město Liberec nam. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1		K. Prášil	
Místo stavby: ZS 5. května II. stupeň		Místo stavby: ZS 5. května II. stupeň	
Ake : Stavební úpravy ZS 5. května II. stupeň - ředitelna		Formát : 594x450	
Objekt: Elektroinstalace		Datum : 09/2019	
Výkres : Půdorys 1.NP Elektroinstalace		Stupeň: DJR, DSP	
		Měřítko: Číslo výkresu: 1:50 E-01	

Ing. Radomír Hladký		projektová činnost	
Český úřad, Ing. Radomír Hladký		Český úřad, Ing. Radomír Hladký	
E-mail: radomir.hladky@seznam.cz		E-mail: radomir.hladky@seznam.cz	