

# ZPRÁVA O REVIZI TLAKOVÉ NÁDOBY

dle ČSN 690012

Vykonána dne: 7.10. 2019

Místo revize: BD F, Žitavská 393/6, Liberec

Revizní technik: Libor Havlena

Evidenční číslo: 6433/6/15/R-TZ,NA,PK3,HK3

Druh revize: Provozní revize – Zkouška těsností – Vnitřní revize – tlaková zkouška

## *Popis tlakové nádoby:*

Název: Ohřívac vody OKC 400 NTR HP

Výrobce: Drazice

Rok výroby: 2019

Výrobní číslo: 19433343

Objem: 400 l

Otop: voda

Provozní tlak: 3,00 bar

Zkušební tlak: 6,00 bar

Poslední revize: první

Umístění: BD F, Žitavská 393/6, Liberec – technická místnost

## *Revizí bylo zjištěno:*

Předložena dokumentace:

Revize byla provedena dle ČSN 690012 a byl ověřen stav a výstroj.

Tlakový kolekt za přetlaku bez netěsností.

Zařízení splňuje podmínky ČSN 690012.

Stanovená opatření:


Provozovat dle ustanovení ČSN 690012

Příští revize: PR 10/2020

## *Vyjádření o dalším provozu:*

Tlaková nádoba je schopna dalšího bezpečného provozu.

Provozovatel se zavazuje, že TNS bude užívána v souladu s ČSN 690012.

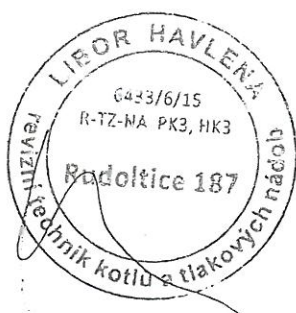

Podpis a razítko revizního technika

Podpis a razítko provozovatele