STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT
NOVÉ ROZVODY INSTALOVAT V
TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
OSA POTRUBÍ 200 MM POD STROPEM
PROVÉST V POHLEDOVÉM PROVEDENÍ

STOUPAČKU STUDENÉ VODY NAD
PODLAHOU ODPOJIT A ZASLEPIT
POTRUBÍ DEMONTOVAT

V13

MVD.1.26

MVD.1.25

MVD.1.24

MVD.1.22

STOUPAČKU STUDENÉ VODY NAD
PODLAHOU ODPOJIT V MÍSTĚ UZAVŘENÍ
POTRUBÍ PROPOJIT POD STROPEM

MVD.1.04

MVD.1.19

STOUPAČKU STUDENÉ VODY NAD
PODLAHOU ODPOJIT V MÍSTĚ UZAVŘENÍ
POTRUBÍ PROPOJIT POD STROPEM

MVD.1.21

ROZVODY POD STROPEM PROVÁDĚT
V KOORDINACI S ROZVODY UT

PŘEPOJIT STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
TEPLÉ VODY A CIRKULACE

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OC DN50 DEMONTOVAT
ZAZÁTKOVAT POD PODLAHOU
PŘI PRŮCHODU STROPEM VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ JAKO CHRÁNIČKU

V12

STOUPAČKU STUDENÉ VODY NAD
PODLAHOU ODPOJIT A ZASLEPIT
POTRUBÍ DEMONTOVAT

MVD.1.18

ROZVODY POD STROPEM PROVÁDĚT
V KOORDINACI S ROZVODY UT

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT
NOVÉ ROZVODY INSTALOVAT V
TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
OSA POTRUBÍ 200 MM POD STROPEM
PROVÉST V POHLEDOVÉM PROVEDENÍ

MVD.1.05

MVD.1.06

PŘEPOJIT STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
PRO PAVILON S

V0

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ BUDE KOMPLET REKONSTRUOVÁNO
– VIZ SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE

MVD.1.17

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT
NOVÉ ROZVODY INSTALOVAT V
TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
OSA POTRUBÍ 200 MM POD STROPEM
PROVÉST V POHLEDOVÉM PROVEDENÍ

MVD.1.16

MVD.1.07

MVD.1.01

MVD.1.14

MVD.1.08

PŘEPOJIT STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
TEPLÉ VODY PPR

V11

MVD.1.15

PŘEPOJIT STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
PŘÍVOD VODY Z PODLAHY ZASLEPIT

MVD.1.09

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ BUDE KOMPLET REKONSTRUOVÁNO
– VIZ SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE

MVD.1.13

MVD.1.10

ROZVODY POD STROPEM PROVÁDĚT
V KOORDINACI S ROZVODY UT

T.1.07

MVD.1.11

MVD.1.12

T.1.07

2x900
2050+1250

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT
NOVÉ ROZVODY INSTALOVAT V
TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
OSA POTRUBÍ 200 MM POD STROPEM
PROVÉST V POHLEDOVÉM PROVEDENÍ

V30

ŽEBRINY

KOŠ

KOŠ

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY
VODY PE-HD D63

STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV, TV, C
K OHŘÍVAČŮM VODY BEZE ZMĚN

2x OHŘÍVAČ VODY 1000 L –REGULUS R2BC1000

CF.1.03

STÁVAJÍCÍ OHŘEV VODY VČ. ARMATUR
A PŘÍPOJNÝCH POTRUBÍ SV, TV, C
ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN

VOD

STÁVAJÍCÍ SESTAVA CIRKULAČNÍHO ČERPADLA
S ČERPADLEM WILO TOP Z40/7

STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ TV A CIRK
POD STROPEM PRO PAVILON U2 ZACHOVAT

PŘEPOJIT POTRUBÍ SV DN50
PRO OHŘEV VODY
KUL. KOHOUT DN50 ZACHOVAT

PŘEPOJIT POTRUBÍ CIRK. DN40 POD STROPEM

PŘEPOJIT POTRUBÍ TV DN50 POD STROPEM
KULOVÝ KOHOUT DN50 ZACHOVAT

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT VČ. PODPOR
POTRUBÍ VEDENO NAD SEBOU NAD PODLAHOU
V SDK ZÁKRYTU

POTRUBÍ VÉST NAD POTRUBÍM KANALIZACE

VÝTAH
PLOŠINA

CF.1.02

CF.1.05

CF.1.04

CF.1.01

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT
NOVÉ POTRUBÍ INSTALOVAT V
TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

V RÁMCI PRVNÍ ETAPY PŘEPOJIT
POTRUBÍ PPR D63 PRO PAVILON U2

V RÁMCI PRVNÍ ETAPY PŘEPOJIT
POTRUBÍ OC DN80 PRO PAVILON U1

V23

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT
NOVÉ ROZVODY INSTALOVAT V
TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
OSA POTRUBÍ 200 MM POD STROPEM
PROVÉST V POHLEDOVÉM PROVEDENÍ

V20

V RÁMCI PRVNÍ ETAPY PŘEPOJIT
POTRUBÍ PRO PAVILONY CF, U1

700 1970

(900-1800)

EL

CF.1.06

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT
NOVÉ ROZVODY INSTALOVAT V
TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
OSA POTRUBÍ 200 MM POD STROPEM
PROVÉST V POHLEDOVÉM PROVEDENÍ

CF.1.07

ROZVODY POD STROPEM PROVÁDĚT
V KOORDINACI S ROZVODY UT

MVD.1.01

MVD.1.28

MVD.1.02

STOUPAČKU STUDENÉ VODY NAD
PODLAHOU ODPOJIT A ZASLEPIT
POTRUBÍ DEMONTOVAT

MVD.1.27

V14

STOUPAČKU STUDENÉ VODY NAD
PODLAHOU ODPOJIT A ZASLEPIT
POTRUBÍ DEMONTOVAT

MVD.1.03

## LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA – POTRUBÍ POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ, ZÁVITOVÉ
- STUDENÁ VODA – POTRUBÍ PP-RCT S4
- TEPLÁ VODA – POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVÝMI VLÁKNY S4
- CIRKULACE – POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVÝMI VLÁKNY S4

## POZNÁMKA

- VZDÁLENOST PODPOR A KOMPENZACE POTRUBÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S MONT. NÁVODEM VÝROBCE
- TRASY POTRUBÍ VČ. KOTVENÍ MIMO PODHLEDY PROVÉST V POHLEDOVÉM PROVEDENÍ
- POTRUBÍ VODOVODNÍ PLASTOVÉ JE DIMENZOVÁNO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM – D
- POTRUBÍ VODOVODNÍ OCELOVÉ JE DIMENZOVÁNO VNITŘNÍM PRŮMĚREM – DN
- U BATERIÍ BUDE VÝVOD TEPLÉ VODY VLEVO, VÝVOD STUDENÉ VODY VPRAVO

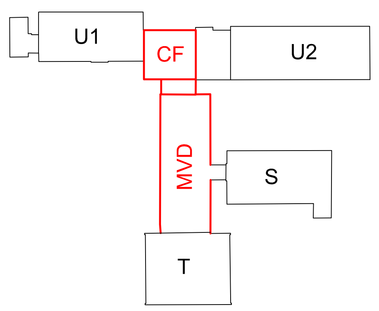


| | | |
|---|---|---|
| vypracoval: | ing. Michal Vodňanský | |
| zodpovědný projektant: | ing. Michal Vodňanský | |
| investor: | Statutární město Liberec | |
| projektový stupeň | DPS | |
| akce: | Oprava hlavních rozvodů vody<br>Základní škola Aloisina výšina, Liberec | formát: A4 |
| | | zakázkové číslo: 2122–50 |
| část: | Pavilon MVD, CF<br>ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE | datum: 01/2022 |
| | | měřítko: 1:50 |
| výkres: | PŮDORYS 1.NP | č.výkresu Z-01 |

VKP projekty ZTI a plynu
ing.Michal Vodňanský, IČO 402641900
koncesář: Kateřinská 1180, Liberec
telefon : 777247787
e-mail : vkp.plus@gmail.com