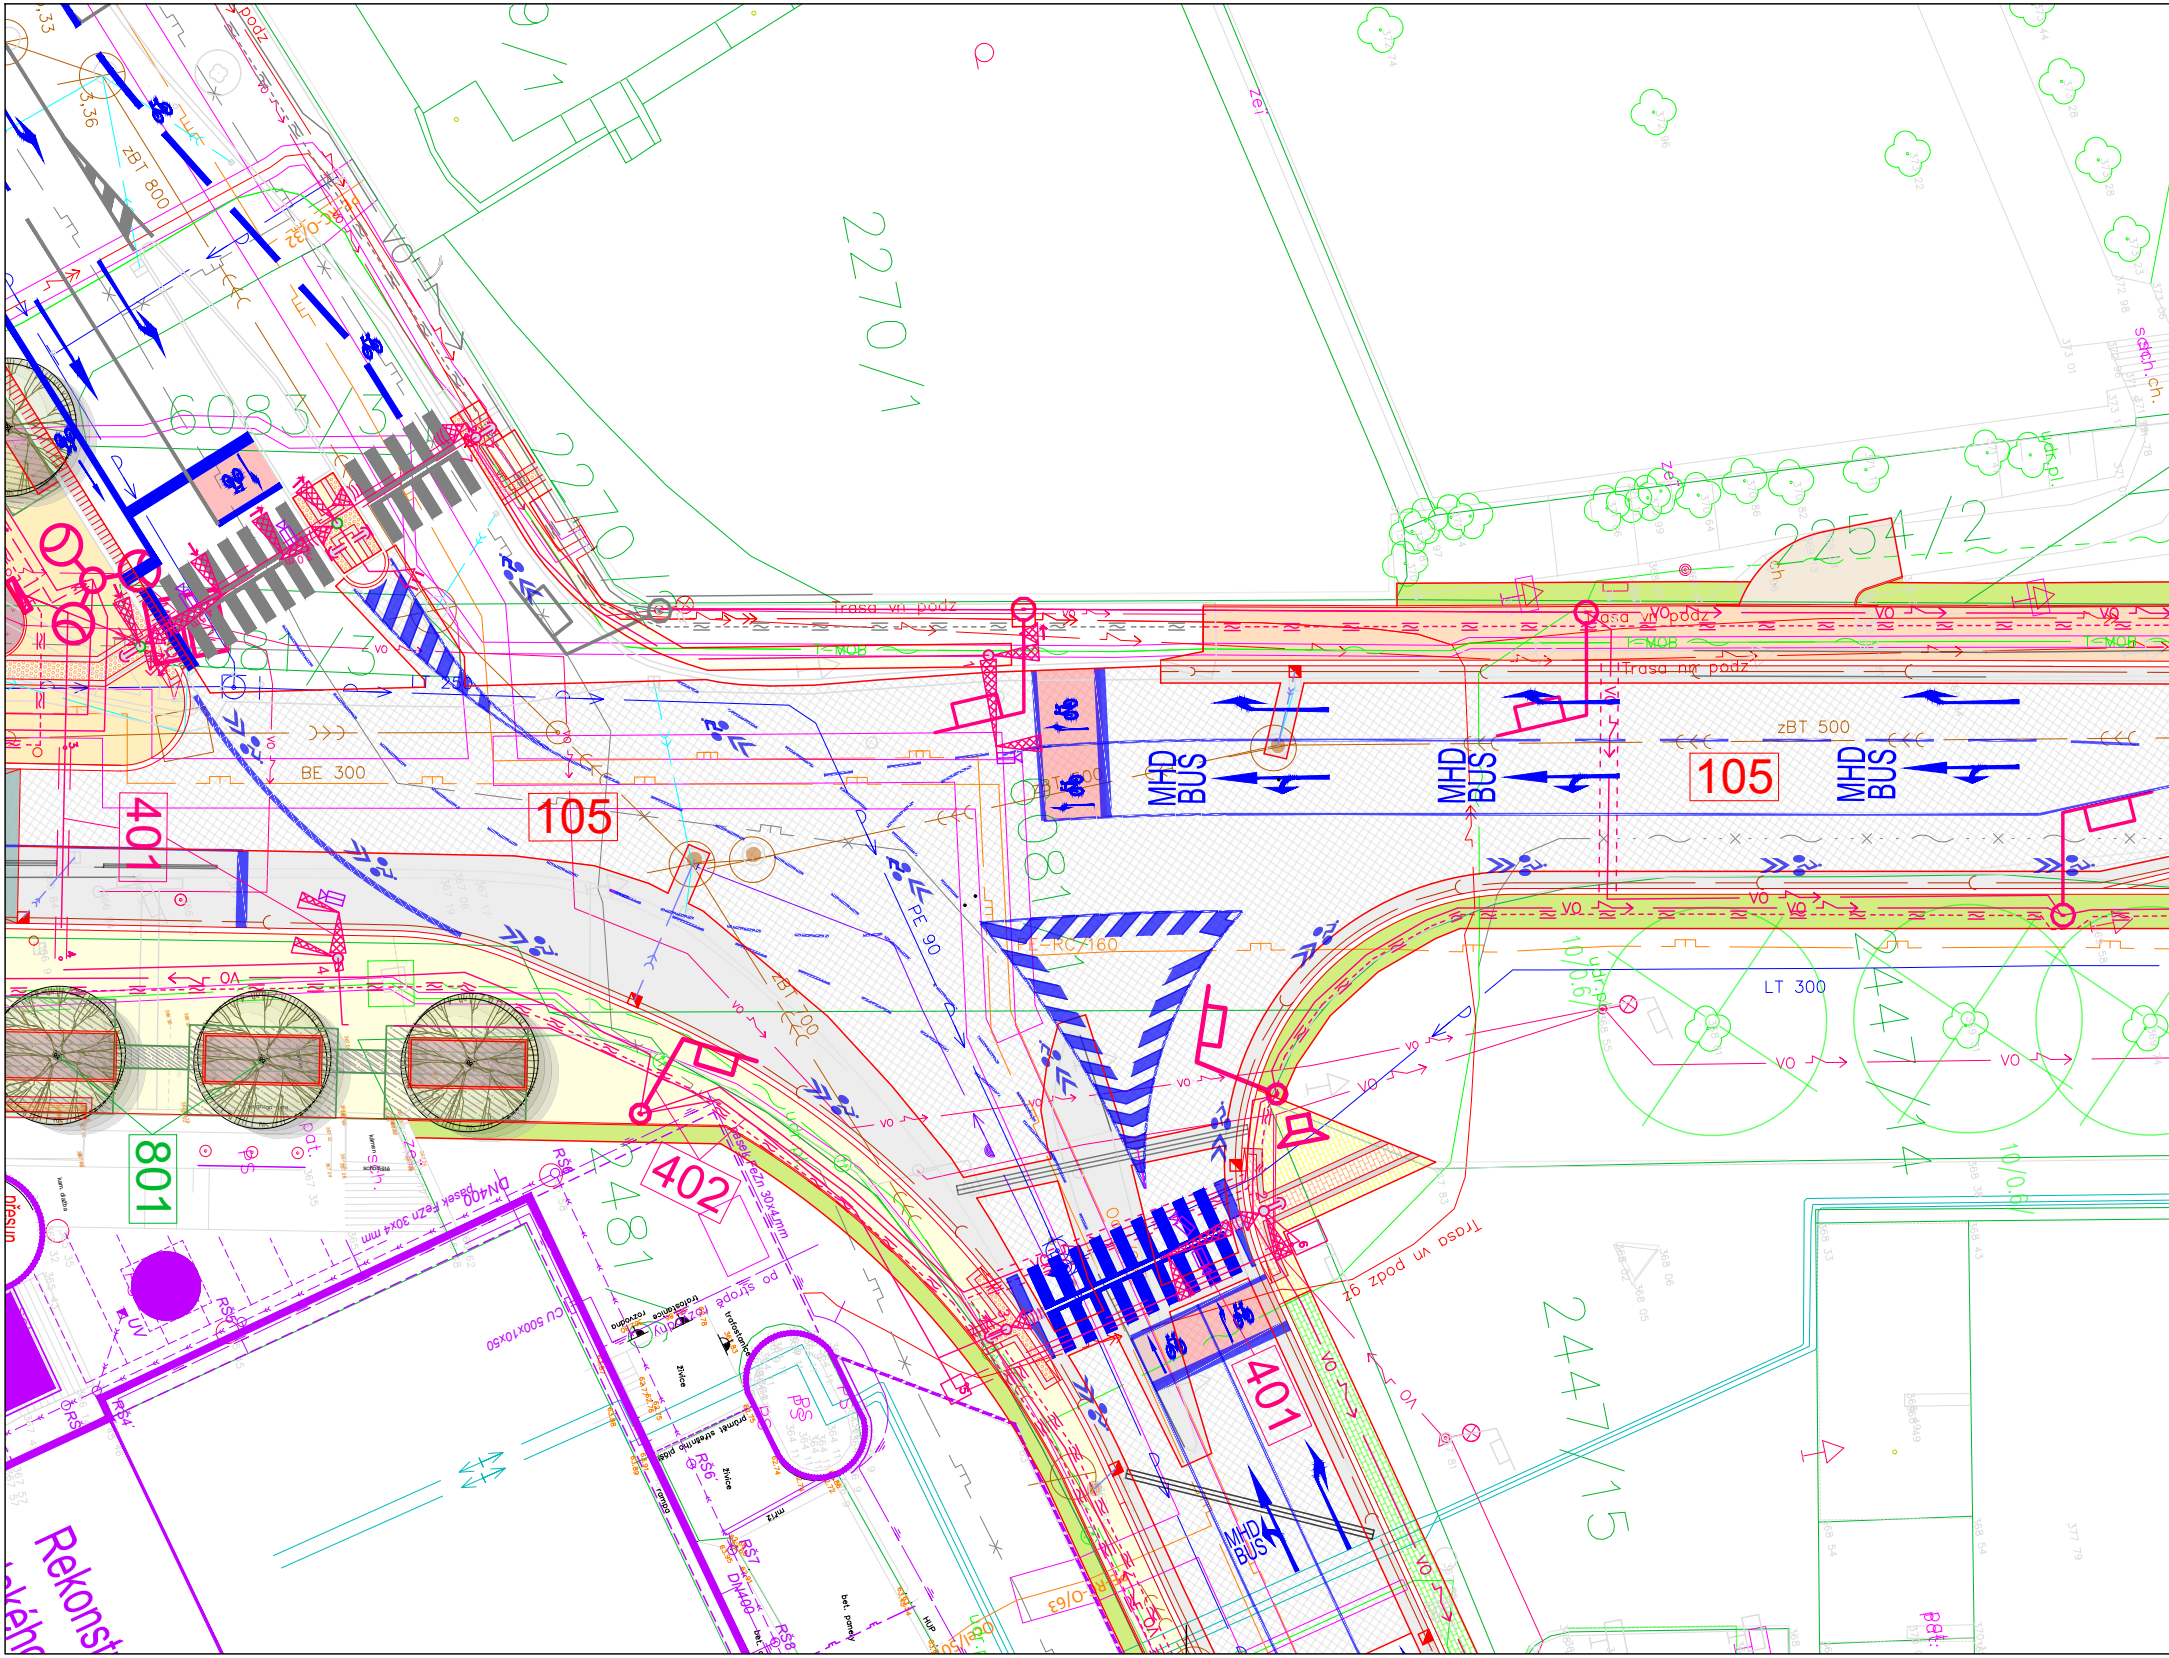
2270/1
6083/3
2270/
2254/2
2447/15
2447
2481
105
105
401
401
402
801
MHD BUS
MHD BUS
MHD BUS
MHD BUS
zBT 500
zBT 800
BE 300
LT 300
PE 90
Trasa vn podz
Trasa vn podz
T-MOB
VO
pasek FeZn 30x4 mm
DN400
CU 500x10x50
RŠ6
RŠ7
PS
UV
Rekonst

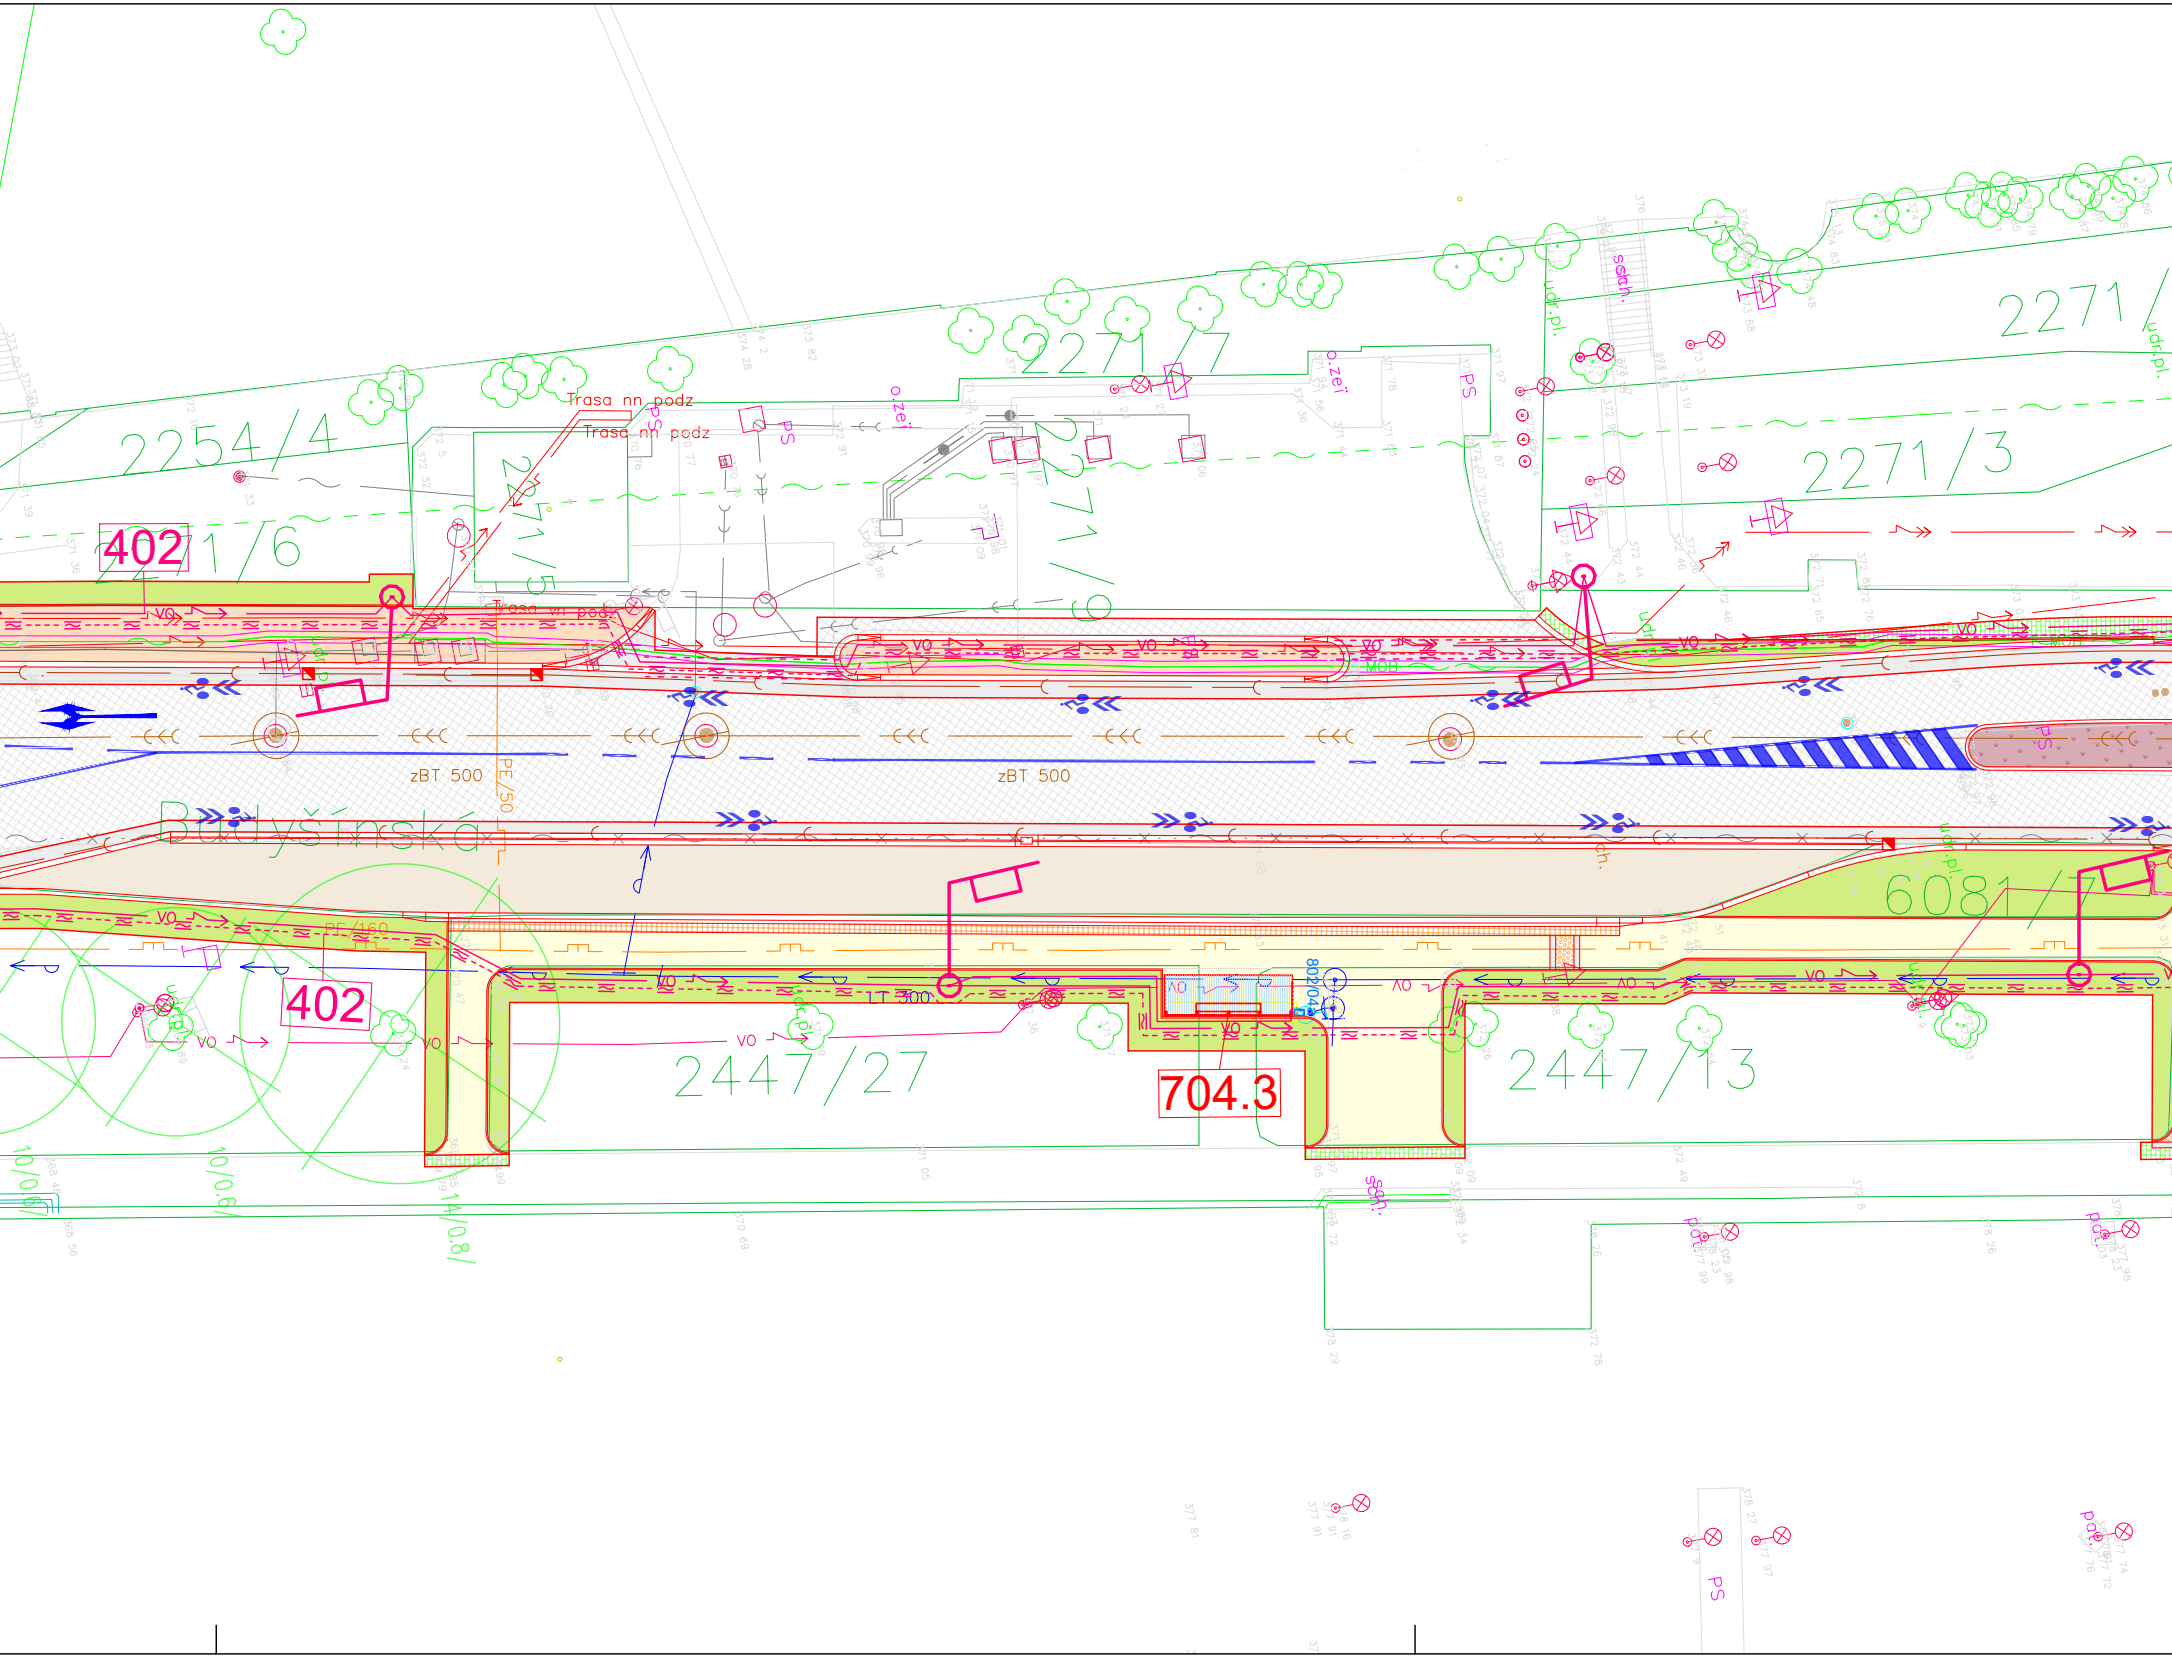
2254/4
2271/7
2271/7
2271/3
2271/6
2271/5
402
402
Trasa nn podz
Trasa nn podz
Trasa vn podz
o.zel
o.zel
PS
udr.pl.
sch.
VO
MOB
zBT 500
zBT 500
PE/50
PE/160
Budyšínská
6081/7
LT 300
802/04
704.3
2447/27
2447/13
10/0.6/
10/0.6/
14/0.8/

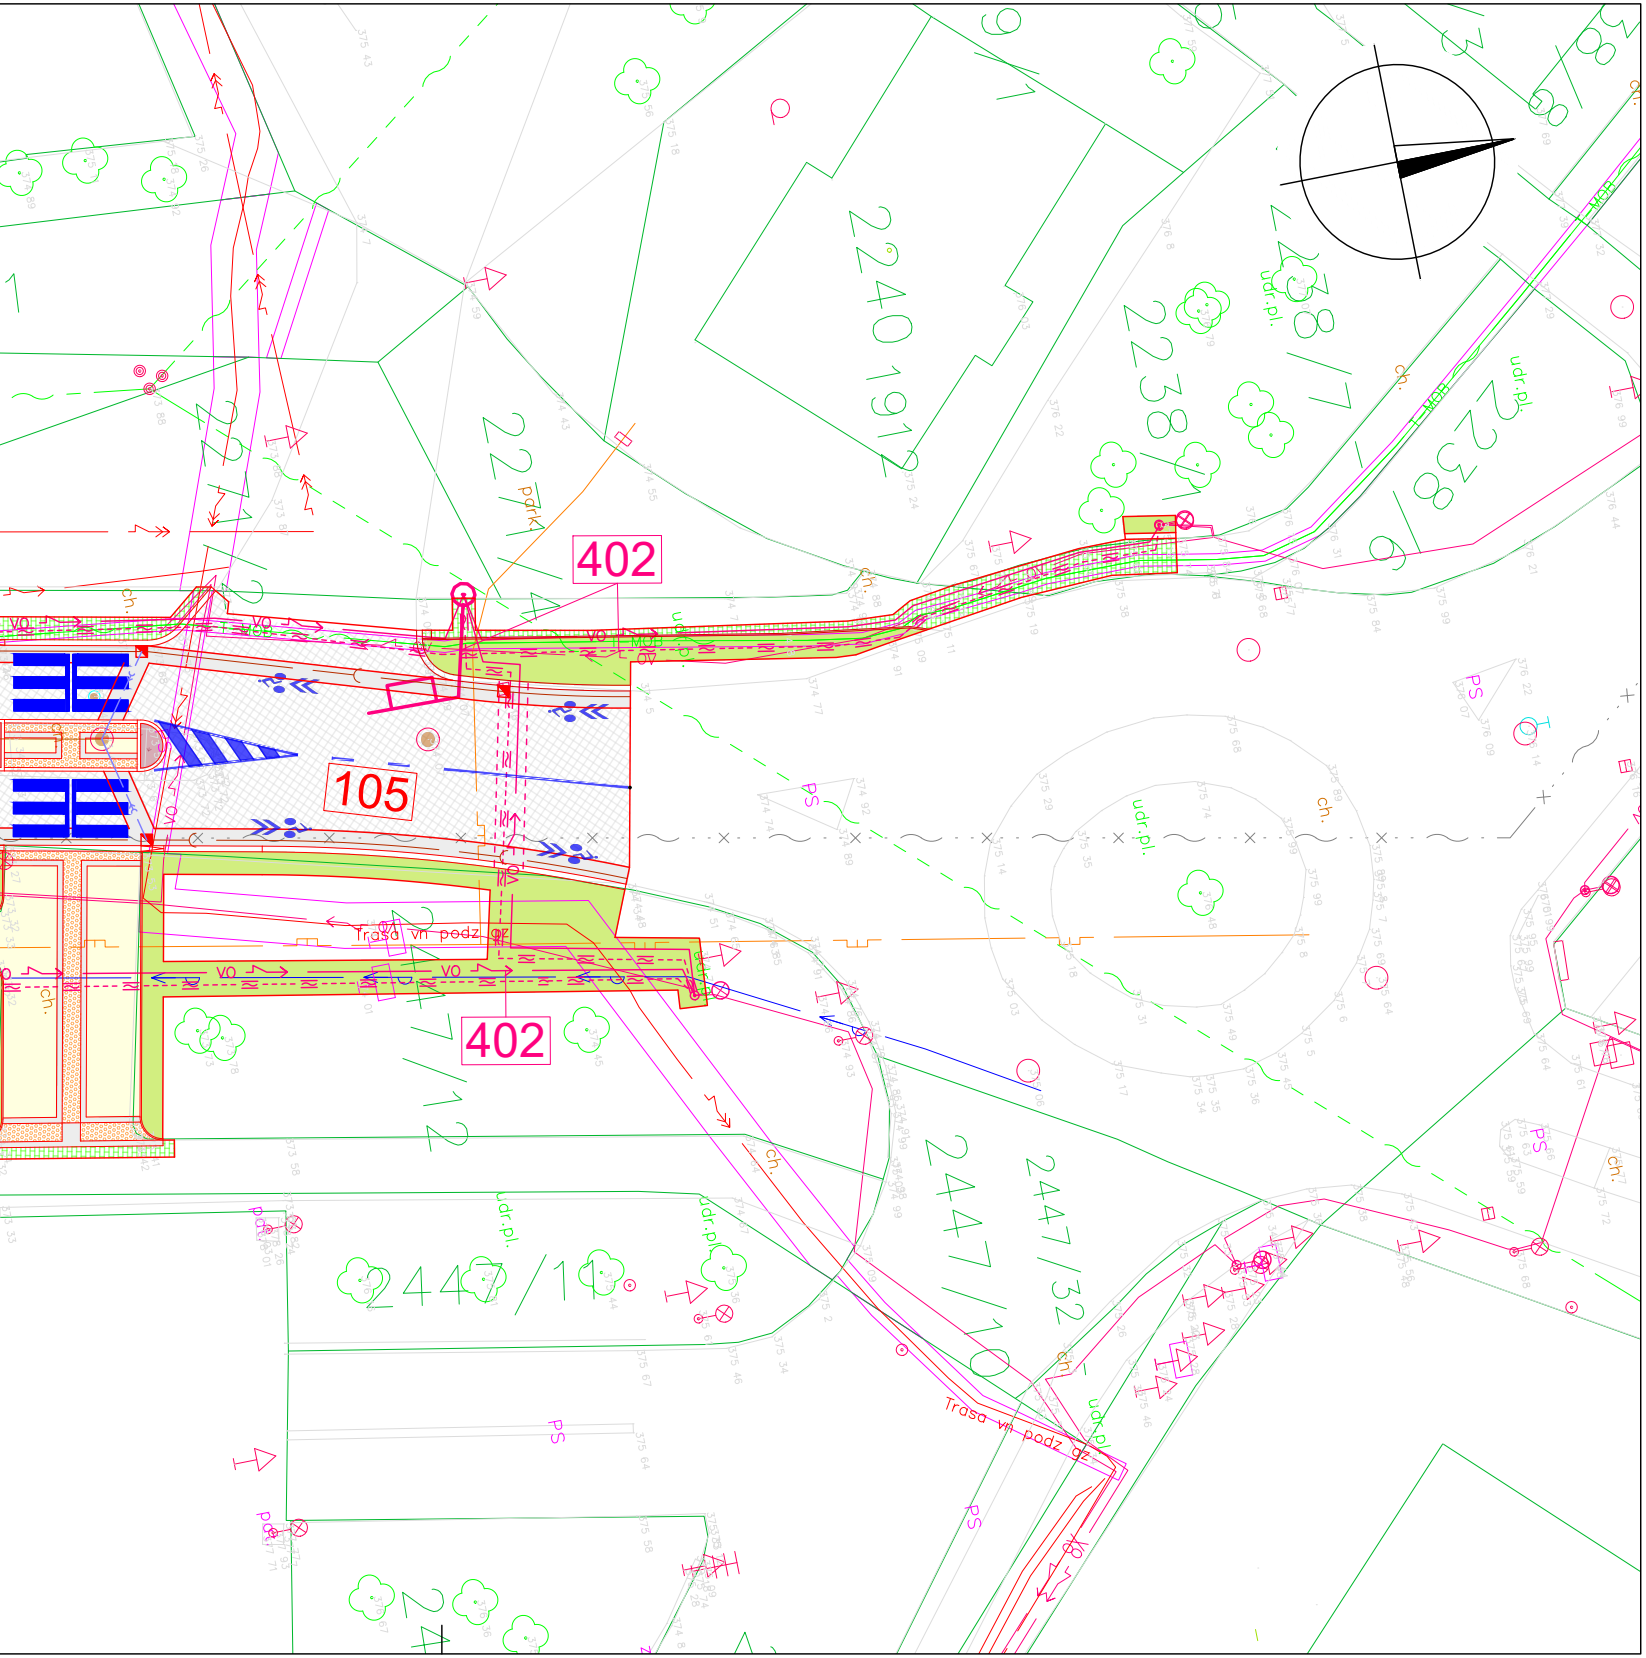
402
105
402
2240/191
2238/17
2238/6
22
2447/11
2447/12
2447/10
2447/32
park
udr.pl.
ch.
PS
VO
MOK
Trasa vn podz. gz
Trasa vn podz. gz

LEGENDA

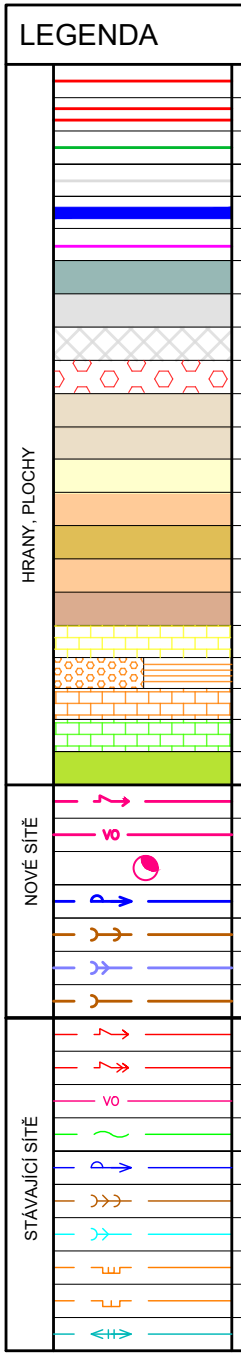
HRANY, PLOCHY
NOVÉ SÍTĚ
VO
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
VO

Nové hrany
Nové obrubníky
Katastr nemovitostí
Zaměření stávajícího stavu
Vodorovné dopravní značení
Hranice prokořenitelného prostoru stromů
Cementobetonový kryt zklidněné pěší zóny - vymetaný beton
Asfaltobetonový kryt vozovek - plná konstrukce vozovky
Asfaltobetonový kryt vozovek - souvislá údržba krytu vozovky
Asfaltobetonový kryt vozovek - protismyková povrchová úprava - "rocbinda"
Záliv autobusové zastávky - kamenná dlažba štípaná - žulová světlá - 100 x 100 x tl. 100 mm - kladená v oblouku
Parkovací stání - kamenná dlažba štípaná - žulová světlá - 100 x 100 x tl. 100 mm - kladená v oblouku
Chodník - kamenná dlažba řezaná / opalovaná - žulová světlá - 100 x 100 x tl. 60 mm - kladená v řádku
Chodník - kamenná dlažba štípaná - žulová světlá - 60 x 60 x tl. 40 mm
Parkové cesty - kamenná dlažba štípaná - syenit tmavá - 60 x 60 x tl. 40 mm - kladená do oblouku
Kryt podzemních kontejnerů - kamenná dlažba štípaná - žulová světlá - 60 x 60 x tl. 40 mm - kladená v řádku
Kryt pod lavičkami - kamenná dlažba štípaná - žulová světlá - 100 x 100 x tl. 100 mm - kladená v řádku
Betonová zámková dlažba - světlá cihla - rovné hrany
Kamenné prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - varovné pásy, signální pásy / vodící linie
Betonové prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - varovné pásy, signální pásy
Betonová dlažba zámková - stávající - předláždění
Ohumusování a zatravnění
Rozvody elektro SSZ - SO 401
Rozvody veřejného osvětlení - SO 402
Osvětlovací tělesa/stožáry veřejného osvětlení - SO 402
Vodovodní přípojka - SO 301 pro SO 701 a SO 302 pro SO 702, SO 303
Kanalizace splašková - SO 304, přípojka pro SO 701 a SO 702
Kanalizace dešťová - SO 305
Drenážní potrubí - SO 102, SO 105
Rozvody elektro NN
Rozvody elektro VN
Rozvody veřejného osvětlení
Sítě elektronických komunikací slaboproudé
Vodovod
Kanalizace jednotná
Kanalizace dešťová
Plynovod STL
Plynovod NTL
Horkovod - podzemní

SO 102 Komunikace a zpevněné plochy
SO 103 Demolice a příprava staveniště
SO 105 Stavební úprava křižovatky Budyšínská x Durychova
SO 401 SSZ LB.48 Budyšínská - Pastýřská
SO 402 Veřejné osvětlení
SO 704 Autobusové zastávky
- stavební objekt nepodléhá povolovacímu řízení stavebního úřadu
- drobné stavby - přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě
SO 801 Krajinářské řešení
- stavební objekt nepodléhá povolovacímu řízení stavebního úřadu
SO 802 Mobiliář
- stavební objekt nepodléhá povolovacímu řízení stavebního úřadu

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Objednatel:
Liberec

Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59 Liberec 1

Zhotovitel:
OVA

ov architekti s.r.o.
Lotyšská 646/10
160 00 Praha 6

HIP:
Ing.arch. Romana Bedrunková

Vypracoval	Ing. Vojtěch Janků	**Zak. číslo**	24LI09
Zodp. projektant	Ing. Miroslav Vondřich	**Datum**	06 / 2025
Tech. kontrola	Ing. Miroslav Vondřich	**Stupeň**	DPS
Akce	**TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC**	**Počet formátů**	**7 x A4**
		Měřítko	**1:250**
Příloha	SITUACE	**Č. přílohy** 3.2	**Paré**

Zhotovitel:
Ing. Vojtěch Janků
Burianova 927/27
460 06 Liberec 6